



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 河北青鸟电子有限公司

产 品 型 号 名 称: J-SAP-JBF6322 型手动火灾报警按钮

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<https://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <https://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2026100804

共 15 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-JBF6322		
认证委托人	河北青鸟电子有限公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	河北青鸟电子有限公司	生产日期	2026 年 1 月		
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2026 年 3 月 16 日		
样品数量	32 只	检验日期	自 2026 年 3 月 17 日 至 2026 年 6 月 9 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 19880-2024《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01：2024《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-1《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2024《手动火灾报警按钮》 要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2026 年 6 月 9 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准：

刘少峰

审核：

谢峰

编制：

刘少峰

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2026100804

共 15 页 第 2 页

认证委托人	河北青鸟电子有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2026100804

共 15 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称、型号: 手动火灾报警按钮、J-SAP-JBF6322
- 2) 产品执行的标准号: GB 19880-2024
- 3) 生产者名称: 河北青鸟电子有限公司
- 4) 生产者地址: 河北省涿鹿涿下路工业园
- 5) 生产企业名称: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 生产日期和产品编号: 有
- 8) 额定电压: 总线 24V
- 9) 适用场所类型、适用环境温度: 室内普通型、 $-10^{\circ}\text{C} < \text{适用环境温度} \leq 55^{\circ}\text{C}$
- 10) 外壳防护等级: IP30
- 11) 接线端子标注: 有
- 12) 警告用语: 无

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: $90.0\text{mm} \times 90.0\text{mm} \times 38.0\text{mm}$;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 报警按钮为可恢复型;
- 5) 报警状态复位仅能通过使用特殊工具使操作部件恢复正常工作;
- 6) 具有一个火灾报警确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 火灾报警状态时红色常亮;
- 7) 与以下产品配接工作:

河北青鸟电子有限公司生产的 JB-QB-JBF-52S01 型、JB-QB-JBF-52S02 型、JB-QB-JBF-52S03 型、JB-QB-JBF-52S04 型、JB-TB-JBF-21SF-C4 型、JB-TB-JBF-21SF-C8 型、JB-TG-JBF-21SF-C 型、JB-TT-JBF-21SF-C 型、JB-TG-JBF-63S 型、JB-TB-JBF-63S 型、JB-TT-JBF-63S 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述:

- 1) 触点
型号: CPG707110D17
生产者: 东莞市凯华电子有限公司
型号: KFC-A06-23-02-210
生产者: 温州市圣帕电子科技有限公司
- 2) 启动零件
生产者: 乐清市柏宜电气有限公司
生产者: 宁波庄达塑业有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No：Dz2026100804

产品型号：J-SAP-JBF6322

共 15 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	外观	6.2	1#~20#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制 器
2	结构	6.3	1#试样满足标准要求。	合 格	/
3	尺寸	6.4	1#试样满足标准要求。	合 格	/
4	表面颜色	6.5	1#试样满足标准要求。	合 格	/
5	图形符号和文字	6.6	1#试样满足标准要求。	合 格	/
6	主要部（器）件	6.7	1#试样满足标准要求。	合 格	触点生产者东莞市凯华电子有限公司； 启动零件生产者乐清市柏宜电气有限公司。
7	标志和使用说明书	6.8	1#试样满足标准要求。	合 格	/
8	报警功能试验	6.9	1#试样满足标准要求。	合 格	/
9	操作部件恢复功能试验	6.10	1#试样满足标准要求。	合 格	/
10	复位功能试验	6.11	1#试样满足标准要求。	合 格	/
11	不动作性能试验	6.12	1#试样满足标准要求。	合 格	/
12	动作性能试验	6.13	1#试样满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF6322

No：Dz2026100804
共 15 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	可靠性能试验	6.14	1#试样满足标准要求。	合 格	/
14	电源参数波动性能 试验	6.15	2#试样满足标准要求。	合 格	/
15	高温（运行）试验	6.16	3#试样满足标准要求。	合 格	/
16	低温（运行）试验	6.17	3#试样满足标准要求。	合 格	/
17	交变湿热（运行）试 验	6.18	4#试样满足标准要求。	合 格	/
18	高温（耐久）试验	6.19	5#试样满足标准要求。	合 格	/
19	恒定湿热（耐久）试 验	6.20	6#试样满足标准要求。	合 格	/
20	二氧化硫（SO ₂ ）腐 蚀（耐久）试验	6.21	7#试样满足标准要求。	合 格	/
21	盐雾试验	6.22	—	—	室内普通型
22	冲击（运行）试验	6.23	8#试样满足标准要求。	合 格	/
23	碰撞（运行）试验	6.24	9#试样满足标准要求。	合 格	/
24	振动（正弦）（运行） 试验	6.25	10#试样满足标准要求。	合 格	/
25	振动（正弦）（耐久） 试验	6.26	11#试样满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF6322

No: Dz2026100804
共 15 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
26	静电放电抗扰度试验	6. 27	12#试样满足标准要求。	合 格	/
27	射频电磁场辐射抗扰度试验	6. 28	13#试样满足标准要求。	合 格	/
28	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6. 29	14#试样满足标准要求。	合 格	/
29	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6. 30	15#试样满足标准要求。	合 格	/
30	浪涌(冲击)抗扰度试验	6. 31	16#试样满足标准要求。	合 格	/
31	工频磁场抗扰度试验	6. 32	17#试样满足标准要求。	合 格	/
32	外壳防护等级试验	6. 33	18#试样外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
33	粉尘污染试验	6. 34	19#试样满足标准要求。	合 格	/
34	跌落试验	6. 35	20#试样满足标准要求。	合 格	/
35	荧光紫外灯老化(运行)试验	6. 36	—	—	室内普通型

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF6322

No：Dz2026100804
共 15 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	外观	6.2	21#~32#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制 器
2	主要部（器）件	6.7	21#试样满足标准要求。	合 格	触点生产者温州圣帕电子科技有限公司； 启动零件生产者宁波庄达塑业有限公司。
3	报警功能试验	6.9	21#试样满足标准要求。	合 格	/
4	操作部件恢复功能 试验	6.10	21#试样满足标准要求。	合 格	/
5	复位功能试验	6.11	21#试样满足标准要求。	合 格	/
6	不动作性能试验	6.12	21#试样满足标准要求。	合 格	/
7	动作性能试验	6.13	21#试样满足标准要求。	合 格	/
8	可靠性能试验	6.14	21#试样满足标准要求。	合 格	/
9	高温（运行）试验	6.16	22#试样满足标准要求。	合 格	/
10	低温（运行）试验	6.17	22#试样满足标准要求。	合 格	/
11	交变湿热（运行）试 验	6.18	23#试样满足标准要求。	合 格	/
12	冲击（运行）试验	6.23	24#试样满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF6322

No: Dz2026100804
共 15 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	碰撞(运行)试验	6. 24	25#试样满足标准要求。	合 格	/
14	振动(正弦)(运行)试验	6. 25	26#试样满足标准要求。	合 格	/
15	射频电磁场辐射抗扰度试验	6. 28	27#试样满足标准要求。	合 格	/
16	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6. 29	28#试样满足标准要求。	合 格	/
17	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6. 30	29#试样满足标准要求。	合 格	/
18	浪涌(冲击)抗扰度试验	6. 31	30#试样满足标准要求。	合 格	/
19	粉尘污染试验	6. 34	31#试样满足标准要求。	合 格	/
20	跌落试验	6. 35	32#试样满足标准要求。	合 格	/
21	荧光紫 外灯老化(运行)试验	6. 36	—	—	室内普通型

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF6322

No: Dz2026100804
共 15 页 第 9 页

共 15 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	不动作性能试验	6. 12	1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-52S02 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-52S03 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-52S04 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-21SF-C4 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-21SF-C8 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-21SF-C 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-21SF-C 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-63S 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-63S 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-63S 型火灾报警控制器
2	动作性能试验	6. 13	1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-52S02 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-52S03 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-52S04 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-21SF-C4 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-21SF-C8 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-21SF-C 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-21SF-C 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-63S 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-63S 型火灾报警控制器
			1#试样满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-63S 型火灾报警控制器
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2026100804

共 15 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

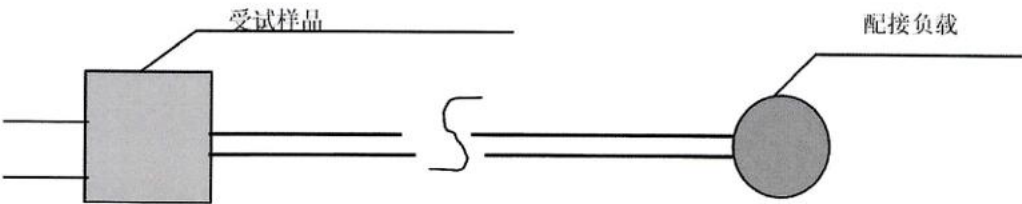



工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
28	40	100.3

5、试验布置图：

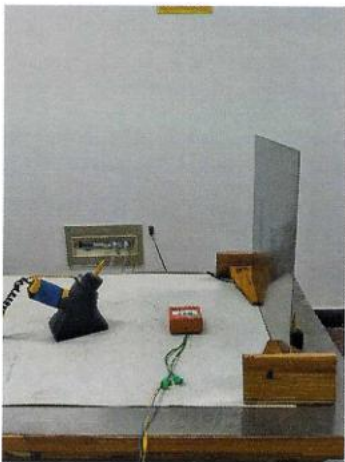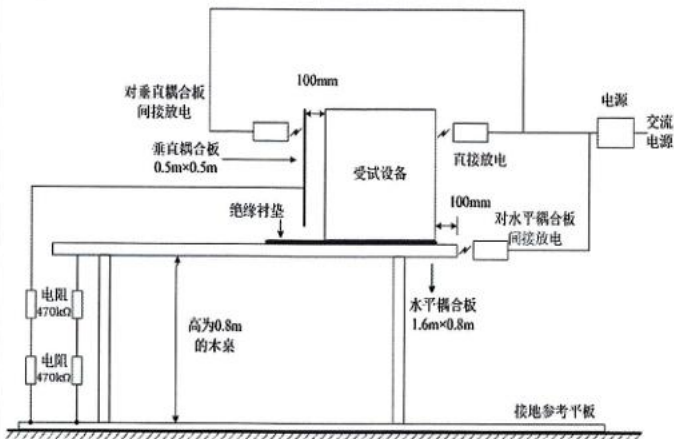

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2026100804

共 15 页 第 11 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38


2、被测设备连接图、工作状态：

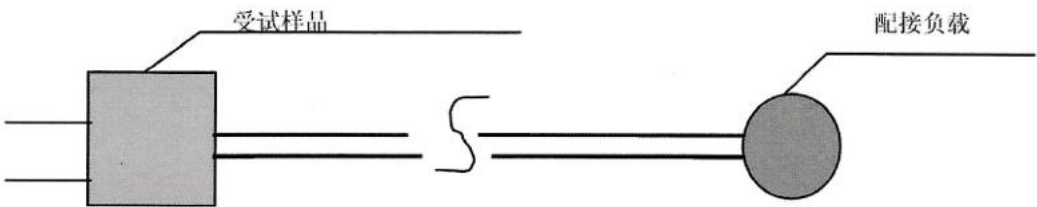

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

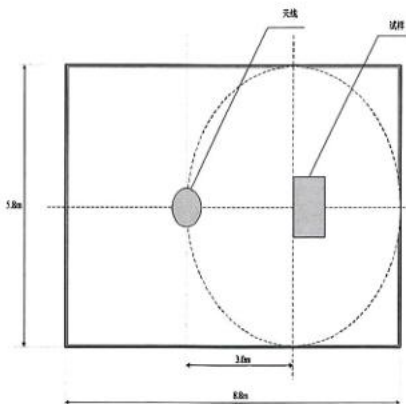

13#



27#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2026100804

共 15 页 第 12 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30


2、被测设备连接图、工作状态：

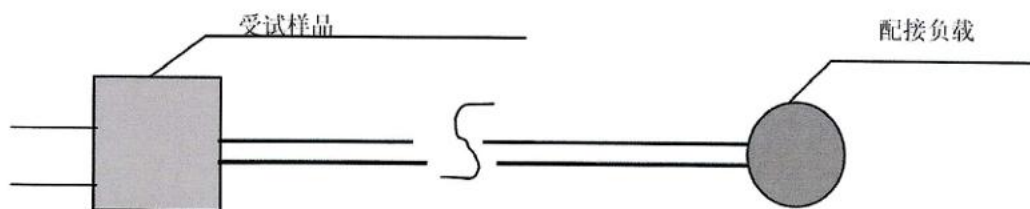

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

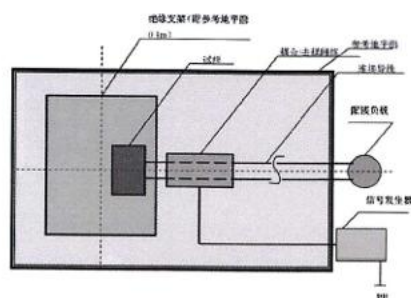

14#



28#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2026100804

共 15 页 第 13 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

测试软件名称及版本号: 电快速瞬变脉冲群测试软件


2、被测设备连接图、工作状态:

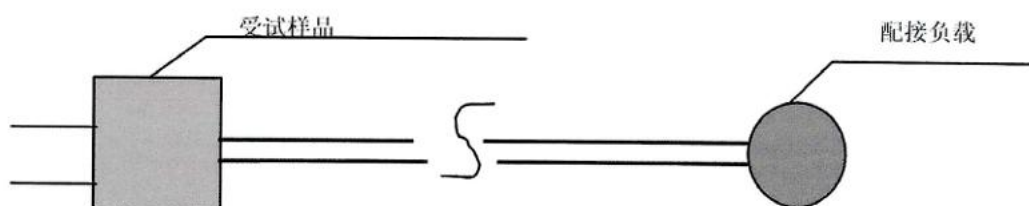

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图:

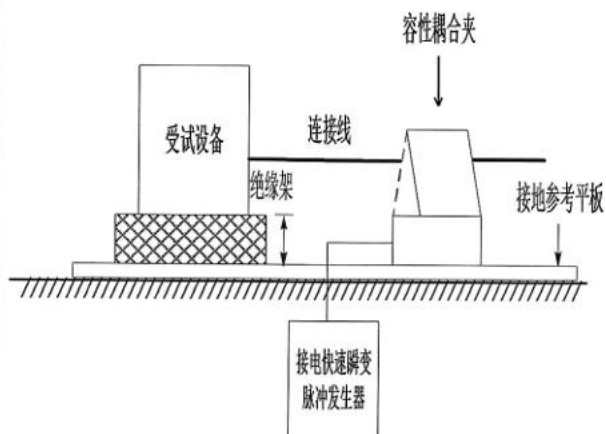

15#



29#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2026100804

共 15 页 第 14 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

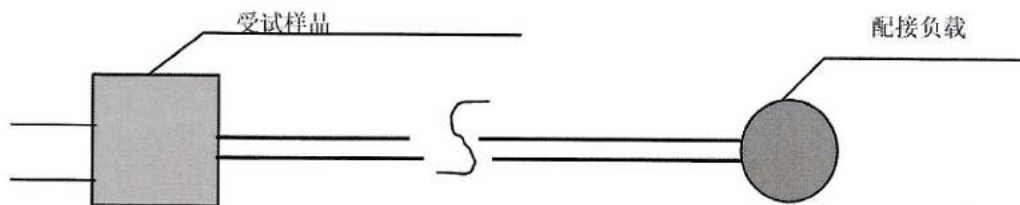

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

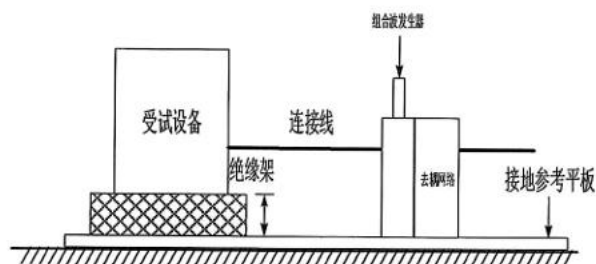

16#



30#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2026100804

共 15 页 第 15 页


工频磁场抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
工频磁场发生器	PMF-801C	合格

测试软件名称及版本号：工频磁场试验测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

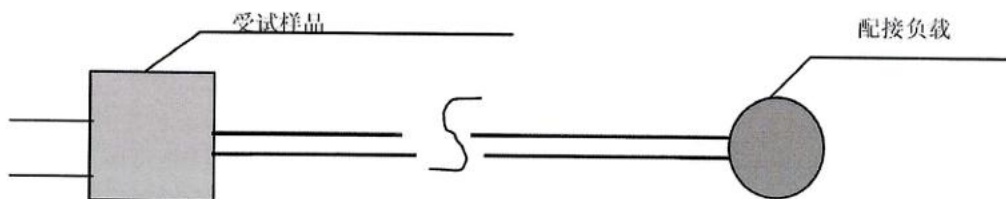

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

