



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: J-SAP-FBS2121-RP 型手动火灾报警按钮

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<https://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <https://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2025101317

共 12 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-FBS2121-RP
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2025 年 2 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2025 年 3 月 28 日
样品数量	19 只	检验日期	自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 5 月 20 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01：2024 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC- I 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》 要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 5 月 21 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来 审核: 谢峰 编制: 祁个路

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2025101317

共 12 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产 品 照 片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025101317

共 12 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 手动火灾报警按钮
- 2) 型号: J-SAP-FBS2121-RP
- 3) 执行标准号: GB 19880-2005
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: 总线 24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 90mm×90mm×54mm;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 使用环境: 户外型;
- 5) 从正常监视状态进入报警状态通过“使启动零件移位”完成;
- 6) 启动零件为可重复使用型, 报警状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 7) 具有一个火灾报警确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 火灾报警状态时红色常亮;
- 8) 与以下产品配接工作:
青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025101317

共 12 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: PB-22E071-211

生产者: 惠州同发宝微控科技有限公司

型号: PB21E09171-07

生产者: 温州港源电子有限公司

2) 启动零件

生产者: 宁波庄达塑业有限公司

生产者: 浙江柏大塑业有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No: Dz2025101317

产品型号：J-SAP-FBS2121-RP

共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	触点生产者惠州同发宝微控科技有限公司；启动零件生产者浙江柏大塑业有限公司。
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	/
3	电源参数波动试验	4.6	满足标准要求。	合 格	/
4	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合 格	/
5	高温（耐久）试验	4.8	满足标准要求。	合 格	/
6	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合 格	/
7	交变湿热（运行）试验	4.10	满足标准要求。	合 格	/
8	恒定湿热（耐久）试验	4.11	满足标准要求。	合 格	/
9	S02 腐蚀（耐久）试验	4.12	满足标准要求。	合 格	/
10	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合 格	/
11	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	4.15	满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-FBS2121-RP

No: Dz2025101317
共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	振动(正弦)(耐久) 试验	4. 16	满足标准要求。	合 格	/
14	静电放电抗扰度试 验	4. 17	满足标准要求。	合 格	/
15	射频电磁场辐射抗 扰度试验	4. 18	满足标准要求。	合 格	/
16	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	4. 19	满足标准要求。	合 格	/
17	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	4. 20	满足标准要求。	合 格	/
18	浪涌（冲击）抗扰 度试验	4. 21	满足标准要求。	合 格	/
19	雨淋试验	4. 22	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-FBS2121-RP

No: Dz2025101317
共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	触点生产者温州港源电子有限公司；启动零件生产者宁波庄达塑业有限公司。
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	/
3	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合 格	/
4	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合 格	/
5	交变湿热（运行） 试验	4.10	满足标准要求。	合 格	/
6	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合 格	/
7	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合 格	/
8	振动（正弦）（运行） 试验	4.15	满足标准要求。	合 格	/
9	振动（正弦）（耐久） 试验	4.16	满足标准要求。	合 格	/
10	静电放电抗扰度试 验	4.17	满足标准要求。	合 格	/
11	射频电磁场辐射抗 扰度试验	4.18	满足标准要求。	合 格	/
12	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	4.19	满足标准要求。	合 格	/
13	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	4.20	满足标准要求。	合 格	/
14	浪涌（冲击）抗扰 度试验	4.21	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2025101317

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38


2、被测设备连接图、工作状态：

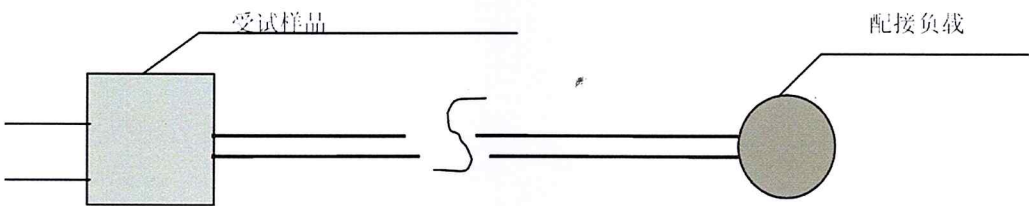

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

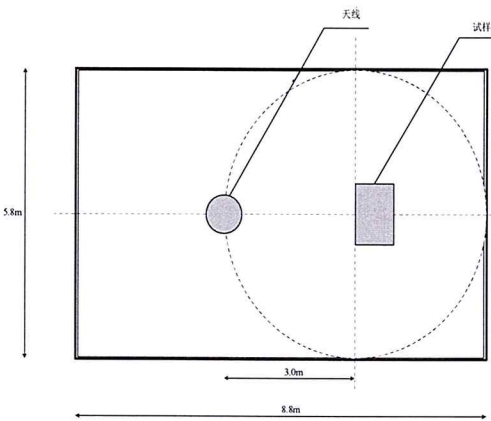

9#



15#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2025101317

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30


2、被测设备连接图、工作状态：

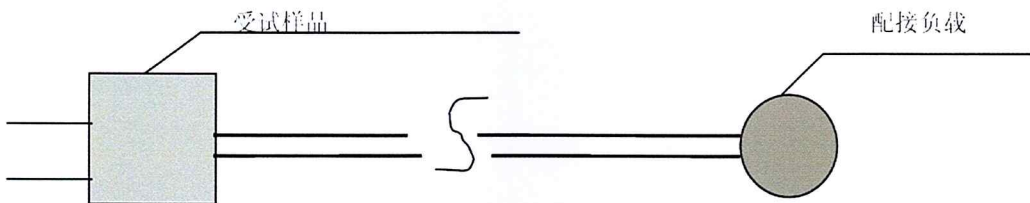

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

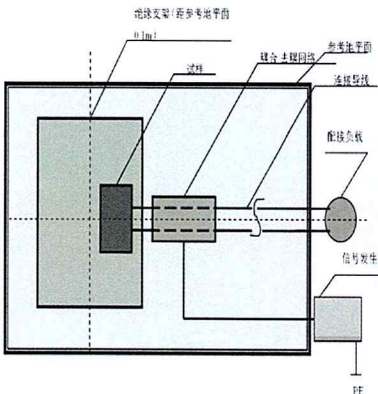

10#



16#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2025101317

共 12 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

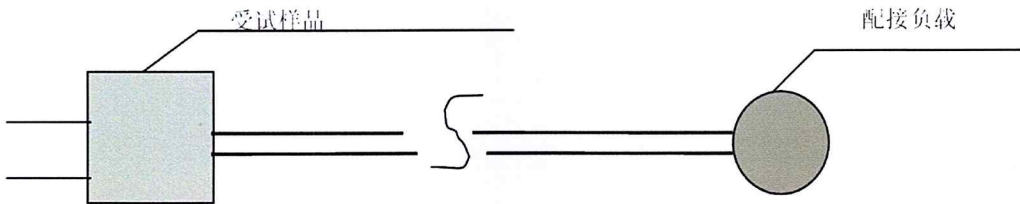


工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
21	46	99.7

5、试验布置图：

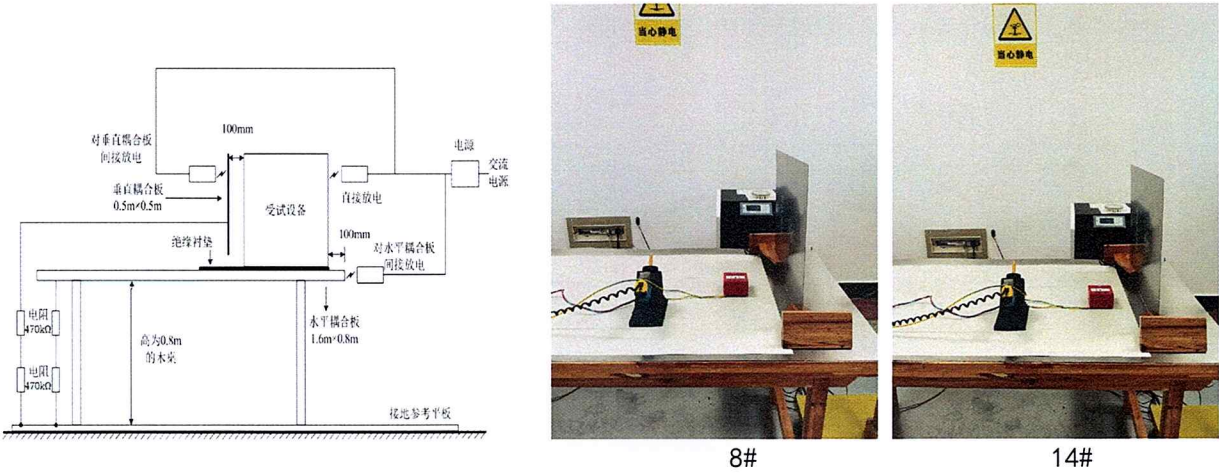

8#

14#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2025101317

共 12 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

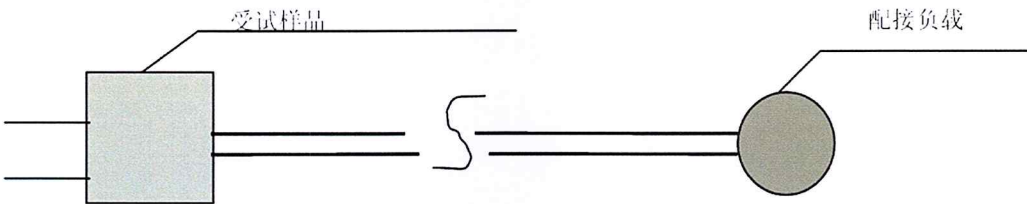


工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

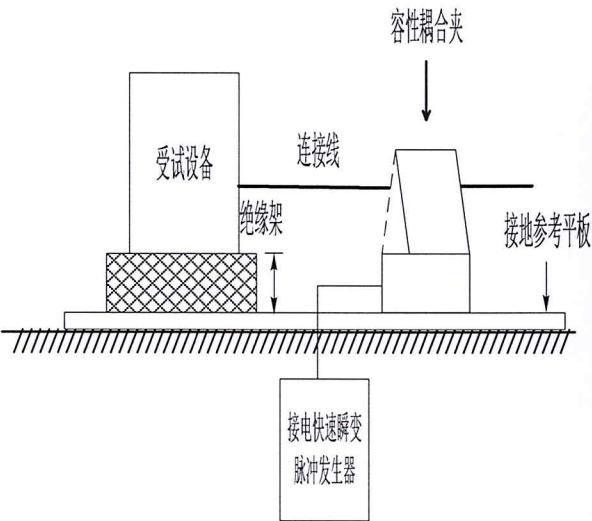

11#

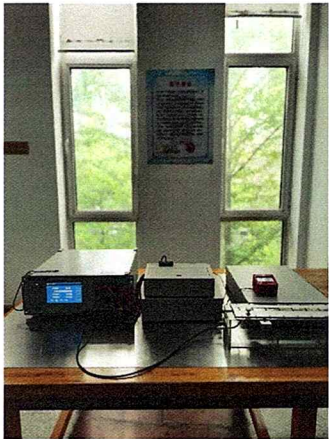

17#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2025101317

共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

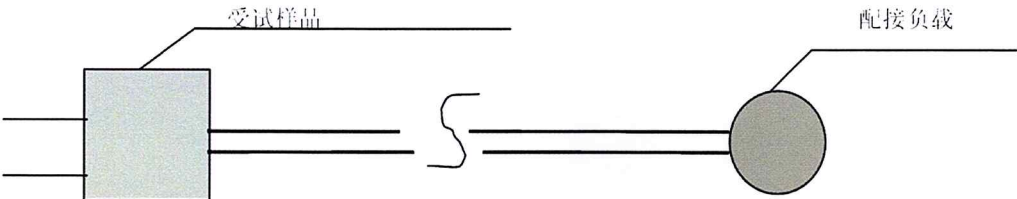

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

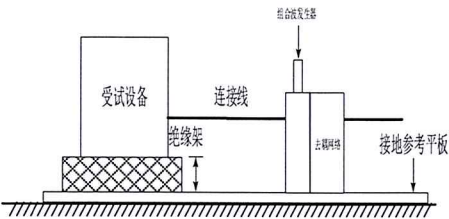

12#



18#

