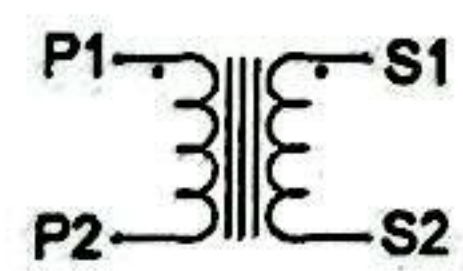


济南圣鸿电子有限公司

成品出厂检验报告

JL202221

产品名称	电流互感器	检验方式	抽检	检验标准	GB20840.2-2014	检验日期	2022.6.21	产品批号	26182227									
检验条件	室温、HES-1S 数字式互感器校验仪、RK2670A 耐电压测试仪、万用表 4#																	
技术参数				测试记录														
产品型号	产品参数	负载	工作频率	初级电阻	次级电阻	引线引针	绝缘电压	使用温度	端子标志	过载倍数	外观	序号	比差	误差检测记录				
													角差	5%	20%	50%	100%	120%
BH40I	500A/5A	5VA	50-100 Hz	1	0.135Ω	端子	3000V/mm	-25℃ +75℃	PP2 SS2	1.2	合格	1	f(%) δ(')	-0.28 21	-0.29 13	-0.24 10	0.04 6	0.25 5
			以下	空	有							2	f(%) δ(')		以下	以下	以下	以下
												3	f(%) δ(')					
												4	f(%) δ(')					
												5	f(%) δ(')					
												6	f(%) δ(')					
												7	f(%) δ(')					
												8	f(%) δ(')					
												9	f(%) δ(')					
												10	f(%) δ(')					
备注	端子标志:			结论			其他			特殊情况处理记录 无								
							质检员: 王强			审核记录:  质检部: 郭萌萌								

一式二份: 一、客户 二、备案