



210021020170

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产品型号名称: JBF5203 型消防控制室图形显示装置

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202442

共 16 页 第 1 页

产品名称	消防控制室图形显示装置	型 号	JBF5203		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2021 年 8 月		
生产企业	青鸟消防股份有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 9 月 6 日		
样品数量	1 台	检验日期	自 2021 年 9 月 10 日 至 2021 年 10 月 19 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》				
检验项目	全部适用项目（除电源瞬变试验外）				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期：2021 年 10 月 26 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准：王学来

审核：谢辉

编制：张恩博

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202442

共 16 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片




应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202442

共 16 页 第 3 页

产品内部照片

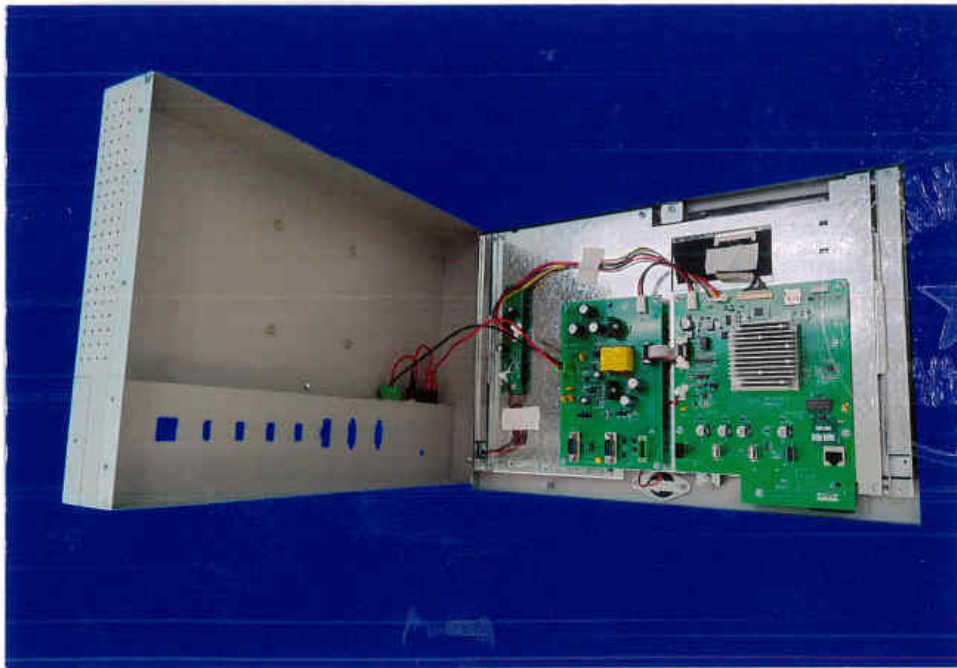

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202442

共 16 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防控制室图形显示装置
- 2) 型号: JBF5203
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 青鸟消防股份有限公司
- 6) 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压 DC24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 警告用语: 有
- 10) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 482mm×311mm×72mm;
- 2) 外壳材质为金属;
- 3) 采用液晶显示器显示信息;
- 4) 采用总线(RS232)与火灾报警控制器和消防联动控制器进行通信;
- 5) 与以下产品配接工作:

青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF5010 型、JB-QB-JBF5014 型、JB-TB-JBF-11SF-S 型、JB-TB-JBF-11SF-S8 型、JB-TG-JBF-11SF 型、JB-TT-JBF-11SF 型、JB-TB-JBF-62S01 型、JB-TG-JBF-62S01 型、JB-TT-JBF-62S01 型、JB-TB-JBF-11SF-C4 型、JB-TB-JBF-11SF-C8 型、JB-TG-JBF-11SF-C 型、JB-TT-JBF-11SF-C 型火灾报警控制器, JB-QB-JBF5010 型、JB-QB-JBF5014 型、JB-TB-JBF-11SF-S 型、JB-TB-JBF-11SF-S8 型、JB-TG-JBF-11SF 型、JB-TT-JBF-11SF 型、JB-TB-JBF-62S01 型、JB-TG-JBF-62S01 型、JB-TT-JBF-62S01 型、JB-TB-JBF-11SF-C4 型、JB-TB-JBF-11SF-C8 型、JB-TG-JBF-11SF-C 型、JB-TT-JBF-11SF-C 型消防联动控制器。

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

产品型号：JBF5203

No：Dz2021202442

共 16 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-S 消防 联动控制器
2	基本功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
3	状态显示试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
4	通讯故障报警功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
5	信息记录功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
6	信息传输功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度 试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	/
9	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	/
10	电快速瞬变脉冲群抗扰 度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	/
11	浪涌（冲击）抗扰度试 验	5.20	功 能 正 常。	合 格	/
12	电压暂降、短时中断和 电压变化的抗扰度试验	5.22	功 能 正 常。	合 格	/
13	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	/
14	恒定湿热（运行）试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	/
15	振动（正弦）（运行）试 验	5.26	功 能 正 常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5203

No：Dz2021202442
共 16 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5010 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5014 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S8 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-S8 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-62S01 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-62S01 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-62S01 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C4 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C4 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C8 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C8 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-C 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF-C 消防联动控制器

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检 验 结 果 汇 总 表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5203

№：Dz2021202442
共 16 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-C 型 火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF-C 消 防联动控制器
2	状态显示试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型 火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5010 消防联 动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型 火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5014 消防联 动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S8 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-S8 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-62S01 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-62S01 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-62S01 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C4 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C4 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C8 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C8 消 防联动控制器

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
 检 验 结 果 汇 总 表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

No：Dz2021202442

产品型号：JBF5203

共 16 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	状态显示试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-C 型 火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF-C 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-C 型 火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF-C 消 防联动控制器
3	通讯故障报警功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型 火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5010 消防联 动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型 火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5014 消防联 动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S8 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-S8 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-62S01 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-62S01 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-62S01 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C4 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C4 消 防联动控制器

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检 验 结 果 汇 总 表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5203

№：Dz2021202442
共 16 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	通讯故障报警功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C8 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C8 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-C 型 火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF-C 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-C 型 火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF-C 消 防联动控制器
4	信息记录功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型 火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5010 消防联 动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型 火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5014 消防联 动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S8 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-S8 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-62S01 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-62S01 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-62S01 消防 联动控制器

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

No：Dz2021202442

产品型号：JBF5203

共 16 页 第 10 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	信息记录功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C4 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C4 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C8 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C8 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-C 型 火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF-C 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-C 型 火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF-C 消 防联动控制器
5	信息传输功能	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型 火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5010 消防联 动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型 火灾报警控制器和 JB-QB-JBF5014 消防联 动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S8 型 火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-S8 消 防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-62S01 消防 联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-62S01 消防 联动控制器

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检 验 结 果 汇 总 表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5203

No：Dz2021202442
共 16 页 第 11 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
5	信息传输功能	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-62S01 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-62S01 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C4 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C4 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C8 型火灾报警控制器和 JB-TB-JBF-11SF-C8 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-C 型火灾报警控制器和 JB-TG-JBF-11SF-C 消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-C 型火灾报警控制器和 JB-TT-JBF-11SF-C 消防联动控制器

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2021202442

共 16 页 第 12 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	STLP 9128 D	合 格

3) 受试设备连接图

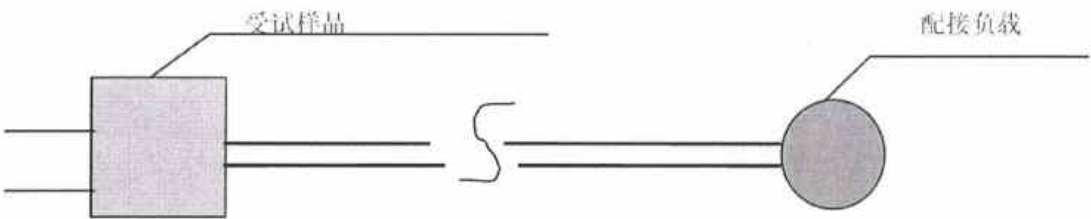

4) 试验布置示意图

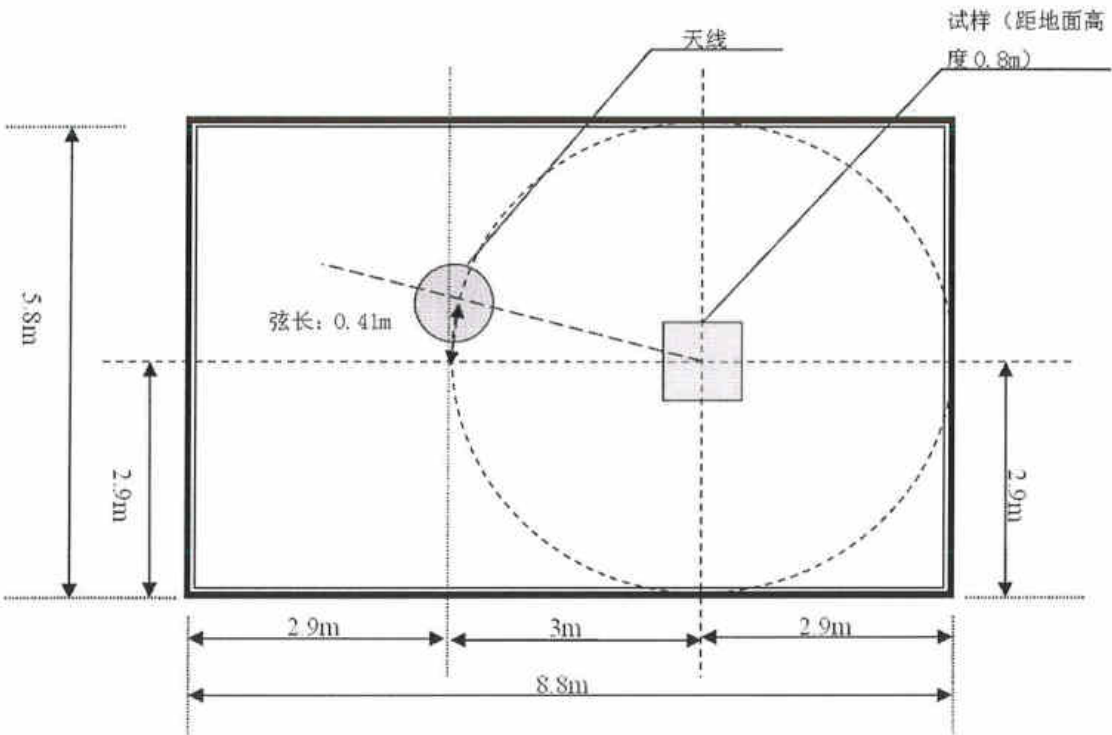

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2021202442

共 16 页 第 13 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合 格
电磁注入钳	KEMZ 801	合 格
耦合/去耦网络	CDN M016	合 格

3) 受试设备连接图

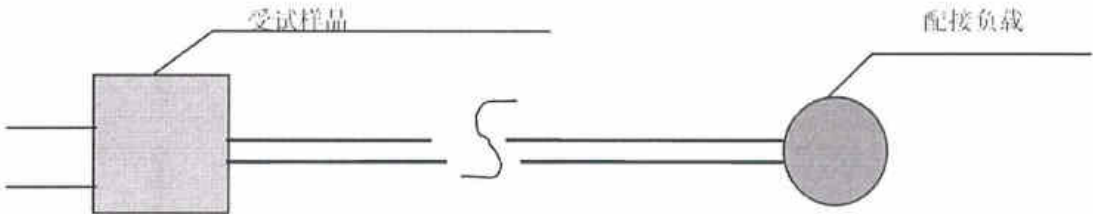

4) 试验布置示意图

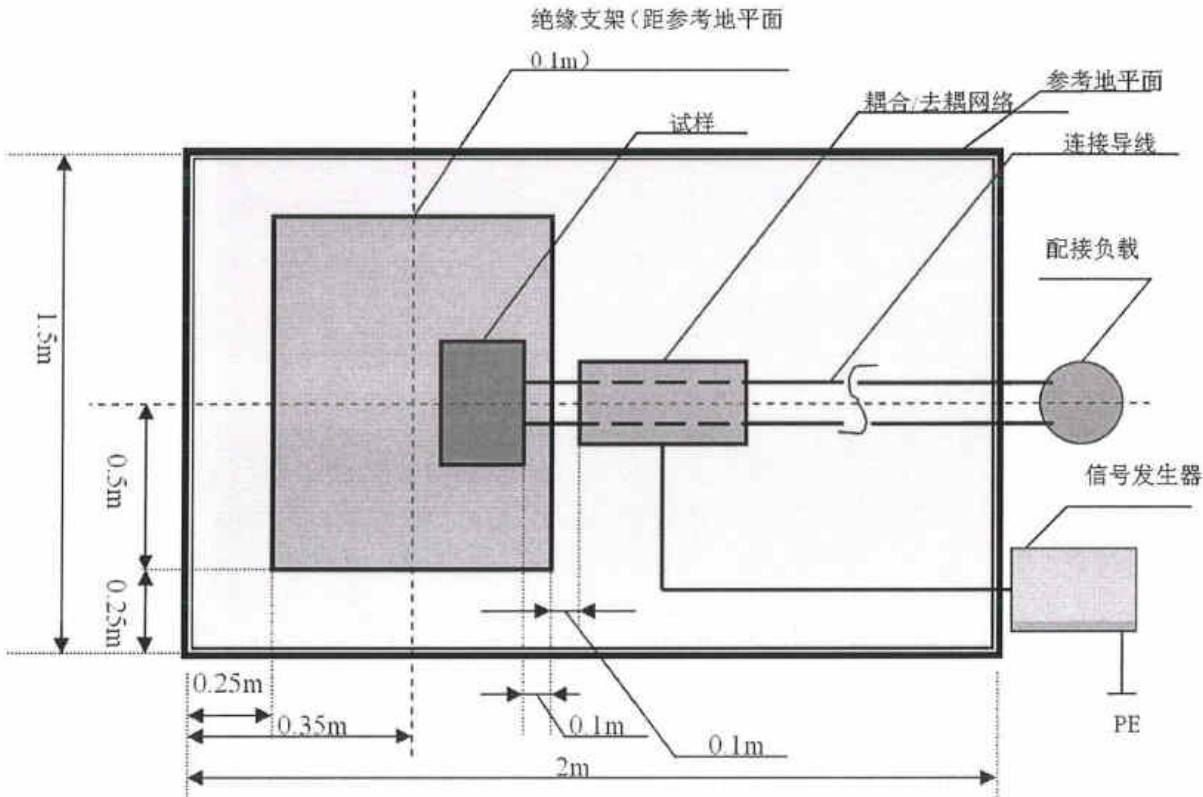

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2021202442


共 16 页 第 14 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合 格

- 3) 受试设备连接图:

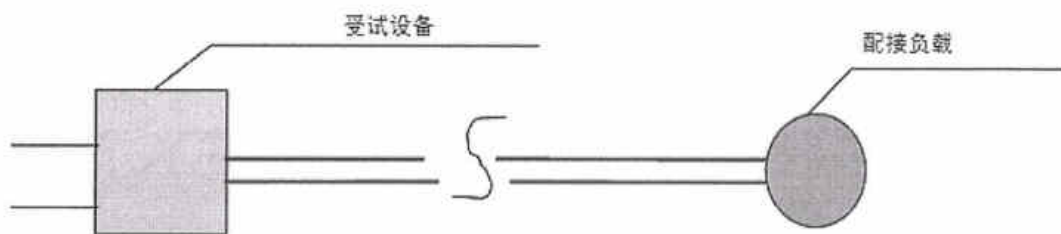

- 4) 试验布置示意图:

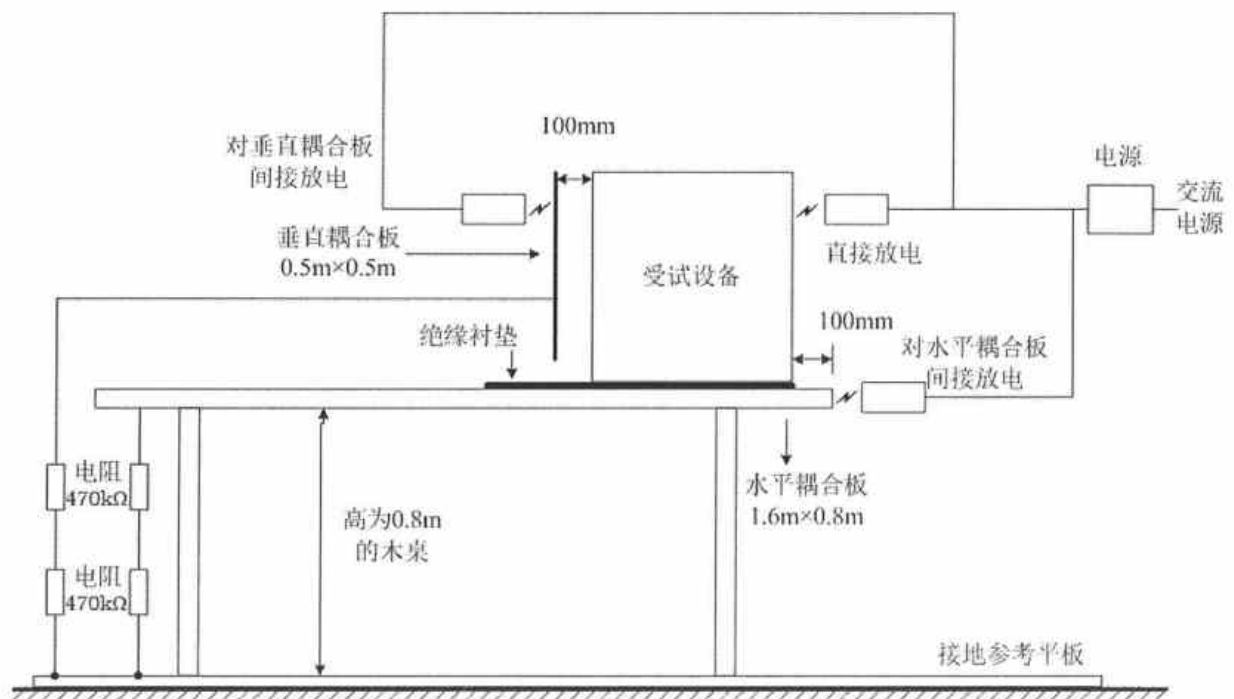

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202442


共 16 页 第 15 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

- 3) 受试设备连接图

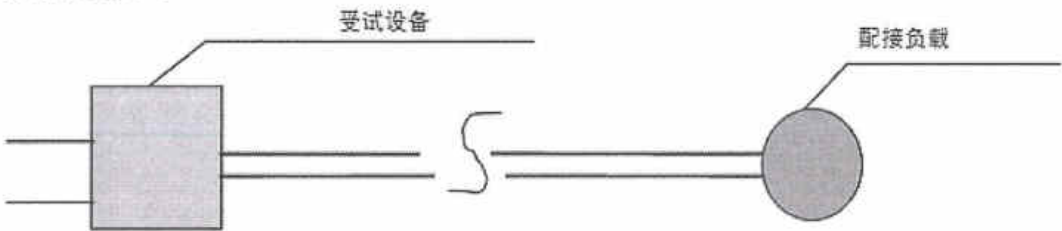

- 4) 试验布置示意图

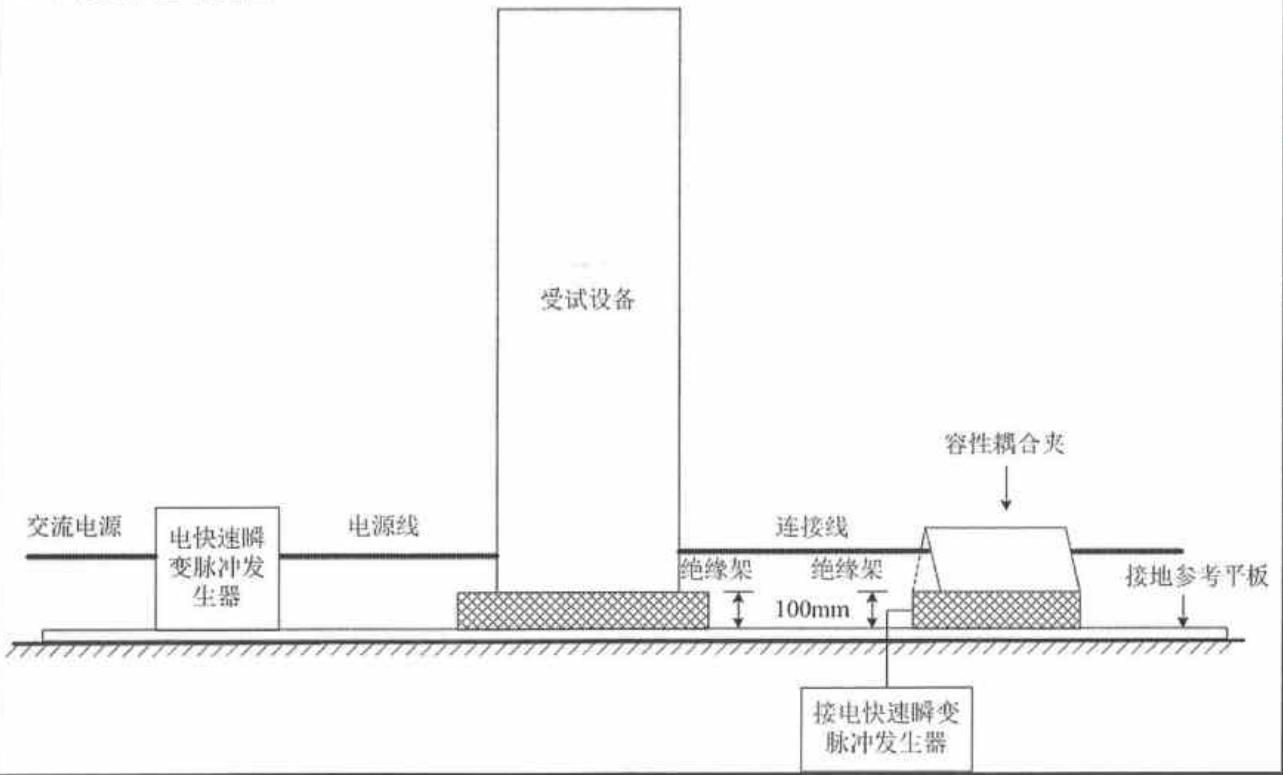

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2021202442

共 16 页 第 16 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图

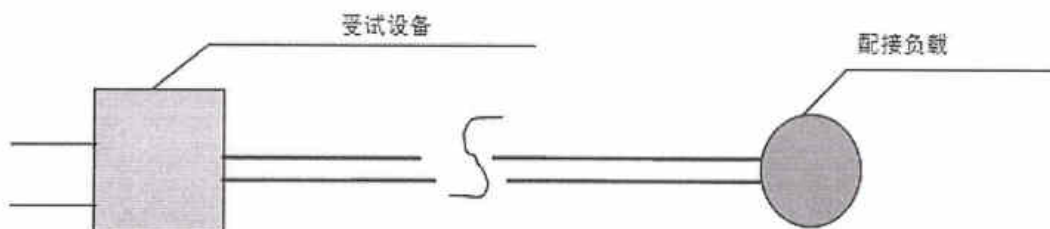

4) 试验布置示意图

