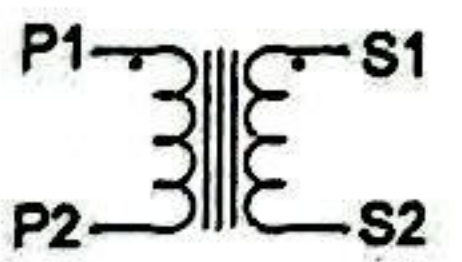


济南圣鸿电子有限公司

成品出厂检验报告

T2000226

产品名称	电流互感器	检验方式	抽检	检验标准	GB20840.2-2014	检验日期	2022.6.21	产品批号	06180007									
检验条件	室温、HES-1S 数字式互感器校验仪、RK2670A 耐电压测试仪、万用表 4#																	
技术参数				测试记录														
产品型号	产品参数	负载	工作频率	初级电阻	次级电阻	引线引针	绝缘电压	使用温度	端子标志	过载倍数	外观	序号	比差角差	误差检测记录				
														5%	20%	50%	100%	120%
BH40I	600A/5A	5VA	50-400Hz	\	0.165Ω	端子	300V/min	-25℃~+75℃	P1/P2	1.2	合格	1	f(%) -0.58 δ(′) 14	-0.42	-0.34	-0.32	-0.28	
11	11	11	11	11	0.165Ω	1	11	11	11	11	11	2	f(%) -0.61 δ(′) 15	-0.42	-0.35	-0.32	-0.29	
11	11	11	11	11	0.165Ω	1	11	11	11	11	11	3	f(%) -0.59 δ(′) 14	-0.47	-0.39	-0.36	-0.33	
11	11	11	11	11	0.164Ω	1	11	11	11	11	11	4	f(%) -0.62 δ(′) 14	-0.43	-0.36	-0.32	-0.31	
11	11	11	11	11	0.165Ω	1	11	11	11	11	11	5	f(%) -0.53 δ(′) 12	-0.40	-0.35	-0.32	-0.29	
				以下空白								6	f(%) δ(′)	以下空白				
												7	f(%) δ(′)					
												8	f(%) δ(′)					
												9	f(%) δ(′)					
												10	f(%) δ(′)					
备注	端子标志: 				结论	质检员: 张强				其他	特殊情况处理记录: 无 审核记录:  质检部: 张强							

一式二份: 一、客户 二、备案