

No: Dz2022103170



220020340170



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认证委托人: 青鸟消防股份有限公司

产品型号名称: J-BLJC-20E II 2W-12S13A 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检验类别: 型式试验

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心



## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所  
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲  
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915  
传真：31535850/5806  
邮政编码：110034  
网 址：<http://www.efire.cn>  
电子信箱：[jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)  
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology  
Research Institute of MEM  
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,  
Shenyang, P.R.China 110034  
Tel: (86) 24-31535801/5915  
Fax: (86) 24-31535850/5806  
Website: <http://www.efire.cn>  
E-mail: [jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2022103170

共 9 页第 1 页

|                  |                                                                                                                                                                                            |       |                                        |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--|--|
| 产品名称             | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具                                                                                                                                                                          | 型 号   | J-BLJC-20E II 2W-12S13A                |  |  |
| 认证委托人            | 青鸟消防股份有限公司                                                                                                                                                                                 | 检验类别  | 型式试验                                   |  |  |
| 生产者              | 青鸟消防股份有限公司                                                                                                                                                                                 | 生产日期  | 2022 年 9 月                             |  |  |
| 生产企业             | 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司                                                                                                                                                                        | 抽 样 者 | /                                      |  |  |
| 抽样基数             | /                                                                                                                                                                                          | 抽样日期  | /                                      |  |  |
| 抽样地点             | /                                                                                                                                                                                          | 受理日期  | 2022 年 11 月 3 日                        |  |  |
| 样品数量             | 2 台                                                                                                                                                                                        | 检验日期  | 自 2022 年 11 月 9 日<br>至 2023 年 1 月 11 日 |  |  |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                         |       |                                        |  |  |
| 检验依据             | GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》<br>CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》<br>CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》                                                                |       |                                        |  |  |
| 检验项目             | 全部适用项目（除重复转换试验外）                                                                                                                                                                           |       |                                        |  |  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | 经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。<br>以下空白。<br><br><br>签发日期: 2023 年 1 月 16 日 |       |                                        |  |  |
| 备<br>注           | 报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。                                                                                                                                                                |       |                                        |  |  |

批准: 王学来

审核: 谢峰

编制: 丁明


应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2022103170

共 9 页第 2 页

|       |                      |     |              |
|-------|----------------------|-----|--------------|
| 认证委托人 | 青鸟消防股份有限公司           |     |              |
| 通信地址  | 北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 |     |              |
| 联系电话  | 010-82615888         | 传 真 | 010-62755692 |

产品照片

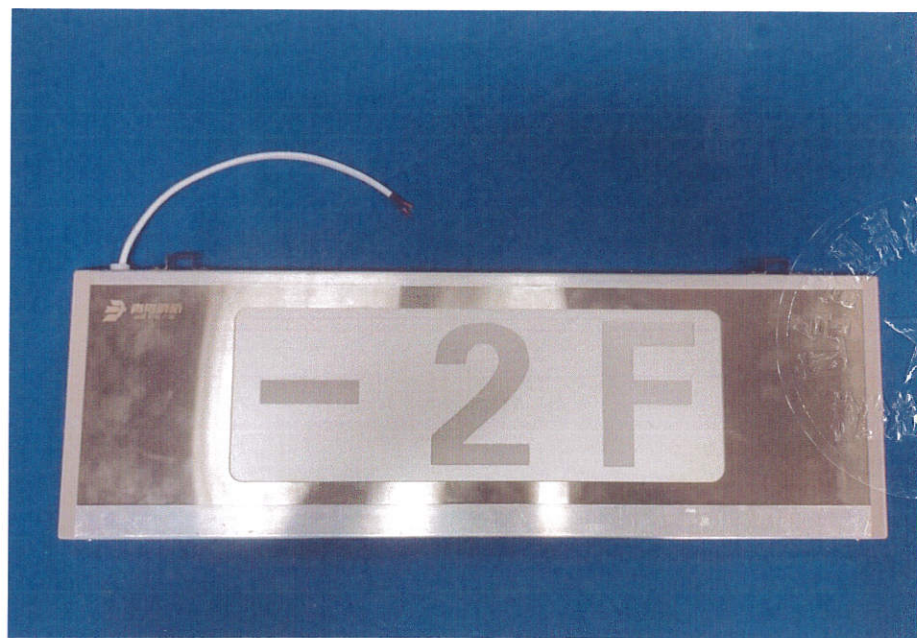

产品型号: J-BLJC-20E II 2W-12S13A (图 B. 6 -2F)

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2022103170

共 9 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: J-BLJC-20E II 2W-12S13A
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
- 6) 生产地址: 上海市青浦区久业路 1188 号 3 幢 3 层、4 层
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC24V 或 DC36V
- 9) 应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 11) 主电功耗: 2W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 警告用语: 无
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 600mm×195mm×20mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:
  - a) 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司);
  - b) 安徽东嵘电子科技有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司)。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.06W

型号: GX-F546-G-001

生产者: 深圳市光鑫科技有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司上海青浦分公司

No: Dz2022103170

产品型号：J-BLJC-20E II 2W-12S13A

共 9 页第 4 页

| 序号 | 检 验 项 目 | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 结 论 | 备 注                                                                                               |
|----|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 试验前检查   | 7.1.4、9、10            | 满足标准要求。<br>(外壳材料种类：面板及两侧部分为塑料，其它部分为金属)<br>(氧指数 $\geq 28$ )<br>(面板尺寸(mm)：360 $\times$ 126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合 格 | 配接安徽东嵘电子科技有限公司生产的 J-C-11 S80B 型应急照明控制器和 J-D-0.45 KVA-02 型应急照明配电箱(认证委托人为青鸟消防股份有限公司,生产者青鸟消防股份有限公司)。 |
| 2  | 基本功能试验  | 7.2.2                 | 断开光源或光源不符合要求时，<br>充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度( $^{\circ}\text{C}$ )：<br>1# 26.7 2# 27.2<br>表面亮度( $\text{cd}/\text{m}^2$ )：<br>1#A 面(图 B.6 -2F)主电状态转入应急状态：<br>95.6 81.1 182.3 131.8 193.4<br>172.7 57.2 59.6 81.3 84.7<br>放电 80min 后：<br>93.7 80.6 191.1 130.2 190.7<br>173.2 57.9 57.2 80.1 83.3<br>1#B 面(图 B.6 -2F)主电状态转入应急状态：<br>87.1 83.1 77.4 119.9 170.6<br>156.5 57.7 61.3 83.0 90.2<br>放电 80min 后：<br>86.2 81.7 76.4 117.2 173.2<br>153.2 57.1 60.2 81.9 91.3 | 合 格 | /                                                                                                 |

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司上海青浦分公司  
产品型号：J-BLJC-20E II 2W-12S13A

№: Dz2022103170  
共 9 页第 5 页

| 序号 | 检 验 项 目  | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 结 论 | 备 注 |
|----|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2  | 基本功能试验   | 7.2.2                 | 2#A 面（图 B.6 -2F）主电状态转入应急状态：<br>90.9 88.3 115.2 107.6 150.3<br>121.6 67.2 64.6 71.9 86.9<br>放电 80min 后：<br>91.7 87.2 116.0 106.4 147.2<br>120.3 69.3 63.2 70.0 83.2<br>2# B 面（图 B.6 -2F）主电状态转入应急状态：<br>92.2 91.3 116.7 161.3 130.6<br>132.4 69.1 61.0 89.2 90.7<br>放电 80min 后：<br>91.7 90.6 113.2 160.1 127.7<br>131.9 67.2 60.3 87.1 87.2 | 合 格 | /   |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —   | /   |
| 4  | 电压波动试验   | 7.5                   | 满足标准要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合 格 | /   |
| 5  | 转换电压试验   | 7.6                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —   | /   |
| 6  | 充、放电耐久试验 | 7.7                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —   | /   |
| 7  | 绝缘电阻试验   | 7.8                   | 主电源输入端与壳体之间测得绝缘电阻值：<br>1# 大于 1000M $\Omega$ 2# 大于 1000M $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合 格 | /   |
| 8  | 接地电阻试验   | 7.9                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —   | /   |
| 9  | 耐压试验     | 7.10                  | 满足标准要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合 格 | /   |
| 10 | 高温试验     | 7.11                  | 1#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>92.5 78.3 175.6 127.7 190.3<br>166.2 55.7 58.0 79.2 81.5<br>B 面<br>84.0 80.6 75.2 114.0 165.3<br>151.2 56.0 60.7 79.7 86.6                                                                                                                                                                         | 合 格 | /   |

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司上海青浦分公司

No: Dz2022103170

产品型号：J-BLJC-20E II 2W-12S13A

共 9 页第 6 页

| 序号 | 检 验 项 目      | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                            | 结 论 | 备 注 |
|----|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 11 | 低温试验         | 7.12                  | 2#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>86.5 87.2 113.6 105.1 145.5<br>117.7 63.0 62.6 65.3 81.9<br>B 面<br>88.5 90.6 113.9 160.2 127.1<br>125.3 65.7 59.1 85.3 87.7 | 合 格 | /   |
| 12 | 恒定湿热试验       | 7.13                  | 2#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>83.3 82.2 112.6 105.7 146.0<br>117.2 65.3 61.7 65.9 82.7<br>B 面<br>86.2 89.0 113.7 156.6 124.4<br>128.0 65.9 58.2 80.7 85.9 | 合 格 | /   |
| 13 | 振动试验         | 7.14                  | 2#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>85.7 86.6 106.0 102.1 144.2<br>117.1 65.0 61.1 67.3 82.6<br>B 面<br>84.4 85.7 112.6 157.7 126.6<br>127.1 65.3 57.2 85.3 87.1 | 合 格 | /   |
| 14 | 冲击试验         | 7.15                  | 1#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>91.0 77.0 175.1 126.3 785.2<br>170.0 56.1 57.2 77.0 80.9<br>B 面<br>81.0 78.2 74.3 116.0 163.7<br>150.0 54.3 57.3 80.9 86.1  | 合 格 | /   |
| 15 | 外壳防护等级<br>试验 | 7.23                  | 1#、2#试样的外壳防护等级符合<br>IP30 要求。                                                                                                                                       | 合 格 | /   |
| 16 | 表面耐磨性能<br>试验 | 7.24                  | —                                                                                                                                                                  | —   | /   |
| 17 | 抗冲击试验        | 7.25                  | —                                                                                                                                                                  | —   | /   |

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检 验 报 告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：青鸟消防股份有限公司上海青浦分公司

No: Dz2022103170

产品型号：J-BLJC-20E II 2W-12S13A

共 9 页第 7 页

| 序号 | 检 验 项 目 | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 结 论 | 备 注                                                                                                                                                           |
|----|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本功能试验  | 7.2.2                 | 断开光源或光源不符合要求时，<br>充电 24h、放电 80min，内部发热<br>元件表面温度（℃）：<br>1# 26.4    2# 26.6<br>表面亮度（cd/m <sup>2</sup> ）：<br>1#A 面（图 B.6 -2F）主电状态转<br>入应急状态：<br>83.6   82.3   83.9   121.7   143.1<br>135.9   72.1   61.3   65.8   90.5<br>放电 80min 后：<br>82.1   80.6   81.7   120.3   139.2<br>136.0   73.2   60.6   63.7   87.2<br>1#B 面（图 B.6 -2F）主电状态转<br>入应急状态：<br>91.7   79.2   79.7   127.7   175.1<br>151.3   58.2   57.2   82.8   89.4<br>放电 80min 后：<br>90.3   76.3   77.2   123.9   173.2<br>147.1   57.2   56.0   81.9   87.3<br>2#A 面（图 B.6 -2F）主电状态转<br>入应急状态：<br>98.2   85.7   109.3   120.6   130.2<br>107.5   69.6   61.8   72.2   85.7<br>放电 80min 后：<br>97.0   83.2   107.1   117.6   127.8<br>106.3   67.3   60.9   71.4   86.3<br>2# B 面（图 B.6 -2F）主电状态<br>转入应急状态：<br>93.6   89.1   122.4   123.9   132.8<br>134.4   68.6   62.0   86.7   89.9<br>放电 80min 后：<br>91.7   87.2   121.7   121.9   130.0<br>136.2   67.6   61.9   83.9   87.6 | 合 格 | 配接安徽东<br>嵘电子科技<br>有限公司生<br>产的<br>J-C-11S80B<br>型应急照明<br>控制器和<br>J-D-0.45KVA<br>-04 型应急<br>照明配电箱<br>（认证委托<br>人为青鸟消<br>防股份有限<br>公司，生产<br>者为青鸟消<br>防股份有限<br>公司）。 |

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检 验 报 告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：青鸟消防股份有限公司上海青浦分公司

No: Dz2022103170

产品型号：J-BLJC-20E II 2W-12S13A

共 9 页第 8 页

| 序号 | 检 验 项 目 | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 结 论 | 备 注                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本功能试验  | 7.2.2                 | 断开光源或光源不符合要求时，<br>充电 24h、放电 80min，内部发热<br>元件表面温度（℃）：<br>1# 26.9    2# 27.2<br>表面亮度（cd/m <sup>2</sup> ）：<br>1#A 面（图 B.6 -2F）主电状态转<br>入应急状态：<br>91.0   89.3   104.3   123.7   117.2<br>117.1   72.3   61.7   69.5   86.5<br>放电 80min 后：<br>87.7   86.3   106.0   121.4   116.8<br>116.0   71.1   60.9   67.4   83.2<br>1#B 面（图 B.6 -2F）主电状态转<br>入应急状态：<br>95.9   78.3   89.3   109.8   134.5<br>125.2   57.2   57.5   85.7   87.2<br>放电 80min 后：<br>93.2   76.2   87.7   107.6   133.9<br>127.2   56.3   57.2   86.1   83.2<br>2#A 面（图 B.6 -2F）主电状态转<br>入应急状态：<br>96.1   83.7   121.8   150.6   153.3<br>117.5   64.3   61.7   70.8   89.0<br>放电 80min 后：<br>93.2   81.6   120.7   147.6   149.2<br>116.0   63.2   60.9   71.7   86.3<br>2# B 面（图 B.6 -2F）主电状态<br>转入应急状态：<br>95.0   97.1   114.3   134.1   113.5<br>112.5   62.3   56.9   85.3   94.6<br>放电 80min 后：<br>93.9   96.1   113.2   137.0   114.2<br>111.1   60.3   57.2   86.2   93.7 | 合 格 | 配接北京中<br>科知创电<br>器有限公<br>司上海青<br>浦分公司<br>生产的<br>J-C-11S80B<br>型应急照<br>明控制<br>器和<br>J-D-0.45KVA<br>-02 型应<br>急照明配<br>电箱（认<br>证委托<br>人为青<br>鸟消防<br>股份有<br>限公<br>司，生<br>产者为<br>青鸟消<br>防股份<br>有限公<br>司）。 |
| 2  | 电压波动试验  | 7.5                   | 满足标准要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合 格 | /                                                                                                                                                                                                    |

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检 验 报 告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：青鸟消防股份有限公司上海青浦分公司

No: Dz2022103170

产品型号：J-BLJC-20E II 2W-12S13A

共 9 页第 9 页

| 序号 | 检 验 项 目 | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 结 论 | 备 注                                                                                                                                                                      |
|----|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本功能试验  | 7.2.2                 | 断开光源或光源不符合要求时，<br>充电 24h、放电 80min，内部发热<br>元件表面温度（℃）：<br>1# 27.0 2# 27.1<br>表面亮度（cd/m <sup>2</sup> ）：<br>1#A 面（图 B.6 -2F）主电状态转<br>入应急状态：<br>93.4 90.1 88.2 95.3 122.1<br>117.9 71.9 59.8 69.6 92.0<br>放电 80min 后：<br>91.6 90.3 87.2 96.0 121.4<br>116.8 70.3 57.5 69.2 91.4<br>1#B 面（图 B.6 -2F）主电状态转<br>入应急状态：<br>94.0 76.9 104.4 119.8 145.4<br>143.9 57.2 61.4 84.2 95.1<br>放电 80min 后：<br>93.0 73.2 106.0 117.2 143.0<br>141.9 56.4 60.3 83.0 96.1<br>2#A 面（图 B.6 -2F）主电状态转<br>入应急状态：<br>94.7 83.7 127.9 136.4 161.1<br>121.1 66.7 61.9 68.1 86.3<br>放电 80min 后：<br>93.2 81.7 126.4 137.0 154.3<br>120.3 67.2 60.3 67.0 87.2<br>2# B 面（图 B.6 -2F）主电状态<br>转入应急状态：<br>91.7 89.2 117.5 162.1 150.6<br>119.3 67.7 61.2 86.1 86.3<br>放电 80min 后：<br>90.3 87.1 116.0 160.3 147.7<br>116.9 69.0 60.3 87.2 83.2 | 合 格 | 配接北京中<br>科知创电器<br>有限公司上<br>海青浦分公<br>司生产的<br>J-C-11S80B<br>型应急照明<br>控制器和<br>J-D-0.45KVA<br>-04 型应急<br>照明配电箱<br>（认证委托<br>人为青鸟消<br>防股份有限<br>公司，生产<br>者为青鸟消<br>防股份有限<br>公司）。 |



# 应急管理部沈阳消防研究所

## 检验报告修改单

编号: Dz20230005

经核实后决定, 对已出具的 Dz2022103170 检验报告做出下列修改/补充:

| 序号 | 检验报告页号 | 变更前内容                                                                                                 | 变更后内容                                                                                                  | 备注 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 4      | 备注: 配接安徽东嵘电子科技有限公司生产的 J-C-11S80B 型应急照明控制器和 J-D-0.45KVA-02 型应急照明配电箱(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司)。 | 备注: 配接安徽东嵘电子科技有限公司生产的 J-C-11S80B 型应急照明控制器和 J-D-0.45KVA-02 型应急照明集中电源(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司)。 |    |
| 2  | 7      | 备注: 配接安徽东嵘电子科技有限公司生产的 J-C-11S80B 型应急照明控制器和 J-D-0.45KVA-04 型应急照明配电箱(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司)。 | 备注: 配接安徽东嵘电子科技有限公司生产的 J-C-11S80B 型应急照明控制器和 J-D-0.45KVA-04 型应急照明集中电源(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司)。 |    |



地址: 沈阳市皇姑区文大路 218 号-20 号甲

邮编: 110034

电话: (86) 24 31535801/5915

网址: [//www.efire.cn](http://www.efire.cn)

传真: (86) 24 31535850/5806

# 应急管理部沈阳消防研究所

## 检验报告修改单

编号: Dz20230005

| 序号 | 检验报告页号 | 变更前内容                                                                                                        | 变更后内容                                                                                                         | 备注 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3  | 8      | 备注: 配接北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的 J-C-11S80B 型应急照明控制器和 J-D-0.45KVA-02 型应急照明配电箱(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司)。 | 备注: 配接北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的 J-C-11S80B 型应急照明控制器和 J-D-0.45KVA-02 型应急照明集中电源(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司)。 |    |
| 4  | 9      | 备注: 配接北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的 J-C-11S80B 型应急照明控制器和 J-D-0.45KVA-04 型应急照明配电箱(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司)。 | 备注: 配接北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的 J-C-11S80B 型应急照明控制器和 J-D-0.45KVA-04 型应急照明集中电源(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司)。 |    |

本修改单是对原检验报告的修改和/或补充, 应与原检验报告一同使用。



批准: 王学来

审核: 谢峰

编制: 高凡

地址: 沈阳市皇姑区文大路 218 号-20 号甲

邮编: 110034

电话: (86) 24 31535801/5915

网址: //www.efire.cn

传真: (86) 24 31535850/5806

No: Dz2024201697



220020340170



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

委托单位名称: 青鸟消防股份有限公司

产品型号名称: J-BLJC-20E II 2W-12S13A 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 委 托 检 验

应急管理部沈阳消防研究所

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所  
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲  
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915  
传 真：31535850/5806  
邮政编码：110034  
网 址：<https://www.efire.cn>  
电子信箱：[jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)  
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>


Name: Shenyang Fire Science and Technology  
Research Institute of MEM  
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,  
Shenyang, P.R.China 110034  
Tel: (86) 24-31535801/5915  
Fax: (86) 24-31535850/5806  
Website: <https://www.efire.cn>  
E-mail: [jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)

应急管理部沈阳消防研究所  
检 验 报 告

No: Dz2024201697

共 3 页第 1 页

|                  |                                                                                                                                                                                                               |       |                         |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--|--|
| 产品名称             | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具                                                                                                                                                                                             | 型 号   | J-BLJC-20E II 2W-12S13A |  |  |
| 委托单位             | 青鸟消防股份有限公司                                                                                                                                                                                                    | 检验类别  | 委托检验                    |  |  |
| 生 产 者            | 青鸟消防股份有限公司                                                                                                                                                                                                    | 生产日期  | 2024 年 9 月              |  |  |
| 生产企业             | 北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司                                                                                                                                                                                            | 抽 样 者 | /                       |  |  |
| 抽样基数             | /                                                                                                                                                                                                             | 抽样日期  | /                       |  |  |
| 抽样地点             | /                                                                                                                                                                                                             | 受理日期  | 2024 年 9 月 29 日         |  |  |
| 样品数量             | 1 台                                                                                                                                                                                                           | 检验日期  | 2024 年 10 月 9 日         |  |  |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                                            |       |                         |  |  |
| 检验依据             | GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》                                                                                                                                                                                  |       |                         |  |  |
| 检验项目             | 重复转换试验                                                                                                                                                                                                        |       |                         |  |  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。</p> <p>以下空白。</p> <div><p>(检验检测专用章)</p><p>签发日期: 2024 年 10 月 10 日</p></div> |       |                         |  |  |
| 备<br>注           | 报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。                                                                                                                                                                                   |       |                         |  |  |

批准:  审核:  编制: 


应急管理部沈阳消防研究所  
检 验 报 告

No: Dz2024201697

共 3 页第 2 页

|      |                      |     |              |
|------|----------------------|-----|--------------|
| 委托单位 | 青鸟消防股份有限公司           |     |              |
| 通信地址 | 北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 |     |              |
| 联系电话 | 010-82615888         | 传 真 | 010-62755692 |

产品照片

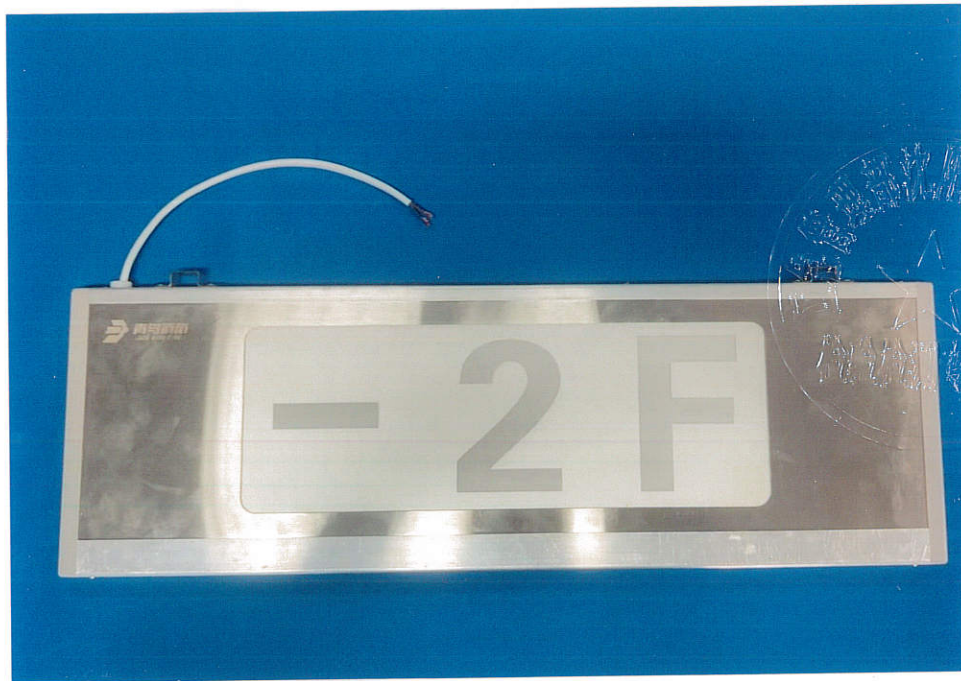

产品型号: J-BLJC-20E II 2W-12S13A (图 B. 6 -2F)

应急管理部沈阳消防研究所  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司  
产品型号：J-BLJC-20E II 2W-12S13A

No： Dz2024201697  
共 3 页第 3 页

| 序号 | 检 验 项 目 | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果 | 结 论 | 备 注 |
|----|---------|-----------------------|---------|-----|-----|
| 1  | 重复转换试验  | 7.4                   | 满足标准要求。 | 合 格 | /   |

以下空白。

