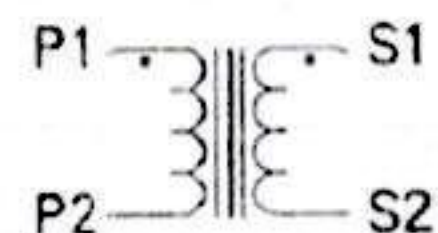


成品出厂检验报告

产品名称	电流互感器	检验方式	抽检	检验标准	GB20840.2-2014	检验日期	2022.6.1	产品批号	05300003									
检验条件	室温、HES-1S数字式互感器校验仪、HY2672S耐电压测试仪 万用表4#																	
技术参数				测试记录														
产品 型号	产品 参数	负 载	工作 频率	初级 电阻	次级 电阻	引线 引针	绝缘 电压	使用 温度	端子 标志	过载 倍数	外 观	序 号	比差 角差	误差检测记录				
														5%	20%	50%	100%	120%
BH502	1000A/5A	10VA	50-400Hz	/	0.2Ω	良好	3000V min	-25℃ +75℃	P1P2 S1S2	1.2	良好	1	f(%) δ(')	-0.34 15	-0.20 9	-0.10 4	-0.01 5	-0.05 3
					0.2Ω							2	f(%) δ(')	-0.25 12	-0.18 8	-0.08 5	-0.03 2	-0.02 2
												3	f(%) δ(')					
												4	f(%) δ(')					
												5	f(%) δ(')					
												6	f(%) δ(')					
												7	f(%) δ(')					
												8	f(%) δ(')					
												9	f(%) δ(')					
备 注	端子标志: 					结 论	合格					其 他	特殊情况处理记录: 无 审核记录: 合格					
					质检员: 王瑞利					质检部: 王瑞利								