

No: Dz2020100630



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：J-SAP-JBF5121-P 型手动火灾报警按钮

检 验 类 别：型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020100630

共 13 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-JBF5121-P
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2020 年 1 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	18 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 2 月 26 日
检验依据	GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020 年 4 月 27 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王华

审核: 谢峰

编制: 唐晓明

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100630

共 13 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100630

共 13 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 手动火灾报警按钮
- 2) 型号: J-SAP-JBF5121-P
- 3) 执行标准号: GB 19880-2005
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: DC24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 90mm×86mm×38mm;
- 2) 外壳材质为塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 使用环境: 户内型;
- 5) 从正常监视状态进入报警状态通过“使启动零件移位”完成;
- 6) 启动零件为可重复使用型, 报警状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 7) 具有一个火灾报警确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 火灾报警状态时红色常亮;
- 8) 与以下产品配接工作:
青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF5009 型、JB-QB-JBF5010 型、JB-QB-JBF5011 型、JB-QB-JBF5012 型、JB-TG-JBF-11SF-H 型、JB-TT-JBF-11SF-H 型、JB-TB-JBF-11SF 型、JB-QB-JBF5014 型、JB-TG-JBF-11SF 型、JB-TT-JBF-11SF 型、JB-TB-JBF-11SF-S 型、JB-TB-JBF-11SF-S8 型火灾报警控制器。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100630

共 13 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: CPG707110D17

生产者: 东莞市凯华电子有限公司

型号: KFC-A06-23-02-210

生产者: 温州市圣帕电子科技有限公司

2) 启动零件

生产者: 浙江柏大塑业有限公司

生产者: 昆山市杰伦特模具塑胶有限公司

3) 主芯片 (CPU)

型号: SW6016

生产者: 格睿通智能科技(深圳)有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF5121-P

No: Dz2020100630

共 13 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	触点生产者 of 东莞市凯华电子有限公司；启动零件生产者 of 浙江柏大塑业有限公司
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型 火灾报警控制器
3	电源参数波动试验	4.6	满足标准要求。	合 格	/
4	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合 格	/
5	高温（耐久）试验	4.8	—	—	户内型
6	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合 格	/
7	交变湿热（运行）试验	4.10	满足标准要求。	合 格	/
8	恒定湿热（耐久）试验	4.11	满足标准要求。	合 格	/
9	SO ₂ 腐蚀（耐久）试验	4.12	满足标准要求。	合 格	/
10	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合 格	/
11	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	4.15	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF5121-P

No: Dz2020100630
共 13 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	振动(正弦)(耐久)试验	4. 16	满足标准要求。	合 格	/
14	静电放电抗扰度试验	4. 17	满足标准要求。	合 格	/
15	射频电磁场辐射抗扰度试验	4. 18	满足标准要求。	合 格	/
16	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4. 19	满足标准要求。	合 格	/
17	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4. 20	满足标准要求。	合 格	/
18	浪涌(冲击)抗扰度试验	4. 21	满足标准要求。	合 格	/
19	雨淋试验	4. 22	—	—	户内型

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF5121-P

No: Dz2020100630

共 13 页 第 7 页

共 13 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5009 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型 火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型 火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型 火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S8 型火灾报警控制器
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No: Dz2020100630

产品型号：J-SAP-JBF5121-P

共 13 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	触点生产者温州市圣帕电子科技有限公司；启动零件生产者昆山市杰伦特模具塑胶有限公司
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型 火灾报警控制器
3	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合 格	/
4	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合 格	/
5	交变湿热（运行） 试验	4.10	满足标准要求。	合 格	/
6	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合 格	/
7	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合 格	/
8	振动（正弦）（运 行）试验	4.15	满足标准要求。	合 格	/
9	振动（正弦）（耐 久）试验	4.16	满足标准要求。	合 格	/
10	静电放电抗扰度 试验	4.17	满足标准要求。	合 格	/
11	射频电磁场辐射 抗扰度试验	4.18	满足标准要求。	合 格	/
12	射频场感应的传 导骚扰抗扰度试 验	4.19	满足标准要求。	合 格	/
13	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	4.20	满足标准要求。	合 格	/
14	浪涌（冲击）抗扰 度试验	4.21	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2020100630

共 13 页 第 9 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图

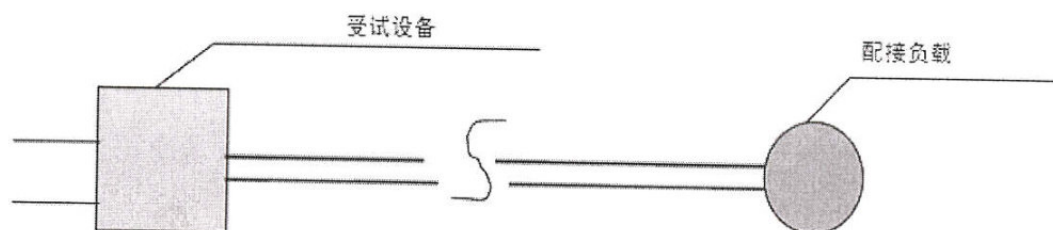

4) 试验布置示意图

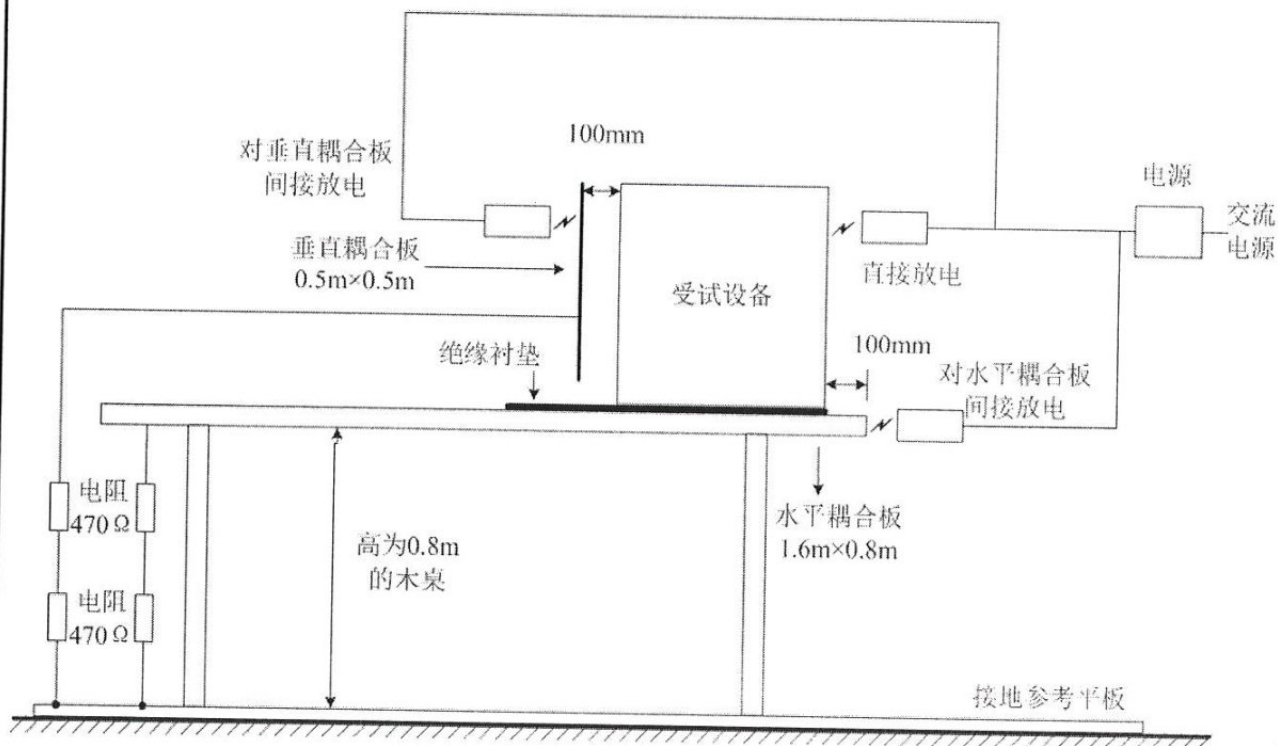

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100630


共 13 页 第 10 页

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 3 米法半电波暗室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

- 3) 受试设备连接图

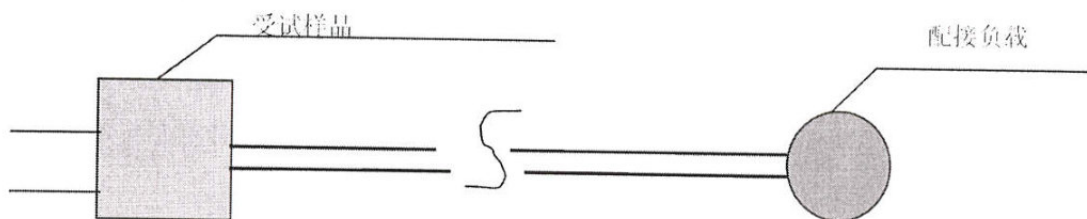

- 4) 试验布置示意图

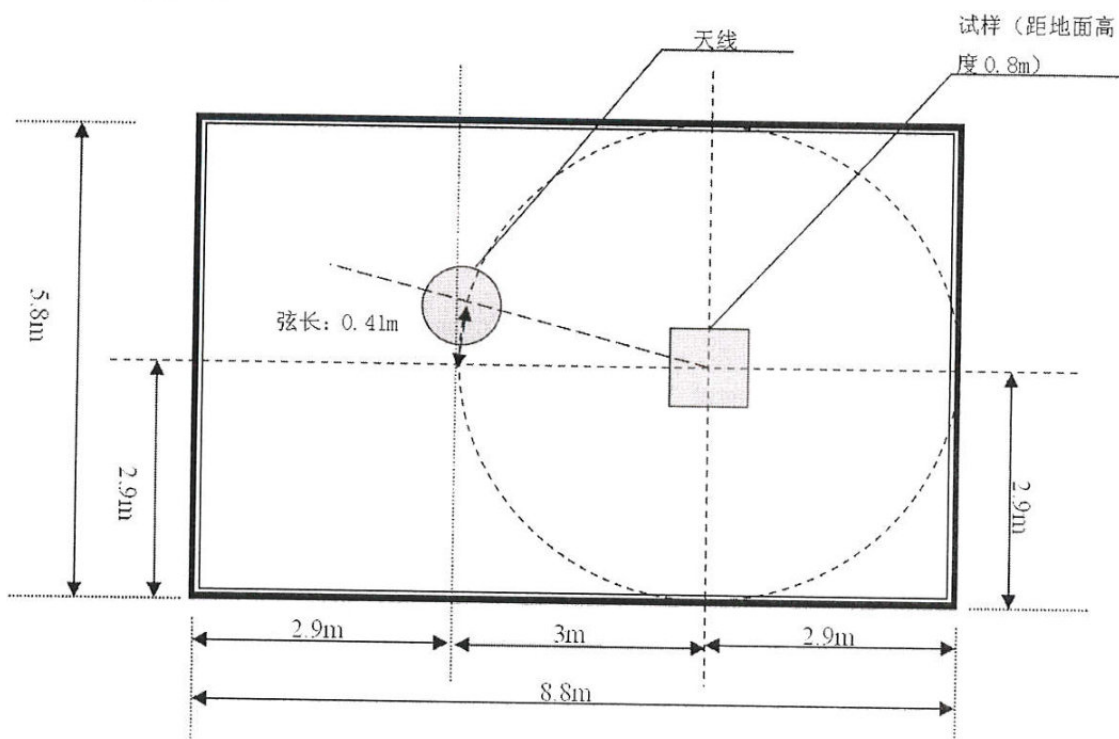

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100630

共 13 页 第 11 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

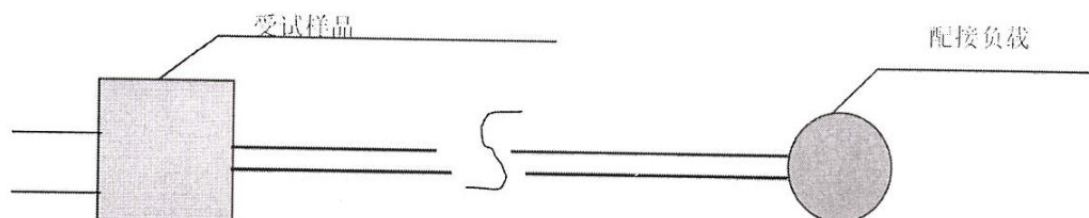

4) 试验布置示意图

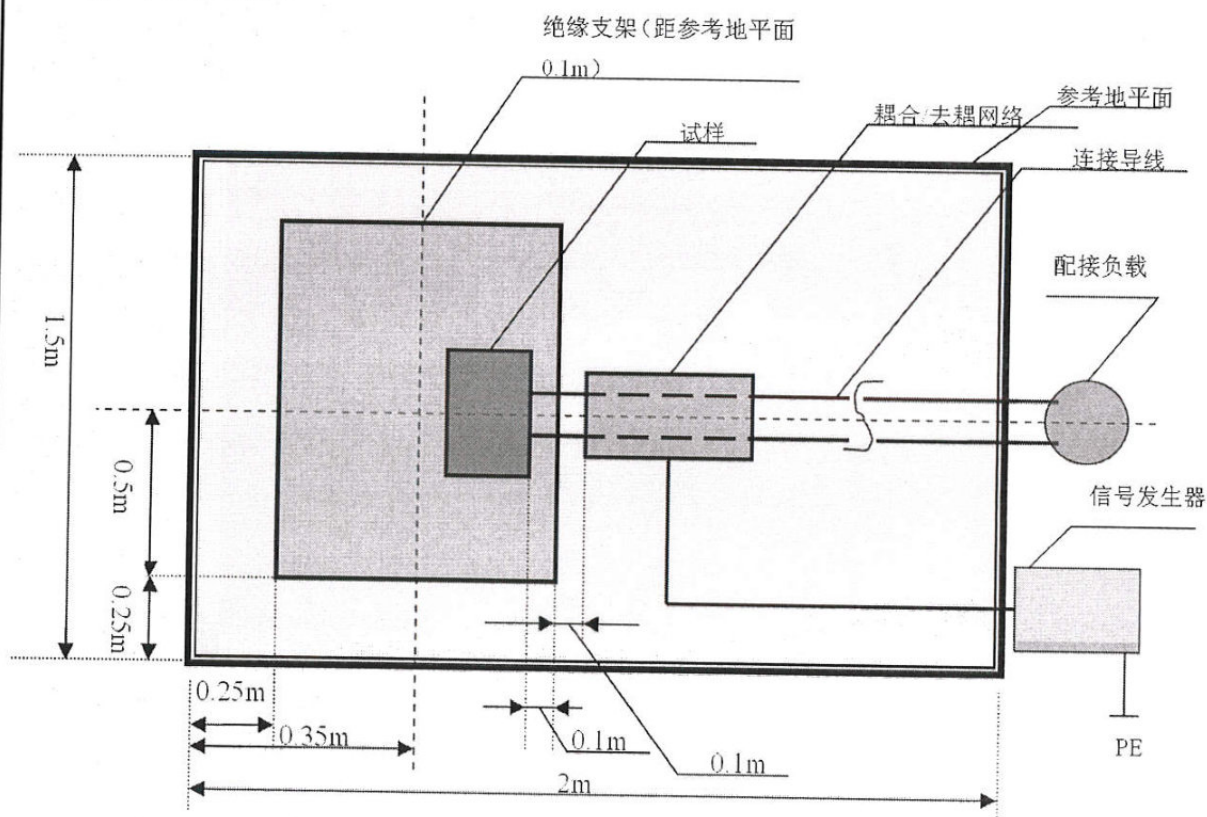

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100630


共 13 页 第 12 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

- 3) 受试设备连接图

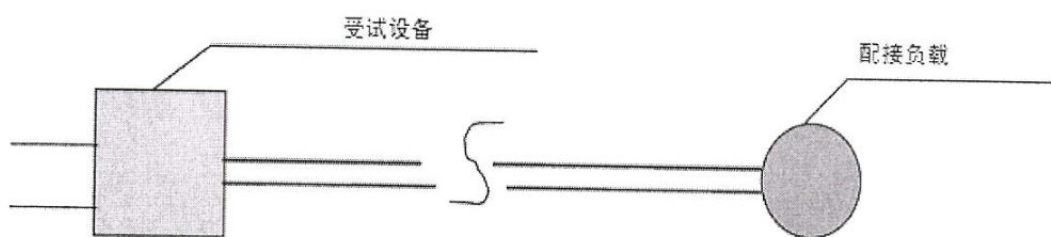

- 4) 试验布置示意图

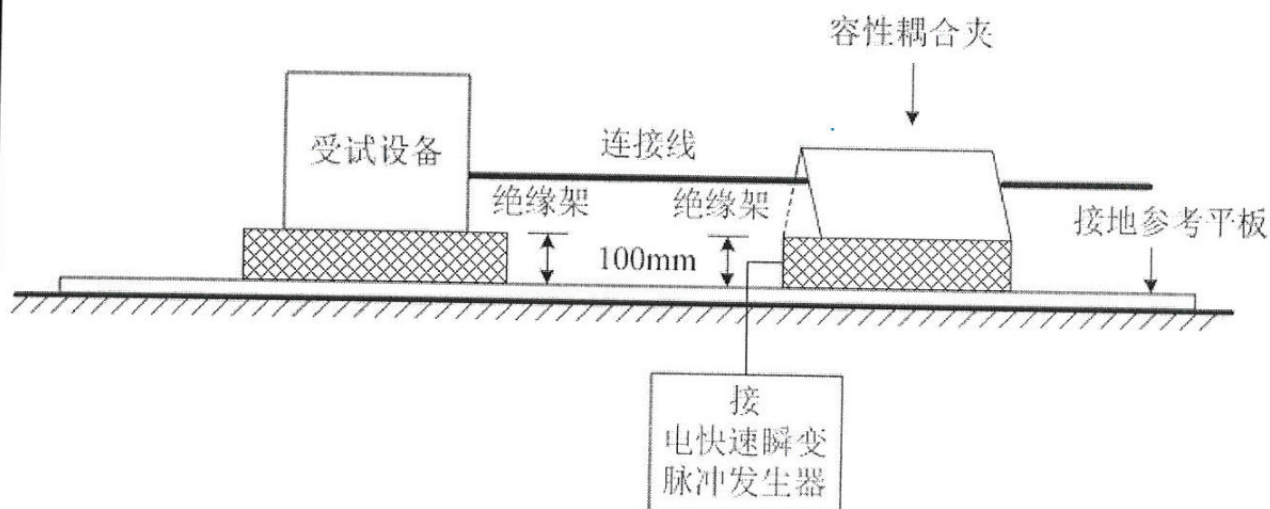

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020100630


共 13 页 第 13 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图


- 1、测试场地：试验室
- 2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

- 3、受试设备连接图：

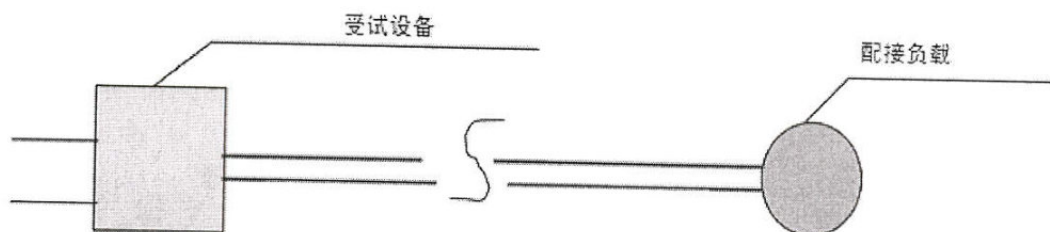

- 4、试验布置示意图：

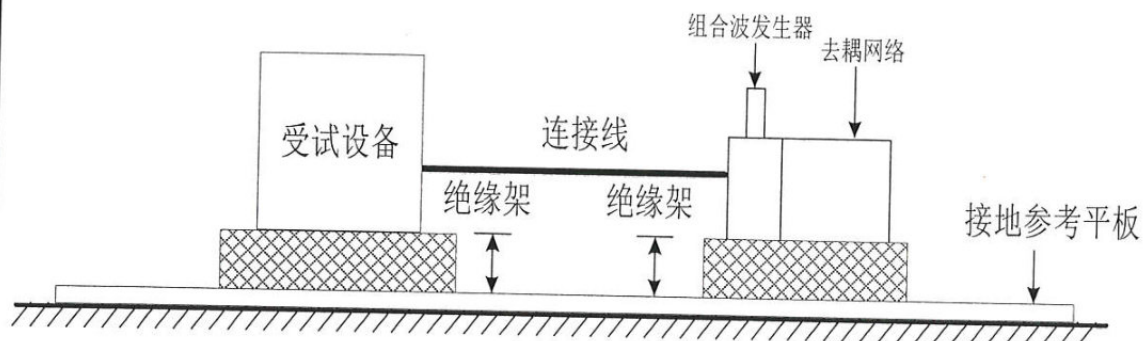





220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: J-SAP-JBF5121-P 型手动火灾报警按钮

检 验 类 别: 变 更 确 认 检 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024102059

共 12 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-JBF5121-P		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	变更确认检验		
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2024 年 11 月		
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2024 年 12 月 23 日		
样品数量	12 只	检验日期	自 2024 年 12 月 25 日 至 2025 年 2 月 19 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2024《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC- I 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》				
检验项目	试验前检查、动作性能试验、电源参数波动试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验、交变湿热（运行）试验、碰撞（运行）试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 2 月 27 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准:

审核:

编制:

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2024102059

共 12 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692
产 品 照 片 			

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2024102059

共 12 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 手动火灾报警按钮
- 2) 型号: J-SAP-JBF5121-P
- 3) 执行标准号: GB 19880-2005
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳市安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: 总线 24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 90mm×86mm×38mm;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 使用环境: 户内型;
- 5) 从正常监视状态进入报警状态通过“使启动零件移位”完成;
- 6) 启动零件为可重复使用型, 报警状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 7) 具有一个火灾报警确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 火灾报警状态时红色常亮;
- 8) 与以下产品配接工作:
青鸟消防股份有限公司生产的 JB-TB-JBF-11SF-C4 型、JB-TB-JBF-11SF-C8 型、JB-TG-JBF-11SF-C 型、JB-TT-JBF-11SF-C 型、JB-QB-JBF-51S01 型、JB-QB-JBF-51S02 型、JB-QB-JBF5013 型、JB-QB-JBF-51S04 型火灾报警控制器。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024102059

共 12 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: CPG707110D17

生产者: 东莞市凯华电子有限公司

型号: KFC-A06-23-02-210

生产者: 温州市圣帕电子科技有限公司

2) 启动零件

生产者: 浙江柏大塑业有限公司

生产者: 昆山市杰伦特模具塑胶有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF5121-P

No: Dz2024102059
共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	触点生产者 of 东莞市凯华电子有限公司； 启动零件生产者 of 浙江柏大塑业有限公司。
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器
3	电源参数波动试验	4.6	满足标准要求。	合 格	/
4	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合 格	/
5	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合 格	/
6	交变湿热（运行）试验	4.10	满足标准要求。	合 格	/
7	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合 格	/
8	静电放电抗扰度试验	4.17	满足标准要求。	合 格	/
9	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.18	满足标准要求。	合 格	/
10	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.19	满足标准要求。	合 格	/
11	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.20	满足标准要求。	合 格	/
12	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.21	满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF5121-P

No: Dz2024102059
共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	触点生产者温州市圣帕电子科技有限公司； 启动零件生产者昆山市杰伦特模具塑胶有限公司。
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器
3	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合 格	/
4	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合 格	/
5	交变湿热（运行）试验	4.10	满足标准要求。	合 格	/
6	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试验	4.17	满足标准要求。	合 格	/
8	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.18	满足标准要求。	合 格	/
9	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.19	满足标准要求。	合 格	/
10	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.20	满足标准要求。	合 格	/
11	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.21	满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：J-SAP-JBF5121-P

No：Dz2024102059
共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	动作性能试验	4. 2	满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C4 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C8 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-C 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-C 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-51S02 型火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5013 型 火灾报警控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-51S04 型火灾报警控制器
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2024102059

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38


2、被测设备连接图、工作状态：

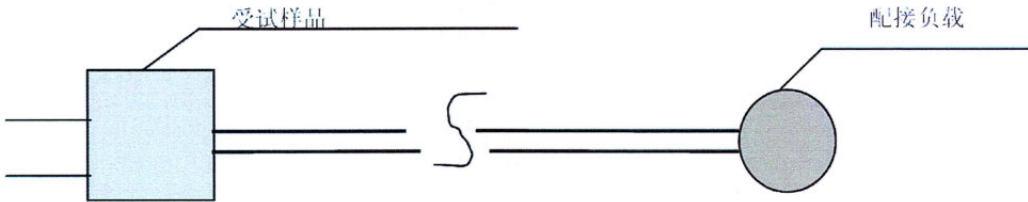

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

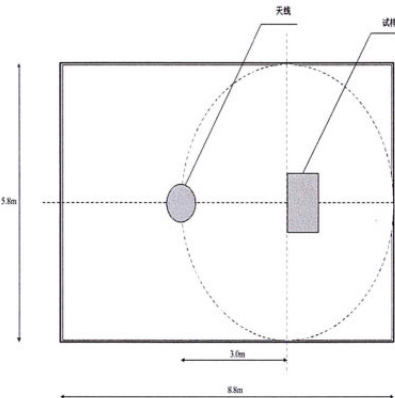

2#



8#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024102059

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号: 传导骚扰抗扰度测试软件, V1. 30


2、被测设备连接图、工作状态:

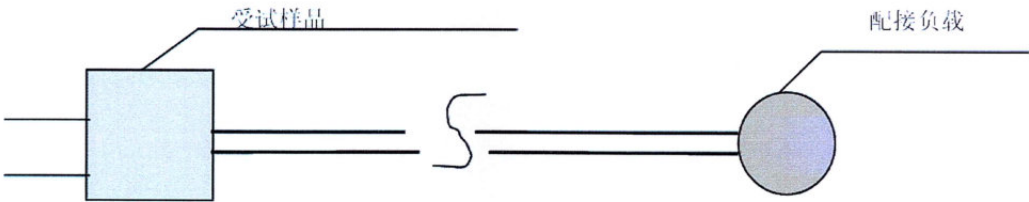


工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图:

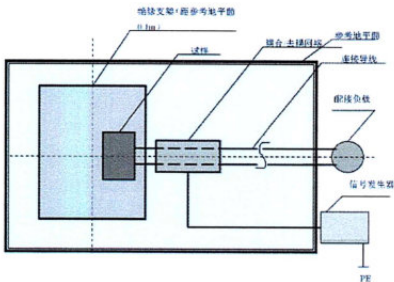

3#

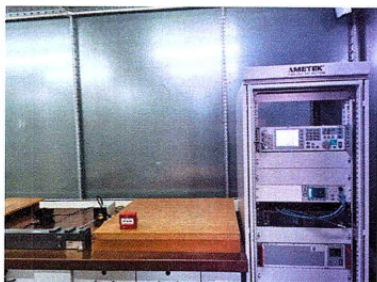

9#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024102059

共 12 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号: 静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态:

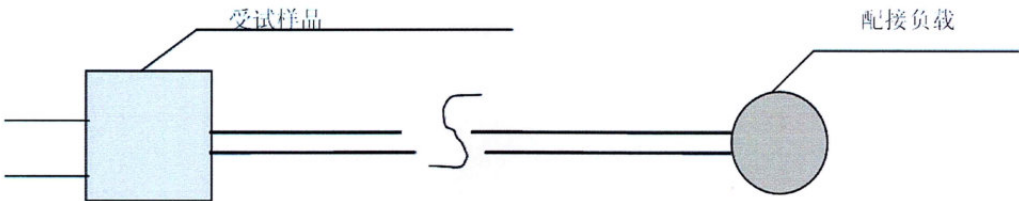



工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。


4、环境温湿度:

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
21	42	102.3

5、试验布置图:

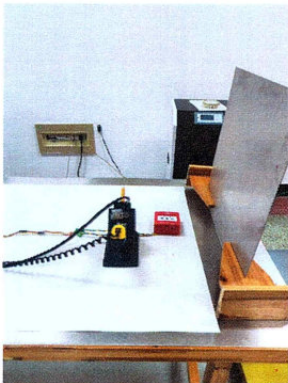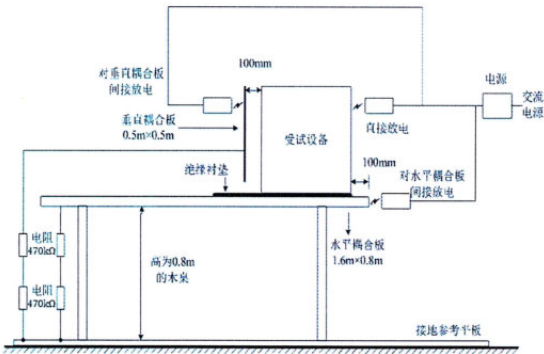

1#

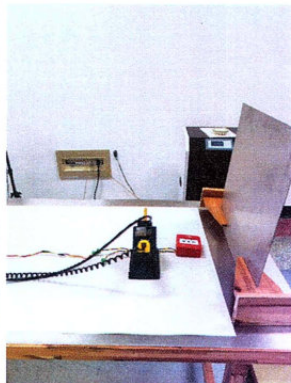

7#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2024102059

共 12 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

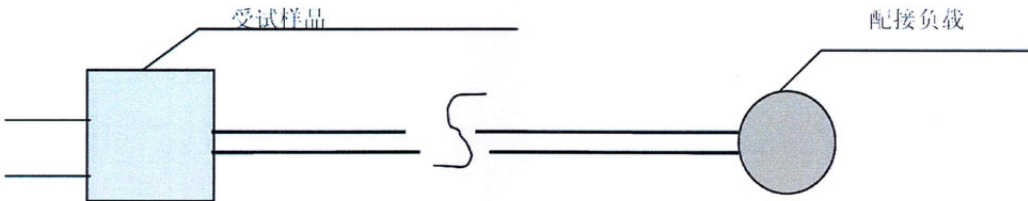

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

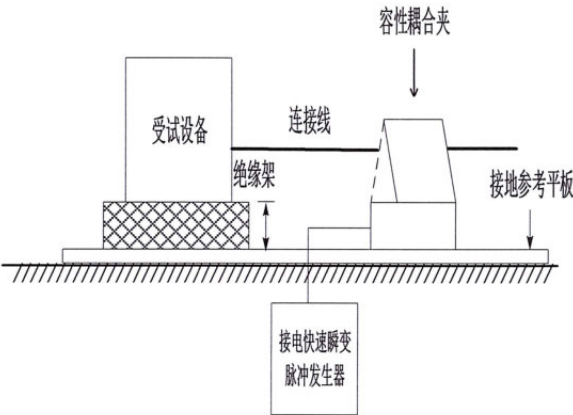

4#

10#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024102059

共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件

2、被测设备连接图、工作状态：

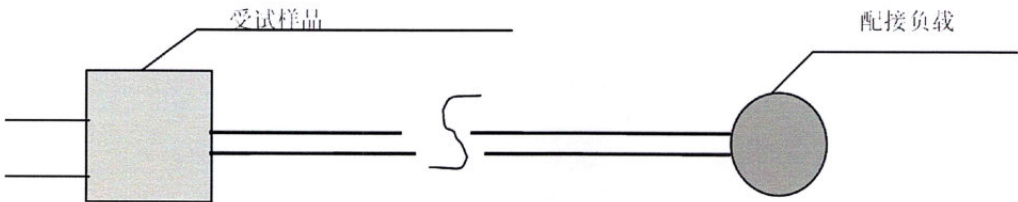

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

