

No Dz2020104679



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人 : 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称 : JBF5175 型火灾声光警报器

检 验 类 别 : 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称: 国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址: 沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话: (86) 24-31535801/5915

传真: 31535850/5806

邮政编码: 110034

网 址: <http://www.efire.cn>

电子信箱: jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020104679

共 20 页第 1 页

产品名称	火灾声光警报器	型 号	JBF5175
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2020 年 8 月
生产企业	柏宜照明（上海）股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	9 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 9 月 10 日
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020 年 11 月 13 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

(Signature)

审核:

(Signature)

编制:

(Signature)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

№: Dz2020104679

共 20 页第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104679

共 20 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾声光警报器
- 2) 型号: JBF5175
- 3) 执行标准号: GB 26851-2011
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司
- 6) 生产地址: 上海市青浦区久业路 1188 号
- 7) 声压级: 75dB~115dB
- 8) 变调周期: 4.0s~5.0s
- 9) 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz
- 10) 接线端子标注: 有
- 11) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品描述:

- 1) 外形尺寸: $\phi 100\text{mm} \times H52\text{mm};$
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 使用场所: 室内型;
- 4) 供电方式: 由火灾报警控制器/气体灭火控制器的直流 24V 供电;
- 5) 编码方式: 电子编码;
- 6) 具有 2 种不同音调可调;
- 7) 与以下产品配接工作:

青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF5009 型、JB-QB-JBF5011 型、JB-QB-JBF5012 型、JB-QB-JBF5010 型、JB-TG-JBF-11SF-H 型、JB-TT-JBF-11SF-H 型、JB-TB-JBF-11SF 型、JB-TG-JBF-11SF 型、JB-TT-JBF-11SF 型、JB-TB-JBF-11SF-S 型、JB-TB-JBF-11SF-S8 型、JB-QB-JBF5013 型火灾报警控制器, JBF5015 型、JBF5016 型、JB-QB-JBF5013 型、JBF5017 型、JB-QB-JBF5014 型气体灭火控制器。

三、产品关键件描述:

1) 声响器件

型号: FDS-500120R8W2.0

生产者: 江阴市福鼎通讯器材有限公司

型号: GRT-3W50D-03

生产者: 格睿通智能科技(深圳)有限公司

2) 发光器件

型号: MS-V2836LWBR-M65

生产者: 广东恒润光电有限公司

型号: 67-21S/KK2C-H6565M41N42936Z6/2T(ES)

生产者: 亿光电子工业股份有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

№：Dz2020104679
共 20 页第 4 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.6	满足标准要求。	合格	配 接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控 制器进行试验
2	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 80.2 82.7 84.5 84.7 82.6 79.8 80.1 82.9 84.6 84.9 82.7 80.0 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.4 83.0 84.7 84.8 82.9 80.0 80.3 83.1 84.7 84.9 83.1 80.1 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 3#试样的声压级 (dB) : 80.6 83.2 85.4 85.2 83.0 80.1 80.6 83.3 85.3 85.3 82.9 79.9 3#试样的变调周期 (s) : 4.5 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 4#试样的声压级 (dB) : 80.8 83.3 85.0 84.7 83.2 80.3 80.5 83.2 84.9 84.8 83.0 80.2 4#试样的变调周期 (s) : 4.5 4#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 5#试样的声压级 (dB) : 80.1 82.7 85.2 85.0 82.8 79.7 80.0 82.9 85.2 85.2 82.7 79.8 5#试样的变调周期 (s) : 4.5 5#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 6#试样的声压级 (dB) : 80.3 82.5 85.4 85.5 82.6 79.4 80.4 82.8 85.3 85.2 82.7 79.6 6#试样的变调周期 (s) : 4.5 6#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	声响器件生产 者为格睿通智 能科技(深圳) 有限公司,发光 器件生产者 为广东恒润光电 有限公司,设为 第一种音调

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

№：Dz2020104679
共 20 页第 5 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
3	运行可靠性 试验	5.3	试验期间，1#试样持续发出警报信号。 试验后，1#试样的声压级为（dB）： 80.1 82.7 84.6 84.7 82.8 79.9 80.1 82.9 84.5 84.8 82.7 80.0 1#试样的变调周期（s）： 4.5 1#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
4	电压波动试验	5.4	供电电压上限值时 2#试样的声压级为（dB）： 80.3 82.9 84.9 84.7 83.1 79.9 80.3 83.0 84.8 84.8 83.2 80.1 2#试样的变调周期（s）： 4.5 2#试样的闪光频率（Hz）： 1.1 供电电压下限值时 2#试样的声压级为（dB）： 80.5 83.0 85.1 84.7 83.1 80.2 80.3 82.8 84.9 84.9 83.3 80.0 2#试样的变调周期（s）： 4.5 2#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
5	绝缘电阻试验	5.5	2#试样有绝缘要求的外部带电端子与外壳之间的绝缘电阻值：>1000MΩ。	合格	/
6	电气强度试验	5.6	—	—	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.7	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 80.9 83.0 85.7 85.3 83.1 80.2 80.7 83.2 85.4 85.4 82.9 80.1 3#试样的变调周期（s）： 4.5 3#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.8	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 80.5 83.3 85.5 85.4 83.1 80.2 80.6 83.3 85.4 85.6 83.0 79.9 3#试样的变调周期（s）： 4.5 3#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

№：Dz2020104679
共 20 页第 6 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
9	静电放电 抗扰度试验	5.9	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 80.6 83.1 85.4 85.6 83.0 80.2 80.5 83.3 85.5 85.3 83.1 79.9 3#试样的变调周期（s）： 4.5 3#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
10	电快速瞬变脉 冲群抗扰度 试验	5.10	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 80.8 83.3 85.5 85.4 83.2 80.3 80.5 83.3 85.4 85.2 83.1 80.2 3#试样的变调周期（s）： 4.5 3#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
11	浪涌（冲击）抗 扰度试验	5.11	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 80.4 82.9 85.2 85.1 83.0 80.2 80.6 83.0 85.2 85.3 82.8 80.1 3#试样的变调周期（s）： 4.5 3#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
12	高温（运行） 试验	5.12	试验期间，4#试样保持正常监视状态。 试验后，4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 80.6 83.4 85.2 85.1 83.5 80.1 80.4 83.3 84.9 85.1 83.2 80.4 4#试样的变调周期（s）： 4.5 4#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
13	低温（运行） 试验	5.13	试验期间，4#试样保持正常监视状态。 试验后，4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 80.7 83.4 85.2 84.9 82.9 80.1 80.6 83.2 85.1 85.1 83.0 80.2 4#试样的变调周期（s）： 4.5 4#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

№：Dz2020104679
共 20 页第 7 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
14	恒定湿热 (运行) 试验	5.14	试验期间，4#试样保持正常监视状态。 试验后，4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为 (dB)： 80.9 83.5 85.2 85.1 83.1 80.2 80.6 83.4 84.9 85.0 83.1 79.9 4#试样的变调周期 (s)： 4.5 4#试样的闪光频率 (Hz)： 1.1	合格	/
15	SO ₂ 腐蚀 (耐久) 试验	5.15	试验后，5#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为 (dB)： 80.2 82.9 85.1 85.2 82.9 79.8 80.0 82.9 85.2 85.0 82.8 79.7 5#试样的变调周期 (s)： 4.5 5#试样的闪光频率 (Hz)： 1.1	合格	/
16	冲击 (运行) 试验	5.16	试验期间，6#试样保持正常监视状态。 试验后，6#试样无机械损伤和紧固部位松 动现象，声压级为 (dB)： 80.4 82.5 85.4 85.6 82.7 79.6 80.3 82.7 85.3 85.4 82.8 79.7 6#试样的变调周期 (s)： 4.5 6#试样的闪光频率 (Hz)： 1.1	合格	/
17	振动 (正弦) (运行) 试验	5.17	试验期间，6#试样保持正常监视状态。 试验后，6#试样无机械损伤和紧固部位松 动现象，声压级为 (dB)： 80.2 82.6 85.5 85.5 82.4 79.4 80.4 82.7 85.3 85.4 82.6 79.7 6#试样的变调周期 (s)： 4.5 6#试样的闪光频率 (Hz)： 1.1	合格	/
18	外壳防护 等级试验	5.18	—	—	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

No: Dz2020104679
共 20 页第 8 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检 验 结 果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 80.3 82.9 84.7 84.8 82.7 80.0 80.1 82.9 84.6 84.9 82.7 79.9 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.4 83.1 84.7 84.9 82.8 80.2 80.3 83.0 84.7 85.1 82.9 80.0 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-QB-JBF5009 型火灾报警控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者 为广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB) : 80.0 82.7 84.6 84.9 82.7 80.1 80.1 82.8 84.8 85.0 82.9 79.9 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.1 82.9 84.7 85.1 83.0 80.3 80.4 83.1 84.9 85.1 83.1 80.2 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-QB-JBF5011 型火灾报警控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者 为广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB) : 80.3 82.8 84.7 84.8 82.8 80.1 80.2 82.7 84.6 84.9 82.9 79.9 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.3 82.9 84.8 85.0 83.1 80.2 80.4 83.1 84.7 84.9 83.1 80.0 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者 为广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB) : 80.2 82.9 84.6 85.0 83.1 80.1 80.1 82.8 84.8 85.1 82.9 80.0 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.5 83.1 84.9 85.2 83.0 80.2 80.3 83.0 84.7 85.1 83.1 80.2 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-TG-JBF-11SF -H型火灾报警控 制器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者 为广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

No: Dz2020104679
共 20 页第 9 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检 验 结 果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB): 80.4 82.8 84.9 85.1 83.0 80.2 80.3 82.9 84.8 85.0 83.2 80.3 1#试样的变调周期 (s): 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz): 1.1 2#试样的声压级 (dB): 80.3 83.0 84.8 84.9 82.9 80.2 80.3 82.9 84.9 85.1 83.0 80.1 2#试样的变调周期 (s): 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz): 1.1	合格	配 接 JB-TT-JBF-11SF -H型火灾报警控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB): 80.2 82.8 84.7 84.9 83.0 80.1 80.1 82.9 84.6 85.1 83.2 80.3 1#试样的变调周期 (s): 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz): 1.1 2#试样的声压级 (dB): 80.4 83.1 84.9 85.0 82.9 80.1 80.2 83.0 84.7 84.8 83.1 80.2 2#试样的变调周期 (s): 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz): 1.1	合格	配 接 JB-TB-JBF-11SF 型火灾报警控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB): 80.3 83.0 84.9 85.1 83.1 80.2 80.1 82.9 84.7 85.0 83.1 80.1 1#试样的变调周期 (s): 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz): 1.1 2#试样的声压级 (dB): 80.3 82.9 84.6 84.9 82.9 80.0 80.2 82.7 84.8 84.9 82.8 79.9 2#试样的变调周期 (s): 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz): 1.1	合格	配 接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB): 80.4 82.9 84.7 85.0 82.8 80.0 80.2 82.9 84.8 84.9 82.9 79.9 1#试样的变调周期 (s): 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz): 1.1 2#试样的声压级 (dB): 80.5 83.1 84.9 85.1 83.1 80.1 80.0 82.9 84.7 84.7 83.0 79.8 2#试样的变调周期 (s): 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz): 1.1	合格	配 接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

No: Dz2020104679
共 20 页第 10 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检 验 结 果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 80.2 82.8 84.6 84.6 82.7 79.9 80.1 82.9 84.7 84.8 83.0 80.0 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.3 83.0 84.7 84.9 83.1 80.2 80.2 82.9 84.9 85.0 83.1 80.0 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-TB-JBF-11SF -S型火灾报警控 制器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB) : 80.4 83.0 84.9 85.1 83.2 80.1 80.2 82.9 85.0 85.1 83.2 80.2 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.4 83.1 85.1 85.2 83.1 80.2 80.3 83.1 84.9 85.1 82.9 79.9 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-TB-JBF-11SF -S8 型火灾报警 控制器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB) : 80.1 82.7 84.6 85.0 82.9 79.9 80.0 82.9 84.7 85.1 82.8 80.1 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.3 82.9 84.7 84.9 83.1 80.2 80.1 83.1 84.9 84.8 83.0 80.1 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-QB-JBF5013 型火灾报警控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB) : 80.0 82.6 84.5 84.7 82.7 79.8 80.1 82.8 84.6 84.9 82.8 80.0 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.2 82.9 84.8 84.8 82.8 80.1 80.2 82.8 84.7 85.0 83.1 79.9 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JBF5015 型气体 灭火控制器进行 试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技(深圳)有限 公司, 发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司, 设为第一种 音调

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

№: Dz2020104679
共 20 页第 11 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检 验 结 果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 80.3 82.9 84.7 84.8 82.7 80.0 80.2 82.8 84.5 84.7 82.9 80.2 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.3 83.0 84.9 84.9 83.1 80.1 80.0 83.1 84.7 85.1 82.9 80.1 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JBF5016 型气体 灭火控制器进行 试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技（深圳）有限 公司，发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司，设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB) : 80.3 82.9 84.7 84.8 82.7 79.9 80.1 82.9 84.7 85.0 82.8 80.0 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.4 83.1 84.9 85.1 83.0 80.3 80.2 83.0 85.1 85.0 83.1 80.3 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-QB-JBF5013 型气体灭火控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技（深圳）有限 公司，发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司，设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB) : 80.1 82.6 84.5 84.6 82.7 79.9 80.2 82.8 84.7 84.7 82.9 79.9 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.0 82.9 84.7 84.9 83.0 80.1 80.1 83.0 85.1 85.0 82.8 79.8 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JBF5017 型气体 灭火控制器进行 试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技（深圳）有限 公司，发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司，设为第一种 音调
			1#试样的声压级 (dB) : 80.2 83.0 85.1 84.8 82.7 79.9 80.3 82.9 84.9 84.8 82.8 80.2 1#试样的变调周期 (s) : 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的声压级 (dB) : 80.3 82.8 85.0 84.9 83.1 80.1 80.0 83.0 84.8 85.1 82.9 79.8 2#试样的变调周期 (s) : 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-QB-JBF5014 型气体灭火控制 器进行试验 声响器件生产者 为格睿通智能科 技（深圳）有限 公司，发光器件 生产者广东恒 润光电有限公 司，设为第一种 音调

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

No: Dz2020104679
共 20 页第 12 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.6	满足标准要求。	合格	配 接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控制 器进行试验
2	基本功能试验	5.2	7#试样的声压级 (dB) : 80.1 83.4 85.3 85.5 82.8 79.7 80.0 83.1 85.4 85.2 82.9 79.9 7#试样的变调周期 (s) : 4.5 7#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 8#试样的声压级 (dB) : 80.3 83.1 85.2 85.2 83.0 79.8 80.2 82.9 85.2 85.3 82.8 80.0 8#试样的变调周期 (s) : 4.5 8#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 9#试样的声压级 (dB) : 80.4 83.2 85.4 85.3 82.9 80.1 80.1 83.2 85.1 85.2 83.0 79.8 9#试样的变调周期 (s) : 4.5 9#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司, 发光器 件生产者 为亿 光电子工业股 份有限公司, 设 为第一种音调
3	运行可靠性 试验	5.3	试验期间, 7#试样持续发出警报信号。 试验后, 7#试样的声压级为 (dB) : 80.3 83.2 85.4 85.6 82.9 79.9 80.1 83.2 85.5 85.3 83.1 80.0 7#试样的变调周期 (s) : 4.5 7#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	/
4	电压波动试验	5.4	供电电压上限值时 7#试样的声压级为 (dB) : 80.2 83.3 85.3 85.4 82.8 79.8 80.0 83.2 85.4 85.4 83.0 79.9 7#试样的变调周期 (s) : 4.5 7#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 供电电压下限值时 7#试样的声压级为 (dB) : 80.1 83.4 85.5 85.5 83.1 80.0 80.1 83.3 85.4 85.3 83.1 79.8 7#试样的变调周期 (s) : 4.5 7#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

№：Dz2020104679
共 20 页第 13 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
5	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	5.8	试验期间，8#试样保持正常监视状态。 试验后，8#试样的声压级为（dB）： 80.2 83.4 85.3 85.4 82.9 79.8 80.1 83.0 85.2 85.5 83.1 80.0 8#试样的变调周期（s）： 4.5 8#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
6	浪涌（冲击）抗 扰度试验	5.11	试验期间，8#试样保持正常监视状态。 试验后，8#试样的声压级为（dB）： 80.1 83.3 85.4 85.5 83.1 80.0 80.1 83.2 85.1 85.4 82.9 79.8 8#试样的变调周期（s）： 4.5 8#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
7	低温（运行） 试验	5.13	试验期间，9#试样保持正常监视状态。 试验后，9#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 80.5 83.4 85.3 85.3 82.9 80.2 80.2 83.2 85.3 85.4 83.1 79.8 9#试样的变调周期（s）： 4.5 9#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/
8	恒定湿热 （运行）试验	5.14	试验期间，9#试样保持正常监视状态。 试验后，9#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 80.1 83.3 85.2 85.3 83.1 79.8 80.0 83.2 85.3 85.0 82.9 80.1 9#试样的变调周期（s）： 4.5 9#试样的闪光频率（Hz）： 1.1	合格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

No: Dz2020104679
共 20 页第 14 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB): 77.4 82.1 84.7 85.2 82.5 77.9 77.3 82.1 84.8 85.1 82.6 77.8 1#试样的变调周期 (s): 4.5 1#试样的闪光频率 (Hz): 1.1 2#试样的声压级 (dB): 78.0 82.4 84.9 85.5 82.8 77.8 77.9 82.3 84.8 85.4 82.9 78.0 2#试样的变调周期 (s): 4.5 2#试样的闪光频率 (Hz): 1.1 3#试样的声压级 (dB): 77.5 81.9 84.4 84.9 82.4 77.7 77.6 82.1 84.5 85.0 82.5 77.9 3#试样的变调周期 (s): 4.5 3#试样的闪光频率 (Hz): 1.1 4#试样的声压级 (dB): 77.2 82.0 84.1 84.5 82.7 77.5 77.3 81.9 84.2 84.5 82.8 77.7 4#试样的变调周期 (s): 4.5 4#试样的闪光频率 (Hz): 1.1 5#试样的声压级 (dB): 76.9 81.6 83.9 84.4 82.1 77.2 77.1 81.7 84.0 84.6 82.2 77.4 5#试样的变调周期 (s): 4.5 5#试样的闪光频率 (Hz): 1.1 6#试样的声压级 (dB): 78.3 82.9 85.0 85.7 83.1 77.7 78.1 82.7 84.9 85.6 83.1 77.9 6#试样的变调周期 (s): 4.5 6#试样的闪光频率 (Hz): 1.1	合格	配 接 JB-G8-JBF5010 型火灾报警控 制器进行试验 声响器件生产 者为格睿通智 能科技(深圳) 有限公司,发光 器件生产者为 广东恒润光电 有限公司,设为 第二种音调

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：柏宜照明（上海）股份有限公司
产品型号：JBF5175

No: Dz2020104679
共 20 页第 15 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	7#试样的声压级 (dB) : 77.5 82.1 84.9 85.0 81.9 77.6 77.4 81.9 85.0 84.8 82.1 77.6 7#试样的变调周期 (s) : 4.5 7#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 8#试样的声压级 (dB) : 77.3 81.8 84.7 84.8 82.0 77.5 77.4 81.8 84.6 84.9 82.1 77.7 8#试样的变调周期 (s) : 4.5 8#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 9#试样的声压级 (dB) : 77.4 81.9 85.1 85.3 81.8 77.2 77.3 82.1 84.9 85.1 82.0 77.4 9#试样的变调周期 (s) : 4.5 9#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合格	配 接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控 制器进行试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司, 发光器 件生产者为亿 光电子工业股 份有限公司, 设 为第二种音调

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2020104679

共 20 页第 16 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图:

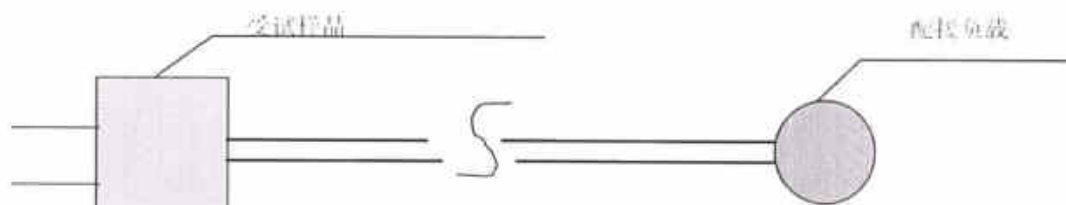

4) 试验布置示意图:

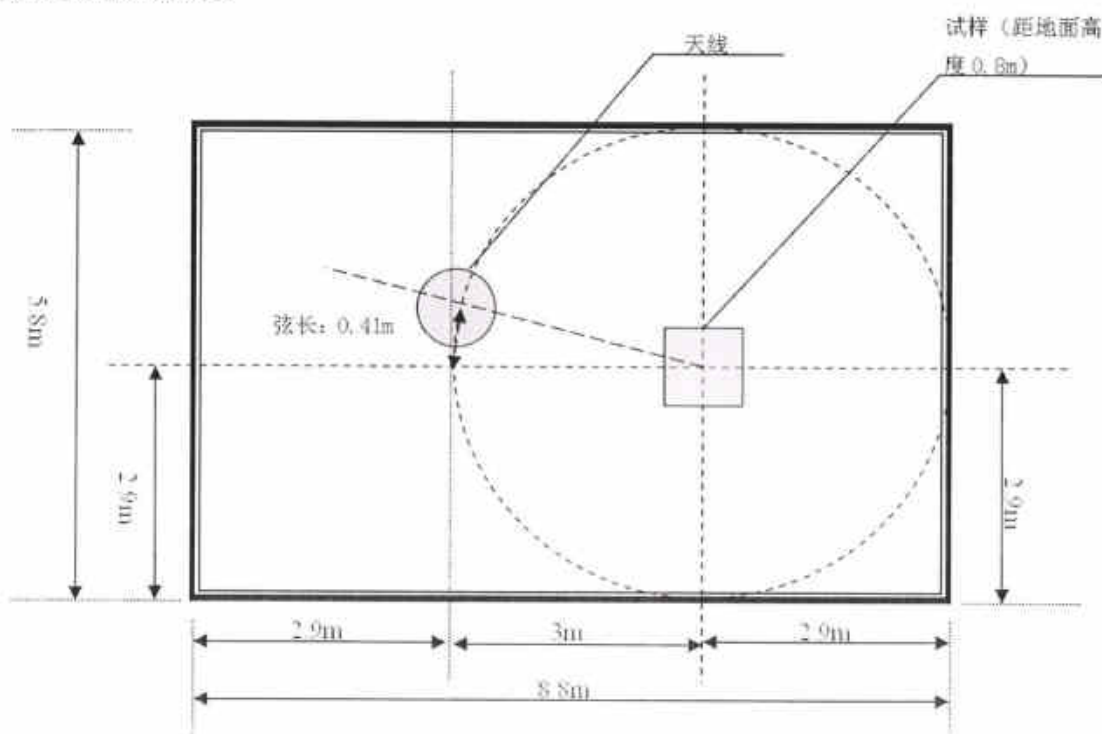

共 20 页第 17 页

2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合 格
电磁注入钳	KEMZ 801	合 格
耦合/去耦网络	CDN M016	合 格

Figure 1 is a schematic diagram of the test system. It consists of a rectangular block on the left labeled '受试样品' (Test Sample) and a circular block on the right labeled '配接负载' (Matching Load). They are connected by a horizontal line representing a transmission line, which is labeled with the characteristic impedance Z_0 .

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2020104679

共 20 页第 18 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图:

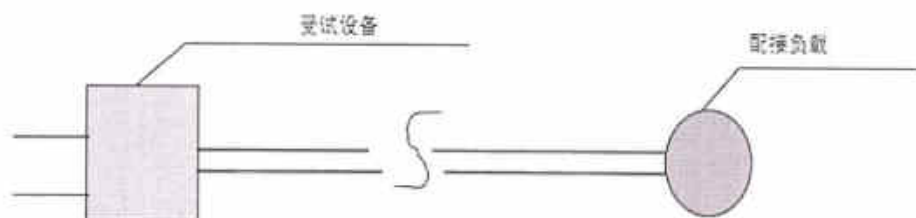

4) 试验布置示意图:

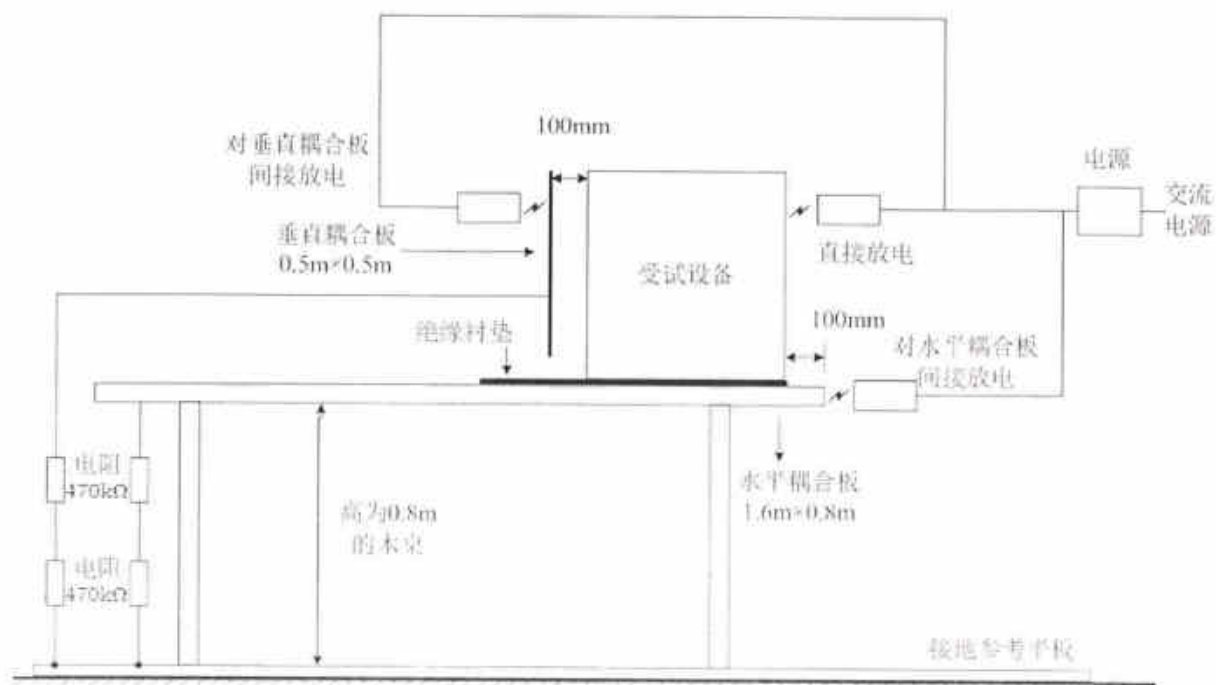

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

№: Dz2020104679

共 20 页第 19 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合 格
容性耦合夹	CDN 8014	合 格

3) 受试设备连接图:

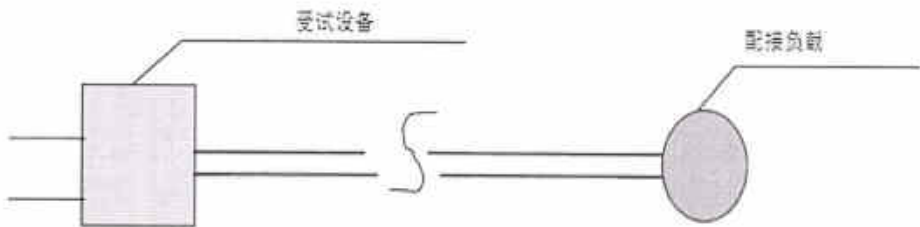

4) 试验布置示意图:

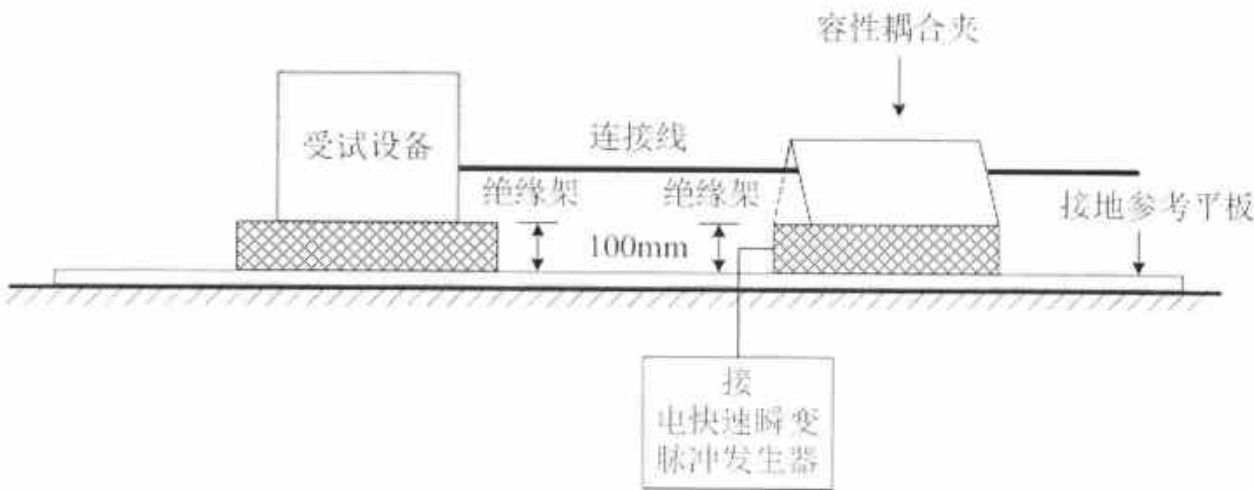

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2020104679

共 20 页第 20 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图：

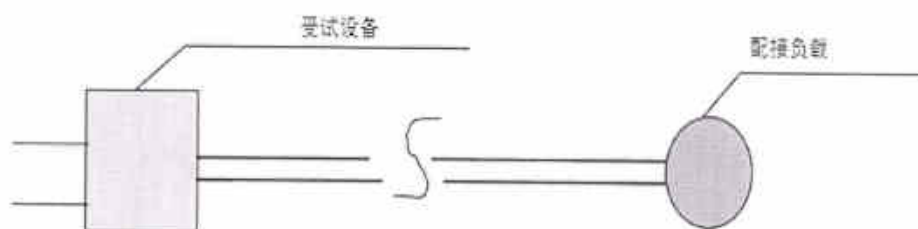

4) 试验布置示意图：

