


No: Dz2020104968



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: J-D-0.45KVA-01 型应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2020104968


共 9 页 第 1 页

产品名称	应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）	型 号	J-D-0.45KVA-01
认证委托人	青岛消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生产者	青岛消防股份有限公司	生产日期	2020 年 6 月
生产企业	北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 10 月 9 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验、冲击试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期：2020 年 11 月 27 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		


批准：



审核：



编制：




国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104968

共 9 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片

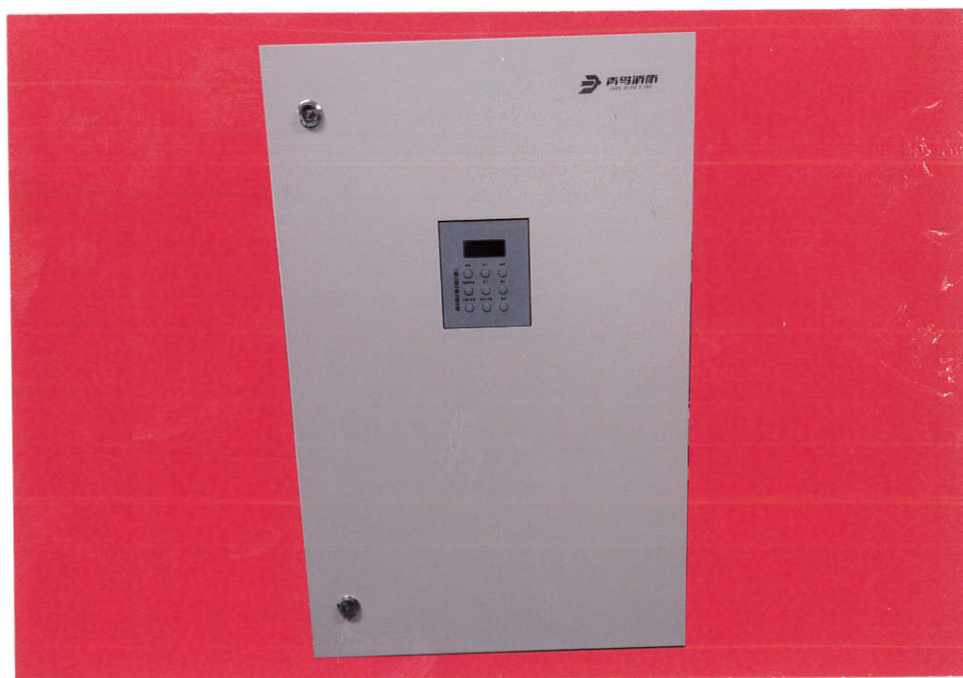

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104968

共 9 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104968

共 9 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 应急照明集中电源 (消防应急灯具专用应急电源)
- 2) 型号: J-D-0.45KVA-01
- 3) 执行标准: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
- 6) 生产地址: 上海市青浦区久业路 1188 号 3 幢 3 层、4 层
- 7) 标称应急工作时间: 90min
- 8) 外壳防护等级: IP33
- 9) 额定电源电压: AC220V
- 10) 额定工作频率: 50Hz
- 11) 输出电压: DC36V
- 12) 输出功率: 450W
- 13) 接线端子标注: 有
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有
- 15) 警告用语: 无

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 210mm×480mm×740mm;
- 2) 电池: 类别: 铅酸电池、单节容量: 12V33Ah、节数: 3 节;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 显示器件类型: 液晶显示器、指示灯;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 输出回路数量: 8 个;
- 7) 与以下产品配接工作: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的应急照明控制器、集中电源集中控制型消防应急照明灯具、集中电源集中控制型消防应急标志灯具 (认证委托人为青鸟消防股份有限公司、生产者 为青鸟消防股份有限公司)。

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司

No: Dz2020104968

产品型号：J-D-0.45KVA-01

共 9 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 自检功能试验方法： 修改程序中的时间参数。	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.3	标称应急工作时间(min)：90 应急转换时间(s)： 1# 0.04 2# 0.04 应急工作时间： 1# 103min20s 2# 101min40s 满足标准要求。	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	电池(组)额定电压(V)：36 电池容量(Ah)：33(1组) 充电期间, 电池的最大充电电流(A)： 1# 2.7 2# 2.9 应急状态下电池最大放电电流(A)： 1# 14.6 2# 14.5 过放电保护启动瞬间, 电池的端 电压(V)： 1# 32.4 2# 32.4 静态泄放电流(μ A)： 1# 0 2# 0 充电回路短路时内部元件表面 最高温度($^{\circ}$ C)： 1# 37.6 2# 38.0	合 格	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	由主电状态转入应急状态时主 电电压(V)： 1# 170.5 2# 171.6 由应急状态回复到主电状态时 主电电压(V)： 1# 178.9 2# 180.2	合 格	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次：102min50s 第十次：97min40s	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司

No: Dz2020104968

产品型号：J-D-0.45KVA-01

共 9 页 第 6 页


序号	检 验 项 目	GB 17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
7	绝缘电阻试验	7.8	有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间测得绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体之间测得绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	接地电阻 (Ω) : 1# 0.01 2# 0.01	合 格	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	基本功能正常。	合 格	/
11	低温试验	7.12	基本功能正常。 试验后, 2#试样应急工作时间: 98min56s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	基本功能正常。	合 格	/
13	振动试验	7.14	基本功能正常。	合 格	/
14	静电放电抗扰度试验	7.16	基本功能正常。	合 格	/
15	浪涌(冲击)抗扰度试验	7.17	基本功能正常。	合 格	/
16	电源瞬变试验	7.18	基本功能正常。	合 格	/
17	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	7.19	基本功能正常。	合 格	/
18	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	7.22	基本功能正常。	合 格	/
19	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的防护等级符合 IP33 要求。	合 格	/

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图：

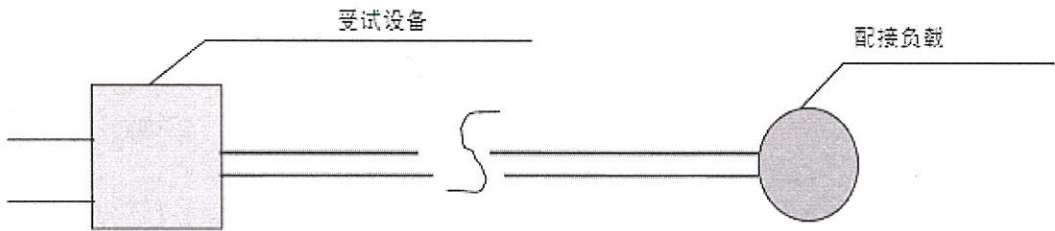

- 4) 试验布置示意图：

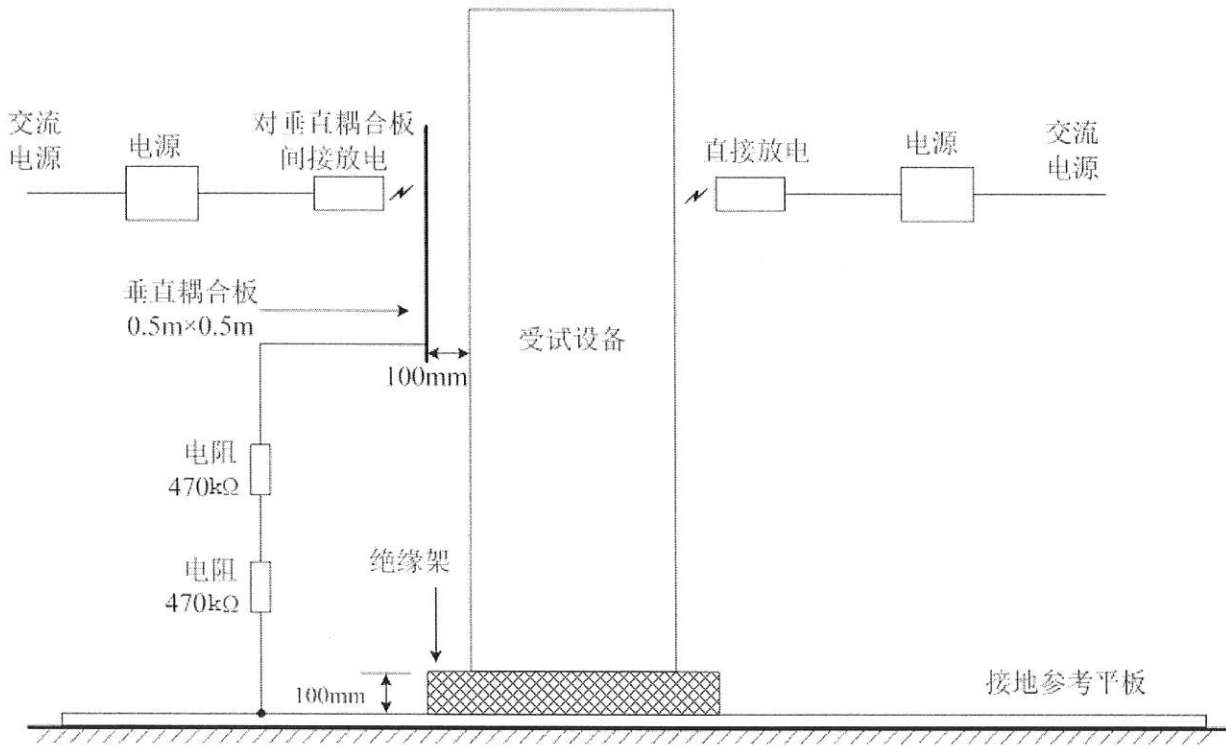

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104968


共 9 页 第 8 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格
浪涌电源线耦合去耦网络	CDN 3063	合格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合格

- 3) 受试设备连接图：

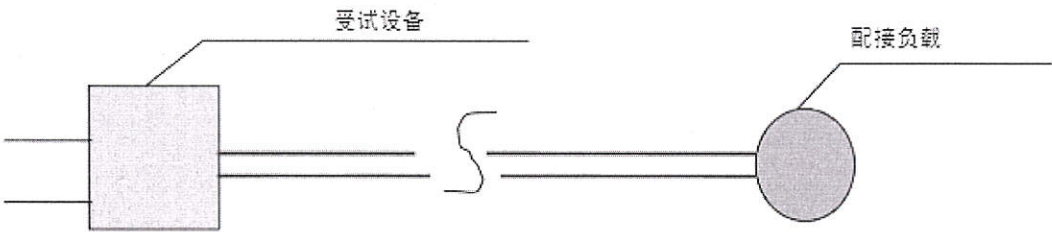

- 4) 试验布置示意图：

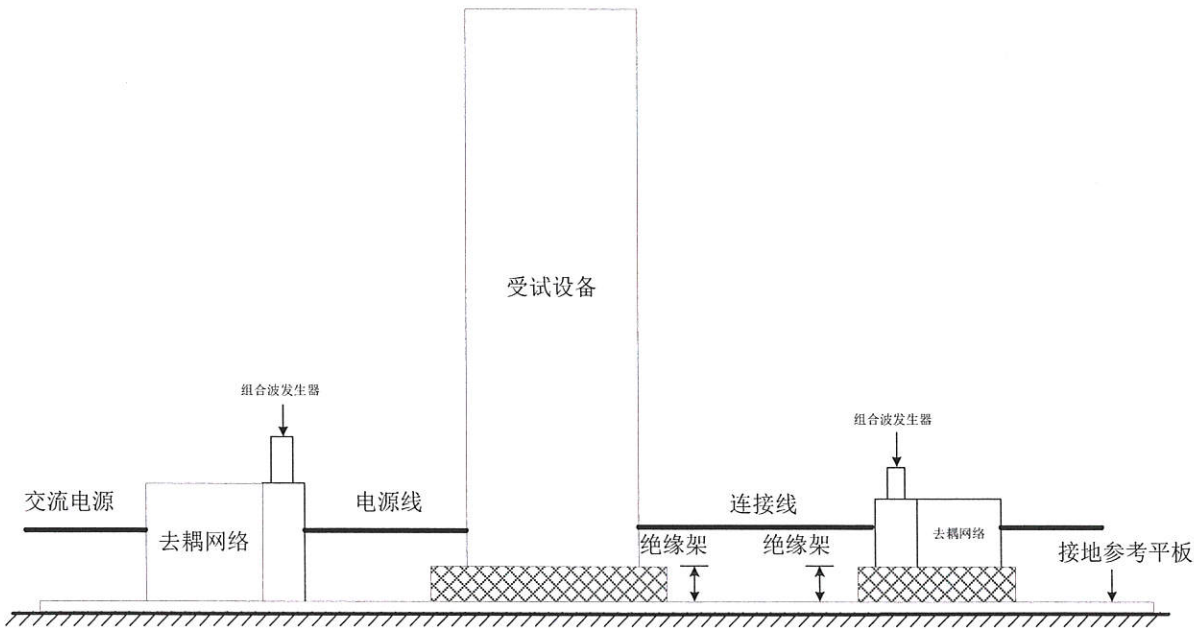

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104968

共9页 第9页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合格
脉冲群耦合去耦网络	CDN 3063	合格
容性耦合夹	CDN 8014	合格

3) 受试设备连接图：

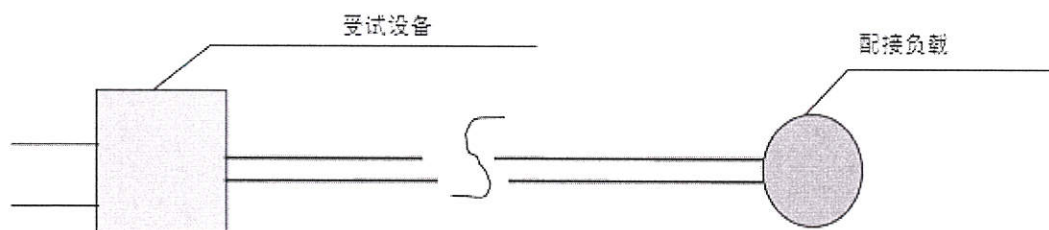

4) 试验布置示意图：

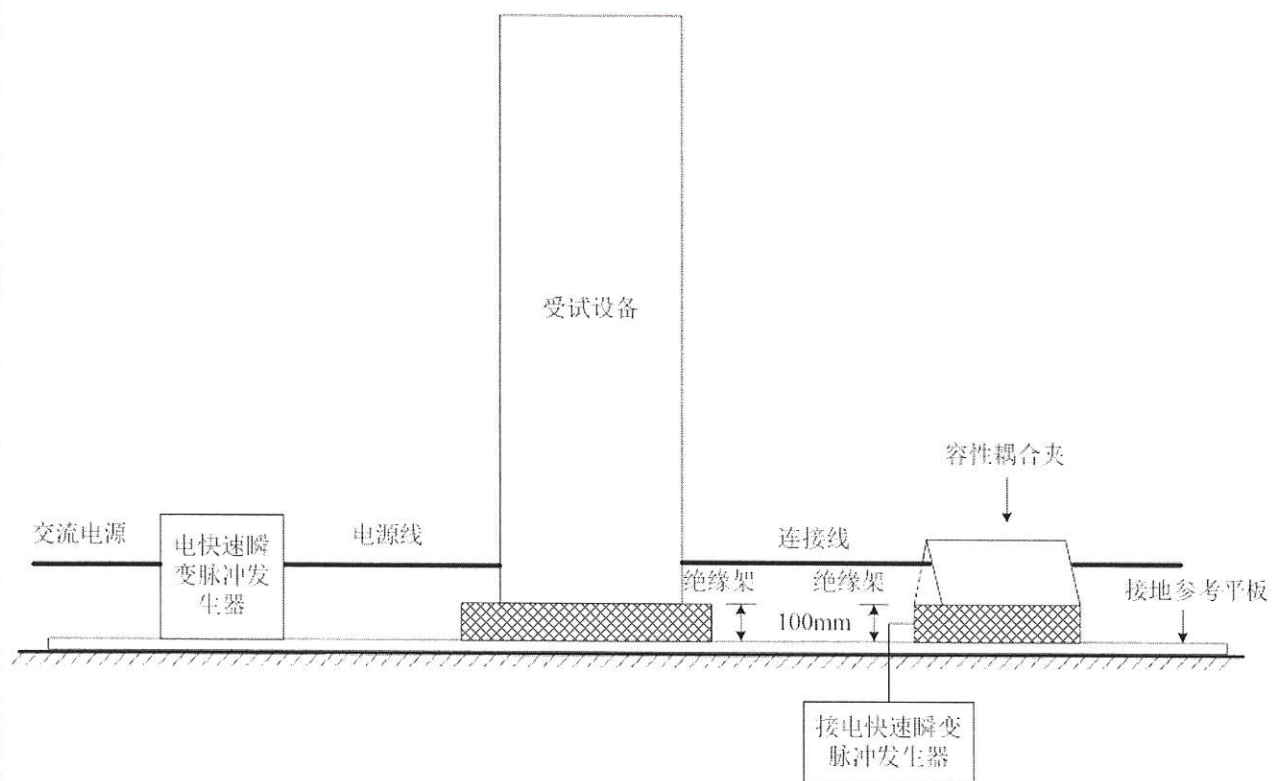



No: Dz2024201662



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

委托单位名称：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：J-D-0.45KVA-01 型应急照明集中电源

检 验 类 别：委 托 检 验

应急管理部沈阳消防研究所



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

No: Dz2024201662

共 3 页第 1 页

产品名称	应急照明集中电源	型 号	J-D-0.45KVA-01		
委托单位	青鸟消防股份有限公司	检验类别	委托检验		
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2024 年 9 月		
生产企业	北京中科知创电器有限公司鞍山分公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2024 年 9 月 29 日		
样品数量	1 台	检验日期	2024 年 10 月 8 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》				
检验项目	重复转换试验、冲击试验				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。 以下空白。  签发日期: 2024 年 10 月 10 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准: 姜海

审核: 郭洪

编制: 王以宁

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

No: Dz2024201662

共 3 页第 2 页

委托单位	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传真	010-62755692
产品照片			
			

应急管理部沈阳消防研究所
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-D-0.45KVA-01

No：Dz2024201662
共 3 页第 3 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合 格	/
2	冲击试验	7.15	—	—	样品质量 大于5kg

以下空白。

