



220020340170



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: JBF6341 型输入/输出模块

检 验 类 别: 型 式 试 验

应 急 管 理 部 沈 阳 消 防 研 究 所  
国 家 消 防 电 子 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心



## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所  
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲  
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915  
传 真：31535850/5806  
邮政编码：110034  
网 址：<https://www.efire.cn>  
电子信箱：[jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)  
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology  
Research Institute of MEM  
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,  
Shenyang, P.R.China 110034  
Tel: (86) 24-31535801/5915  
Fax: (86) 24-31535850/5806  
Website: <https://www.efire.cn>  
E-mail: [jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2025200348

共 9 页 第 1 页

|                  |                                                                                                                                     |       |                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 产品名称             | 输入/输出模块                                                                                                                             | 型 号   | JBF6341                                |
| 委托单位             | 应急管理部消防产品合格评定中心                                                                                                                     |       |                                        |
| 认证委托人            | 青鸟消防股份有限公司                                                                                                                          | 检验类别  | 型式试验                                   |
| 生 产 者            | 青鸟消防股份有限公司                                                                                                                          | 生产日期  | 2025 年 2 月                             |
| 生产企业             | 青鸟消防股份有限公司                                                                                                                          | 抽 样 者 | /                                      |
| 抽样基数             | /                                                                                                                                   | 抽样日期  | /                                      |
| 抽样地点             | /                                                                                                                                   | 受理日期  | 2025 年 3 月 28 日                        |
| 样品数量             | 2 个                                                                                                                                 | 检验日期  | 自 2025 年 3 月 31 日<br>至 2025 年 5 月 13 日 |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                  |       |                                        |
| 检验依据             | GB 16806-2006《消防联动控制系统》<br>CCCF-CPRZ-15: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》                                                          |       |                                        |
| 检验项目             | 全部适用项目                                                                                                                              |       |                                        |
| 检<br>验<br>结<br>论 | 经检验, 所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》<br>要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。<br>以下空白。<br><div>沈阳消防研究所<br/>(检验检测专用章)<br/>签发日期: 2025 年 5 月 16 日</div> |       |                                        |
| 备<br>注           | 报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。                                                                                                        |       |                                        |

批准:

王学来

审核:

郭峰

编制:

刘超

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2025200348

共 9 页 第 2 页

|       |                      |     |              |
|-------|----------------------|-----|--------------|
| 认证委托人 | 青鸟消防股份有限公司           |     |              |
| 通信地址  | 北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 |     |              |
| 联系电话  | 010-82615888         | 传 真 | 010-62755692 |

产 品 照 片



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2025200348

共 9 页 第 3 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：输入/输出模块
- 2) 型号：JBF6341
- 3) 执行标准号：GB 16806-2006
- 4) 生产者：青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业：青鸟消防股份有限公司
- 6) 生产地址：河北省涿鹿涿下路工业园
- 7) 主要技术参数：额定工作电压：总线 24V
- 8) 接线端子标注：有
- 9) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外形尺寸为 90mm×86mm×38mm；
- 2) 外壳材质为塑料；
- 3) 具有一个输入动作指示灯，正常监视状态时红色闪亮，输入动作时红色常亮；具有一个输出动作指示灯，正常监视状态时红色闪亮，输出动作时红色常亮；
- 4) 通过总线与消防联动控制器通信；
- 5) 编码方式：电子编码；
- 6) 供电方式：由消防联动控制器的总线供电；
- 7) 与以下产品配接工作：

青鸟消防股份有限公司生产的JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

三、产品关键件描述：

主芯片（CPU）

型号：LK213

生产者：嘉齐半导体（深圳）有限公司

一致性检查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

No：Dz2025200348

产品型号：JBF6341

共 9 页 第 4 页

| 序号    | 检 验 项 目             | GB 16806-2006<br>标准条款号 | 检 验 结 果    | 结 论 | 备 注 |
|-------|---------------------|------------------------|------------|-----|-----|
| 1     | 试验前检查               | 5.1.5                  | 满足标准要求。    | 合 格 | /   |
| 2     | 基本性能试验              | 5.10                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 3     | 绝缘电阻试验              | 5.13                   | 大于 1000MΩ。 | 合 格 | /   |
| 4     | 射频电磁场辐射抗<br>扰度试验    | 5.16                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 5     | 射频场感应的传导<br>骚扰抗扰度试验 | 5.17                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 6     | 静电放电抗扰度试<br>验       | 5.18                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 7     | 电快速瞬变脉冲群<br>抗扰度试验   | 5.19                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 8     | 浪涌（冲击）抗扰<br>度试验     | 5.20                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 9     | 低温（运行）试验            | 5.23                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 10    | 恒定湿热（运行）<br>试验      | 5.24                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 11    | 恒定湿热（耐久）<br>试验      | 5.25                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 12    | 振动(正弦)(运行)<br>试验    | 5.26                   | 功能正常。      | 合 格 | /   |
| 以下空白。 |                     |                        |            |     |     |

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检 验 报 告

No：Dz2025200348

共 9 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

| 设备名称  | 设备型号        | 校准状态 |
|-------|-------------|------|
| 信号发生器 | N5181A      | 合格   |
| 功率放大器 | CBA1G-250   | 合格   |
| 组合天线  | STLP 9128 D | 合格   |

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38



2、被测设备连接图、工作状态：

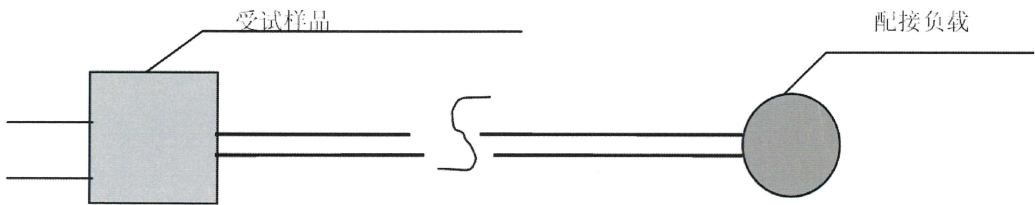

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

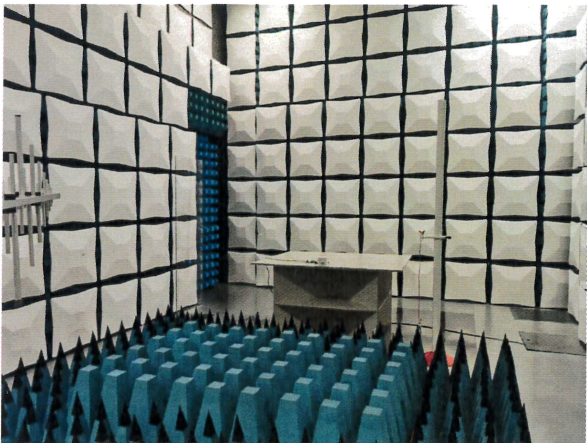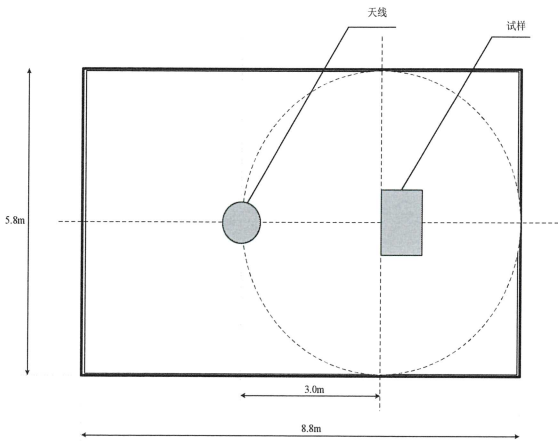

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检 验 报 告

No：Dz2025200348

共 9 页 第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

| 设备名称        | 设备型号     | 校准状态 |
|-------------|----------|------|
| 射频传导抗扰度测试系统 | NSG4070  | 合格   |
| 电磁注入钳       | KEMZ801  | 合格   |
| 耦合/去耦网络     | CDN M016 | 合格   |

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30


2、被测设备连接图、工作状态：

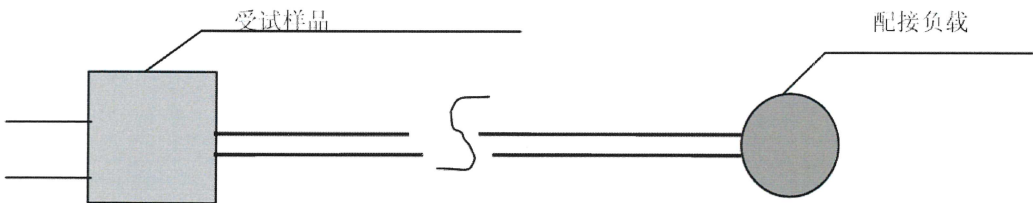

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

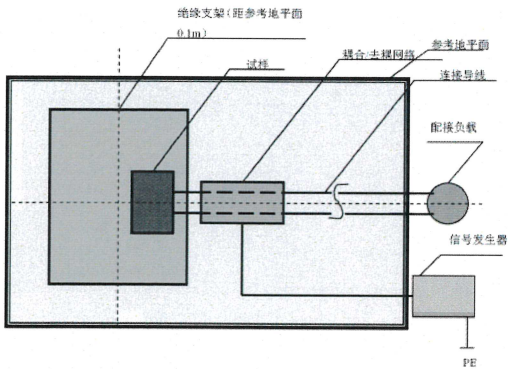

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检 验 报 告

No：Dz2025200348

共 9 页 第 7 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

| 设备名称    | 设备型号   | 校准状态 |
|---------|--------|------|
| 静电放电发生器 | NSG435 | 合格   |

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

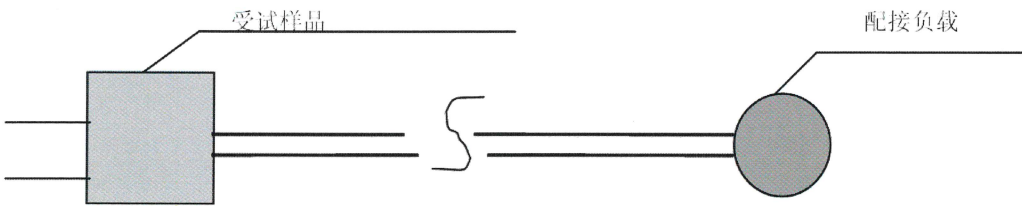


工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、环境温湿度：

| 试验室温度(℃) | 相对湿度(%) | 大气压力(kPa) |
|----------|---------|-----------|
| 21       | 46      | 99.7      |

5、试验布置图：

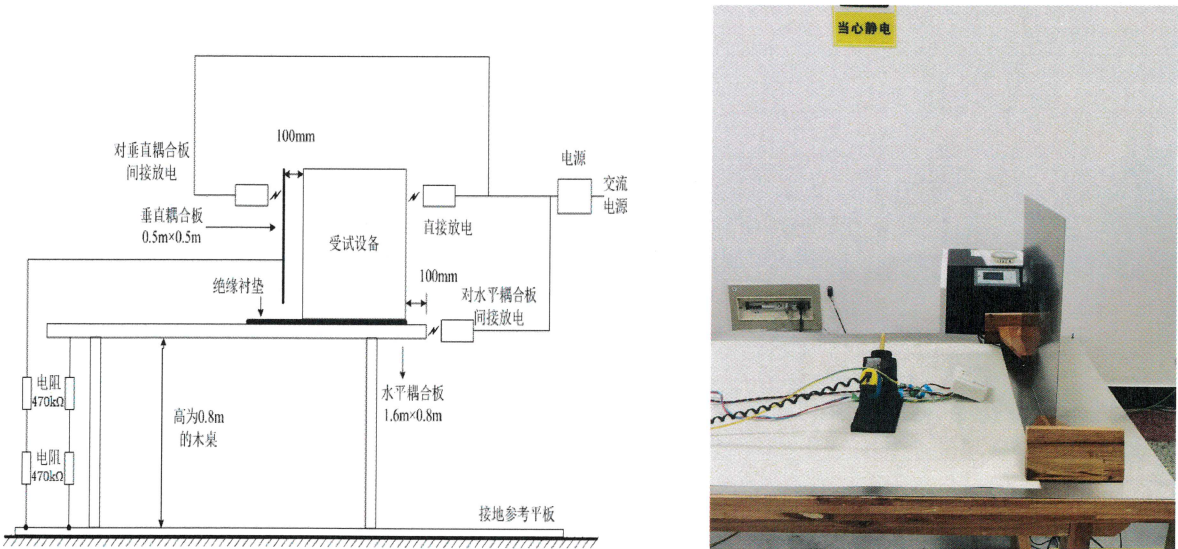

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No：Dz2025200348

共 9 页 第 8 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

| 设备名称        | 设备型号       | 校准状态 |
|-------------|------------|------|
| 电快速瞬变脉冲群发生器 | SKS-04041B | 合 格  |
| 容性耦合夹       | EFTC       | 合 格  |

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件



2、被测设备连接图、工作状态：

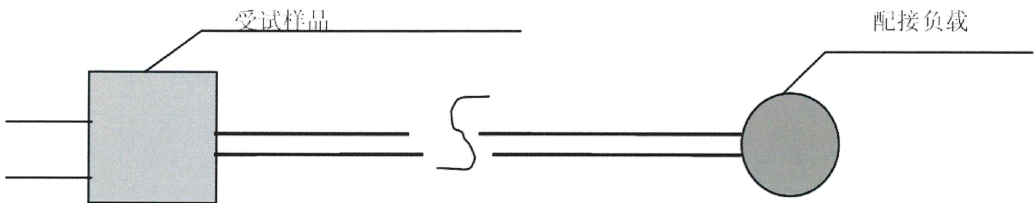

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

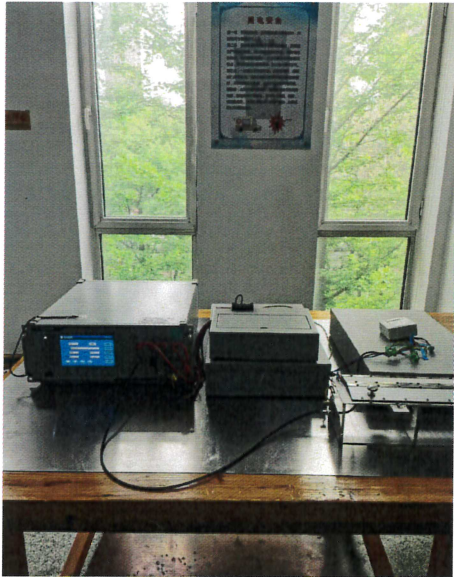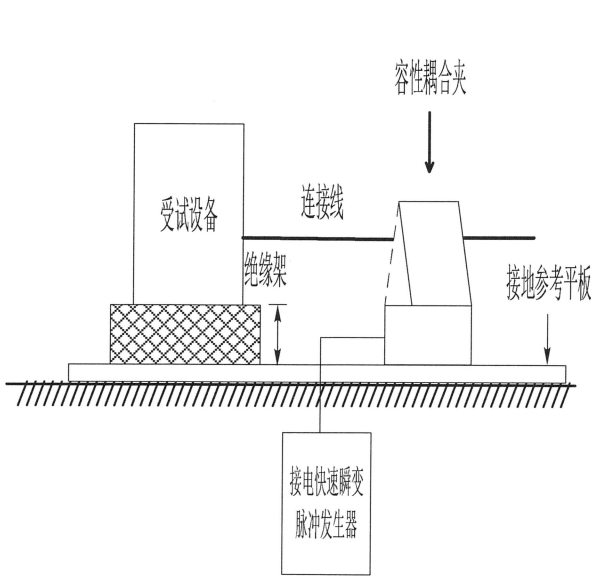

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2025200348

共 9 页 第 9 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

| 设备名称   | 设备型号    | 校准状态 |
|--------|---------|------|
| 浪涌发生器  | NSG2050 | 合 格  |
| 耦合去耦网络 | CDN 117 | 合 格  |

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件

2、被测设备连接图、工作状态：

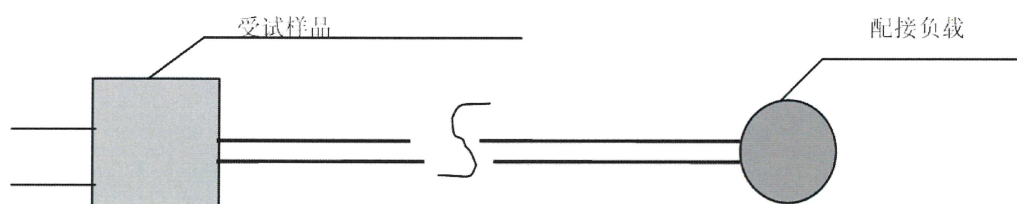

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

