

No: Dz2025101315



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: JBF6361 型火灾显示盘

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<https://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <https://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2025101315
 共 12 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	JBF6361		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2025 年 3 月		
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2025 年 3 月 28 日		
样品数量	3 台	检验日期	自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 5 月 7 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17429-2011《火灾显示盘》 CNCA-C18-01：2024《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-I《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17429-2011《火灾显示盘》要求， 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准：王学来
 审核：谢辉
 编制：夜

签发日期：2025 年 5 月 8 日

应 急 管 理 部 沈 阳 消 防 研 究 所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2025101315
 共 12 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片




应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告


No : Dz2025101315

共 12 页 第 3 页

产品内部照片

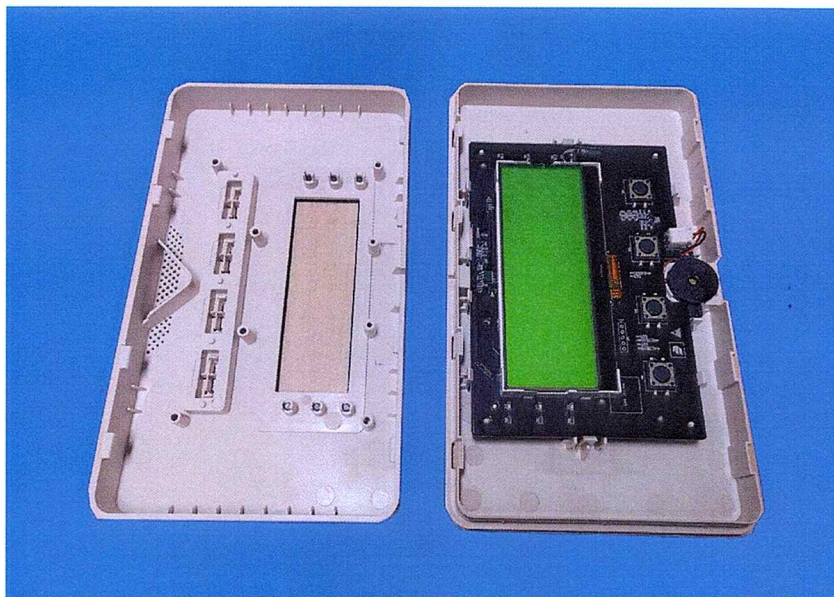

显示器件生产者：深圳秋田微电子股份有限公司

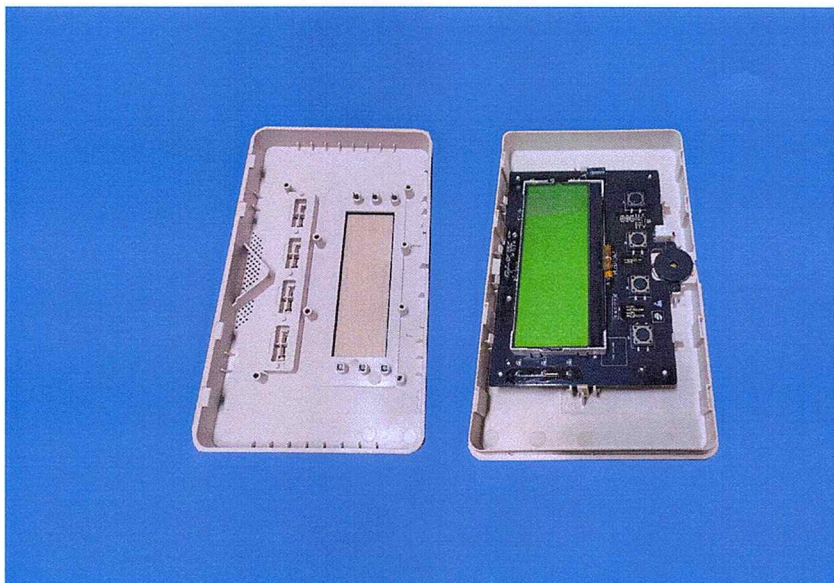

显示器件生产者：广东盛锋科技有限公司

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025101315

共 12 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾显示盘
- 2) 型号: JBF6361
- 3) 执行标准号: GB 17429-2011
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 软件版本号: V1.0
- 8) 主要技术参数: 额定工作电压: 总线 24V
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 210mm×125mm×36mm;
- 2) 外壳材质为塑料;
- 3) 供电方式: 由火灾报警控制器的总线供电;
- 4) 通过总线与火灾报警控制器连接;
- 5) 具有故障显示功能;
- 6) 具有监管报警显示功能;
- 7) 与以下产品配接工作:

青鸟消防股份有限公司生产的 JB-TB-JBF-21SF-C8 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述:

显示器件

型号: CGG192064D00-YHZ-R-05

生产者: 深圳秋田微电子股份有限公司

型号: FG-1926408-SBYA-B-G-B0

生产者: 广东盛锋科技有限公司

一致性核查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF6361

No：Dz2025101315
共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.5	1#、2#试样满足标准要求。	合 格	配接 CGG192064D00-YHZ-R-05 型显示器件
2	基本功能试验	4.2	1#、2#试样满足标准要求。	合 格	/
3	绝缘电阻试验	4.3	2#试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值：大于 1000 M Ω 。	合 格	/
4	泄漏电流试验	4.4	—	—	总线供电
5	电气强度试验	4.5	—	—	总线供电
6	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.6	1#试样功能正常。	合 格	/
7	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.7	1#试样功能正常。	合 格	/
8	静电放电抗扰度试验	4.8	1#试样功能正常。	合 格	/
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.9	1#试样功能正常。	合 格	/
10	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.10	1#试样功能正常。	合 格	/
11	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	4.11	—	—	总线供电
12	电源瞬变试验	4.12	—	—	总线供电

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF6361

No：Dz2025101315
共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	低温（运 行）试 验	4. 13	1#试样功能正常。	合 格	/
14	恒定湿热（运行） 试验	4. 14	1#试样功能正常。	合 格	/
15	振动（正弦）（运 行）试验	4. 15	2#试样功能正常。	合 格	/
16	振动（正弦）（耐 久）试验	4. 16	2#试样功能正常。	合 格	/
17	碰撞试验	4. 17	2#试样功能正常。	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF6361

No：Dz2025101315
共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.5	3#试样满足标准要求。	合 格	配接 FG-1926408-SBYA-B-G-B0 型显示器件
2	基本功能试验	4.2	3#试样满足标准要求。	合 格	/
3	绝缘电阻试验	4.3	3#试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值：大于1000 MΩ。	合 格	/
4	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.6	3#试样功能正常。	合 格	/
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.7	3#试样功能正常。	合 格	/
6	静电放电抗扰度试验	4.8	3#试样功能正常。	合 格	/
7	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.9	3#试样功能正常。	合 格	/
8	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.10	3#试样功能正常。	合 格	/
9	低温（运行）试验	4.13	3#试样功能正常。	合 格	/
10	恒定湿热（运行）试验	4.14	3#试样功能正常。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2025101315

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38



2、被测设备连接图、工作状态：

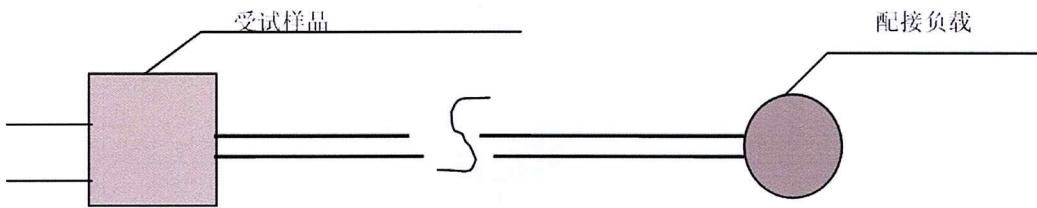


工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TB-JBF-21SF-C8 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

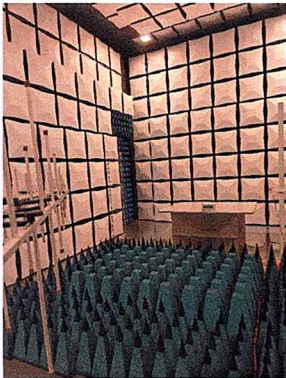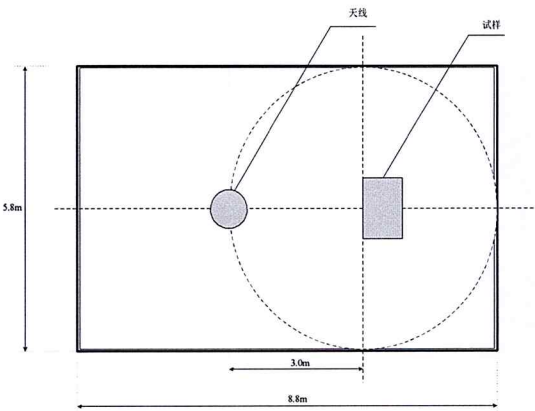

1#试样

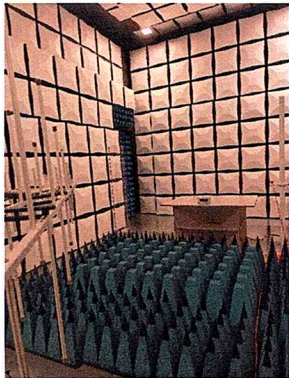

3#试样

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2025101315

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30


2、被测设备连接图、工作状态：

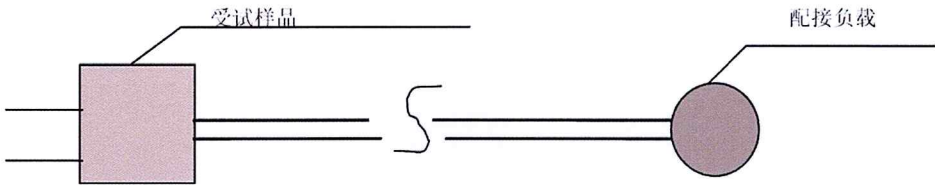

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TB-JBF-21SF-C8 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

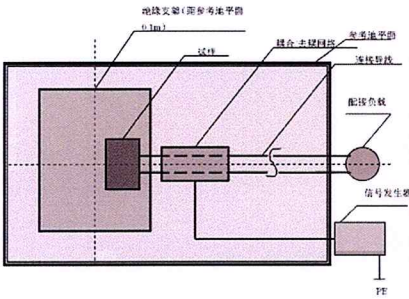

1#试样



3#试样

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2025101315

共 12 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

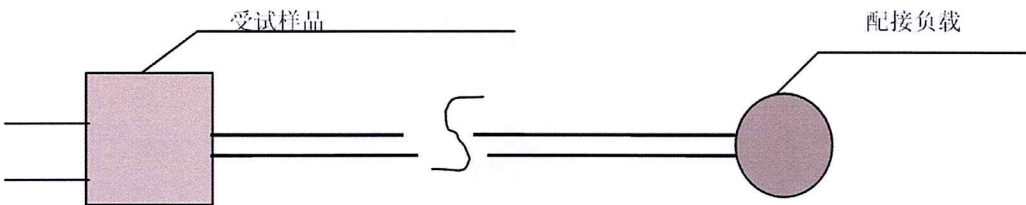


工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TB-JBF-21SF-C8 型火灾报警控制器。


4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
22	45	100.0

5、试验布置图：

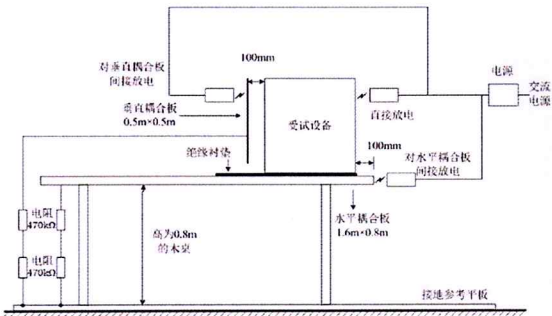

1#试样

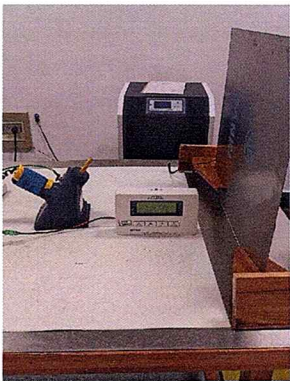

3#试样

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2025101315

共 12 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

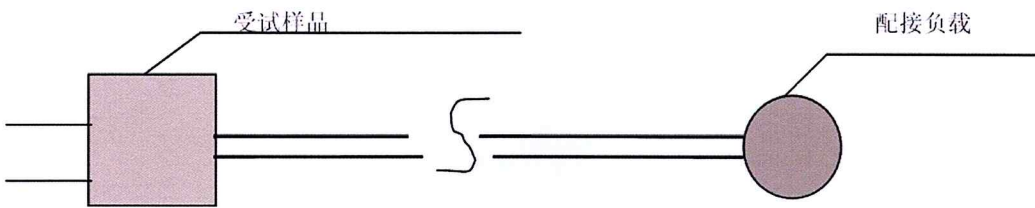

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TB-JBF-21SF-C8 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

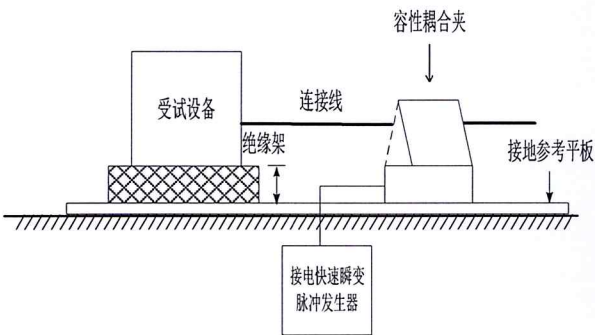

1#试样



3#试样

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025101315

共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

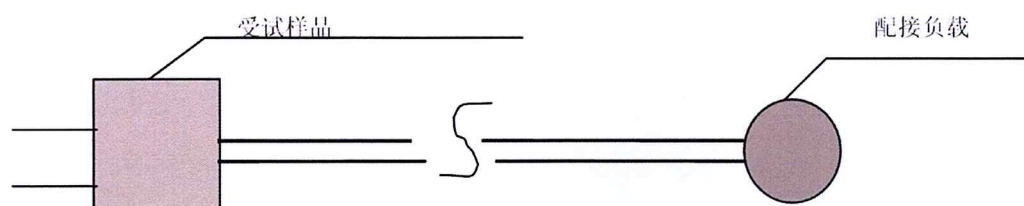

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TB-JBF-21SF-C8 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

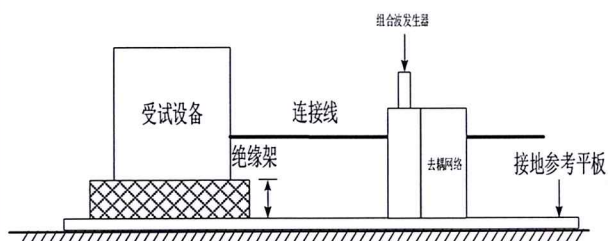

1#试样



3#试样

研究所