

No: Dz2026100465



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 河北青鸟电子有限公司

产品型号名称: J-BZ-ACJ(1 I)-116BA 型消防应急疏散标志灯具

检 验 类 别: 分 型 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<https://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <https://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2026100465

共 6 页第 1 页

产品名称	消防应急疏散标志灯具	型 号	J-BZ-ACJ(1Ⅱ)-116BA
认证委托人	河北青鸟电子有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	河北青鸟电子有限公司	生产日期	2025 年 12 月
生产企业	北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2026 年 1 月 30 日
样品数量	1 台	检验日期	自 2026 年 2 月 28 日 至 2026 年 4 月 17 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-IV《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明和疏散指示系统产品》		
检验项目	试验前准备、外观、主要部（器）件、标志和使用说明书、结构、爬电距离和电气间隙、外部接线拉扭力、材质、基本功能试验、接地电阻试验、电气强度试验、低温（运行）试验、碰撞（运行）试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 J-BZ-ACJ(1Ⅱ)-116BX 型消防应急疏散标志灯具）。 以下空白。  （检验检测专用章） 签发日期：2026 年 4 月 23 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来

审核：谢峰

编制：李永刚

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2026100465

共 6 页第 2 页

认证委托人	河北青鸟电子有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司

No: Dz2026100465

产品型号：J-BZ-ACJ(1 I)-116BA

共 6 页第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前准备	6.2	满足标准要求。	合 格	/
2	外观	6.3	满足标准要求。	合 格	/
3	主要部（器）件	6.4	满足标准要求。	合 格	/
4	标志和使用说明书	6.5	满足标准要求。	合 格	/
5	结构	6.6	满足标准要求。	合 格	/
6	爬电距离和电气间隙	6.7	满足标准要求。	合 格	/
7	外部接线拉扭力	6.8	满足标准要求。	合 格	/
8	材质	6.9	满足标准要求。	合 格	/
9	基本功能试验	6.10	试样节电点亮模式的表面亮度 (cd/m ²): 40.4 41.8 43.3 49.6 42.2 42.7 46.3 44.1 39.9 36.2 试样在最小初装持续应急工作时间的 前半段的表面亮度 (cd/m ²): 76.9 82.3 81.1 94.4 82.0 81.9 88.4 85.0 75.8 67.8 试样在最小初装持续应急工作时间的 后半段的表面亮度 (cd/m ²): 80.5 84.7 85.7 98.7 85.4 85.3 93.2 88.6 79.2 71.1 满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-BZ-ACJ(1 I)-116BA

No: Dz2026100465
共 6 页第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
10	接地电阻试验	6.15	—	—	A 型
11	电气强度试验	6.16	—	—	A 型
12	低温（运行） 试验	6.18	试样应急表面亮度 (cd/m ²): 78.1 82.9 84.4 93.2 84.2 83.0 90.3 85.9 78.0 69.2	合 格	/
13	碰撞（运行） 试验	6.21	试样应急表面亮度 (cd/m ²): 78.2 83.4 82.5 94.9 83.2 81.1 89.7 86.2 77.4 67.0	合 格	/
14	外壳防护等级 试验	6.22	试样外壳防护等级符合 IP41 要求。	合 格	/
15	表面耐磨性能 试验	6.23	—	—	非地面 安装
16	抗冲击试验	6.24	—	—	非地面 安装
17	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	6.26	试样应急表面亮度 (cd/m ²): 78.2 83.0 82.9 95.7 83.6 83.0 91.2 85.9 78.0 69.6	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2026100465

共 6 页第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA230M-080	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38

2、被测设备连接图、工作状态：

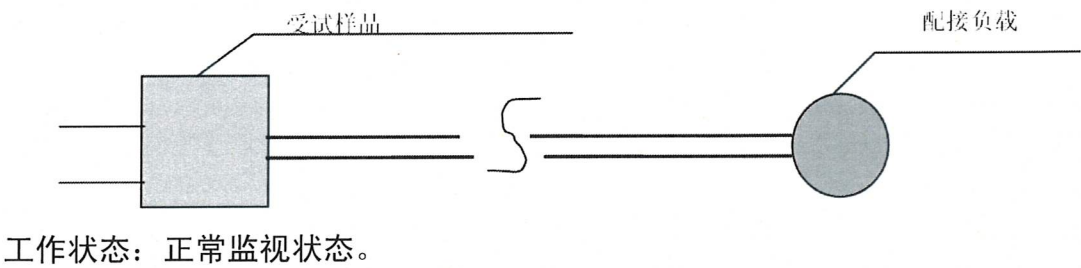

3、配接负载：J-C-T-PS01 型应急照明控制器和 J-D-AC (DC36V/0.25kVA) -01Q 型应急照明集中电源。

4、试验布置图：

