

# JBF-BOX2/4/6 信号处理单元箱

## 使用说明书

(使用产品前，请阅读使用说明书)


### 1 概述

JBF-BOX2/4/6系列产品是青鸟消防开发的感温电缆信号处理单元安装箱（以下简称信号处理单元箱），该产品可分别安装2/4/6个JBF4310-LA或JBF4310-1-LA信号处理单元，且该产品具备IP30的防护等级。

#### 1.1 产品特点

- 信号处理单元箱顶部、底部分别具有 5/7/9 个安装孔，便于出线；
- 信号处理单元箱内置镀锌材质的安装衬板，可安装 2/4/6 个 JBF4310-LA 或 JBF4310-1-LA 信号处理单元和一个 8 位接线端子，便于信号处理单元接线安装；
- 信号处理单元箱具有防水槽功能设计。

#### 1.2 型号组成

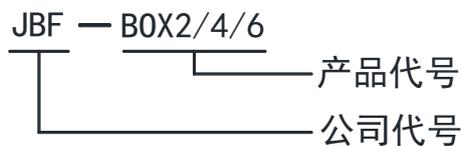



### 2 产品参数

#### 机械特性


外壳材质	金属
外形尺寸	JBF-BOX2 L×W×H: 500mm×100mm×384mm
	JBF-BOX4 L×W×H: 500mm×100mm×596mm
	JBF-BOX6 L×W×H: 500mm×100mm×823mm
防护等级	IP30

### 3 安装说明


#### 3.1 产品尺寸图（尺寸单位：mm）

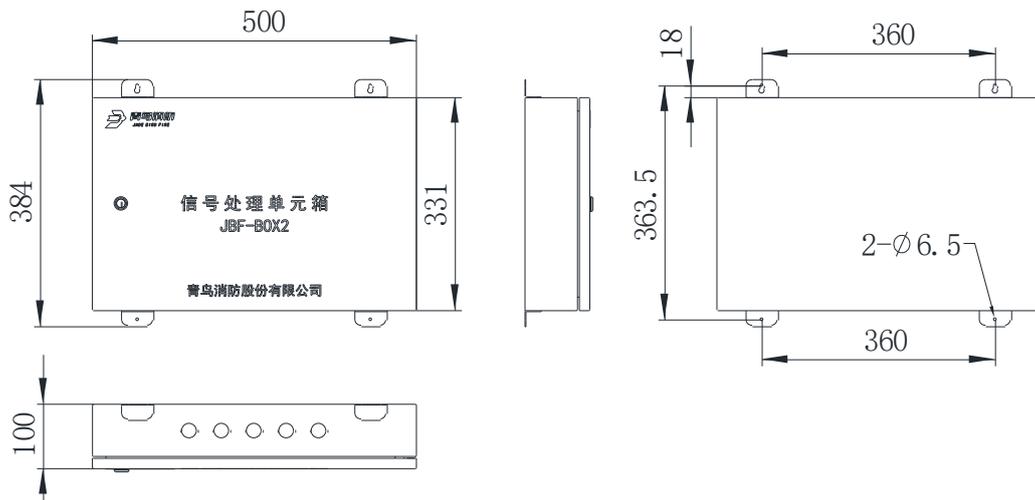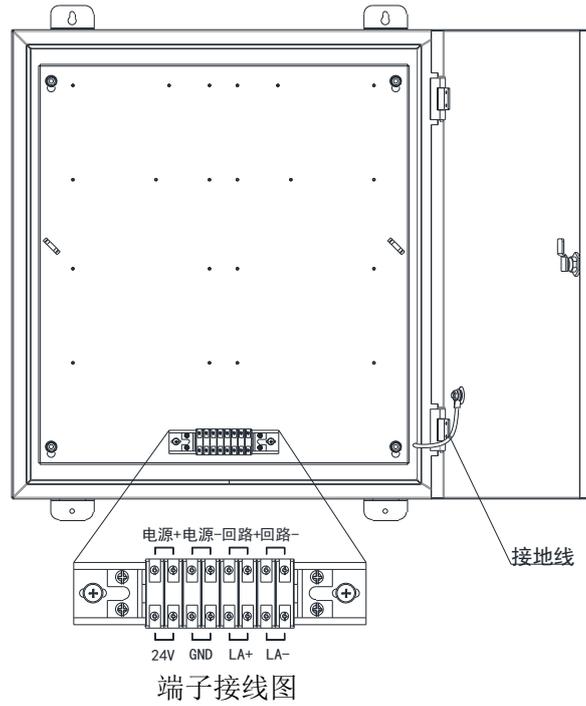

JBF-BOX2 信号处理单元箱

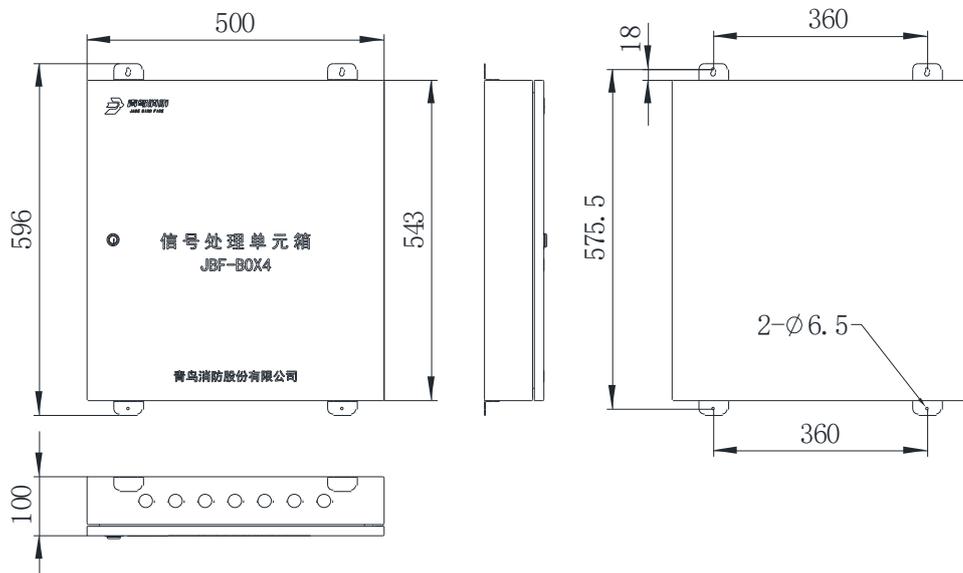


JBF-BOX4 信号处理单元箱

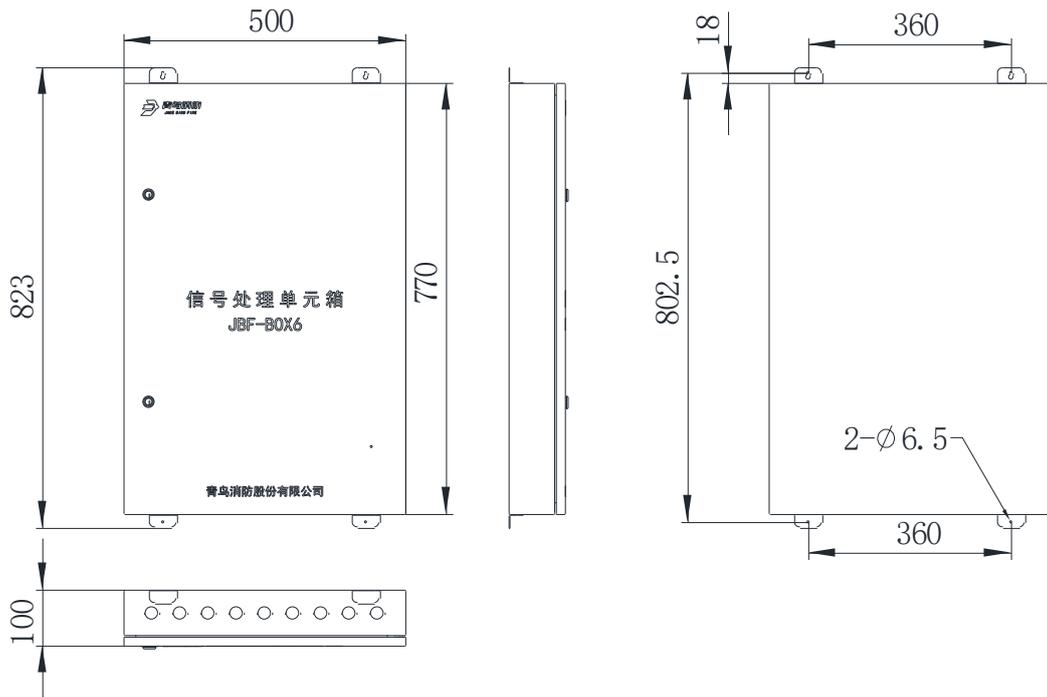

JBF-BOX6 信号处理单元箱

### 3.2 产品安装示意图（尺寸单位：mm）

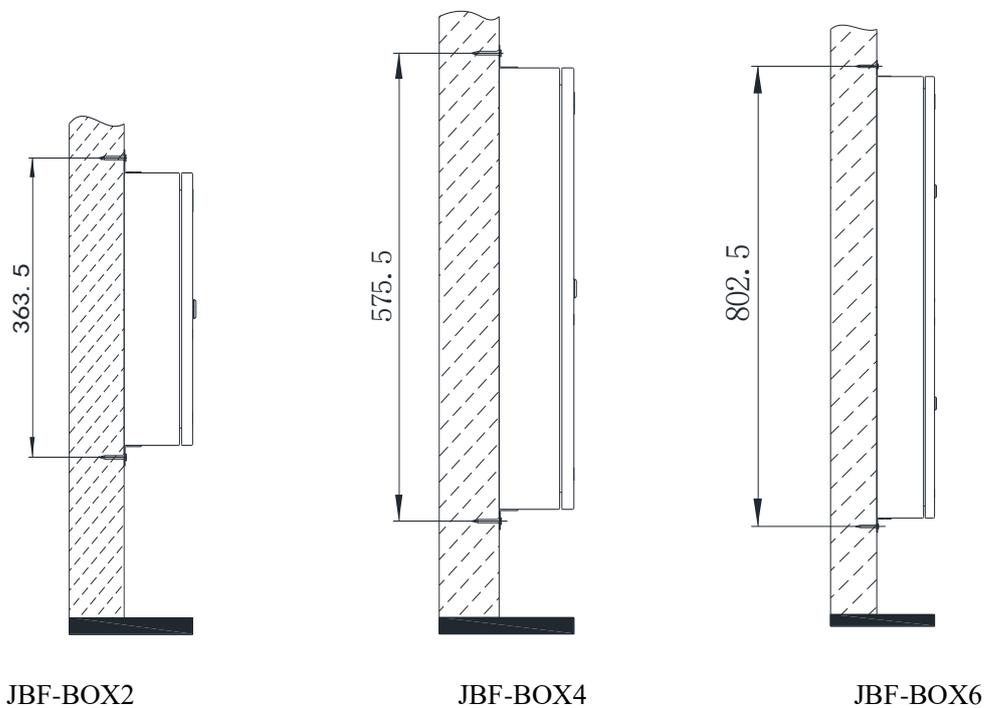

## 4 保养、维护

定期进行开箱状态检测，对钥匙和折页检修，建议每 1~2 年一次。

## 5 开箱及检查

打开包装后，本产品应该包括：

信号处理单元箱
产品使用说明书
JBF-BOX 接地线
8 位端子排
M4 螺钉
接地片标识

如发现任意项有缺失或有损坏，请速与当地经销商联系。

## 6 注意事项、免责声明

- 在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
- 本公司保留对本说明书的最终解释权。

## 青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编：100871

服务热线：400 0089 119

传 真：010-62755692

网 址：<http://www.jbufa.com>

Jade Bird Fire Co., Ltd

Address: Jade Bird Building, 207 Chengfu Road,

Haidian District, Beijing, P.R. China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: <http://www.jbufa.com>

