

No: Dz2023103201



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：J-C-11S85 型应急照明控制器

检 验 类 别：型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023103201

共 12 页第 1 页

产品名称	应急照明控制器	型 号	J-C-11S85		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2023 年 11 月		
生产企业	北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2023 年 12 月 21 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2023 年 12 月 25 日 至 2024 年 1 月 19 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》				
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验、冲击试验外）				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 1 月 23 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准: 王学来

审核: 谢峰

编制: 唐晓明

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2023103201

共 12 页第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产 品 照 片




应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023103201

共 12 页第 3 页

产品内部照片

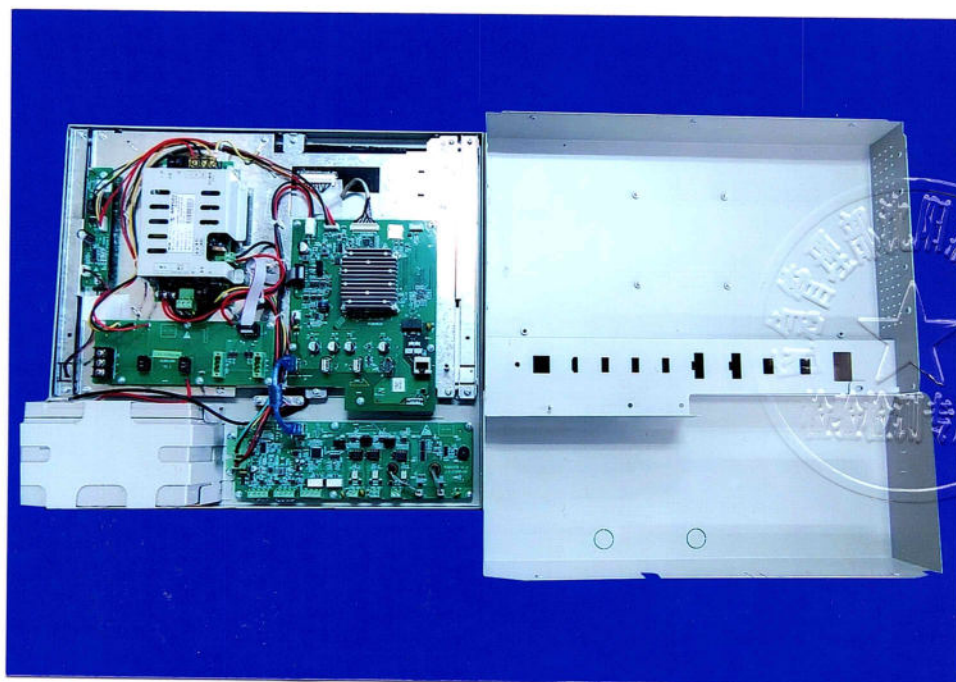

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2023103201

共 12 页第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 应急照明控制器
- 2) 型号: J-C-11S85
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
- 6) 生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区银塘镇湖东南路 2145 号 2 栋
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 主电功耗: 24W
- 11) 警告用语: 无
- 12) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 443mm×101mm×400mm;
- 2) 电池: 单节容量: 12V 7.0Ah、节数: 1 节;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 显示器件类型: 液晶显示器、指示灯;
- 5) 输出回路数量: 3 个回路;
- 6) 与以下产品配接工作:

北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司生产的应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急照明灯具和集中电源集中控制型消防应急标志灯具(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司), 北京中科知创电器有限公司铜陵分公司生产的集中电源集中控制型消防应急照明灯具、集中电源集中控制型消防应急标志灯具(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司);

三、产品关键件描述:

电源
型号: BYF-P1203
生产者: 柏宜照明(上海)股份有限公司

一致性核查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-C-11S85

№：Dz2023103201
共 12 页第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 自检功能试验方法： 修改主芯片程序中的时间参数。	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.4	满足标准要求。	合 格	/
3	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
4	绝缘电阻试验	7.8	有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间测得绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体之间测得绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
5	接地电阻试验	7.9	接地电阻（ Ω ）： 1# 0.10 2# 0.11	合 格	/
6	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
7	高温试验	7.11	基本功能正常。	合 格	/
8	低温试验	7.12	基本功能正常。 试验后，2#试样备电工作时间： 203min15s	合 格	/
9	恒定湿热试验	7.13	基本功能正常。	合 格	/
10	振动试验	7.14	基本功能正常。	合 格	/
11	静电放电抗扰度试验	7.16	基本功能正常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-C-11S85

No：Dz2023103201
共 12 页第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
12	浪涌（冲击） 抗扰度试验	7.17	基本功能正常。	合 格	/
13	电源瞬变试验	7.18	基本功能正常。	合 格	/
14	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	7.19	基本功能正常。	合 格	/
15	射频电磁场辐射抗扰度试验	7.20	基本功能正常。	合 格	/
16	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	7.21	基本功能正常。	合 格	/
17	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	7.22	基本功能正常。	合 格	/
18	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2023103201

共 12 页第 8 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

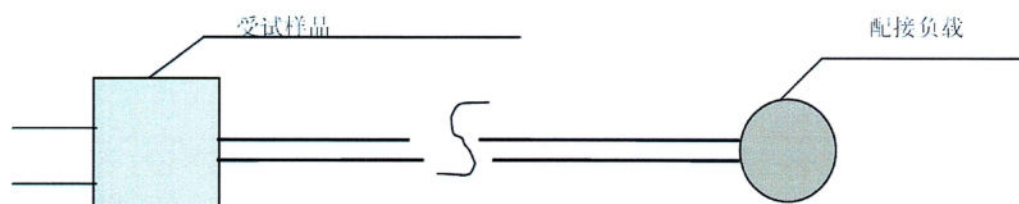

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：J-D-0.25KVA-08 型应急照明集中电源、J-ZFJC-E3W-17Q1A 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LE II 0.3W-11B1ZA 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、J-ZFJC-E5W-17B1 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M5X 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具。

4、试验布置图：

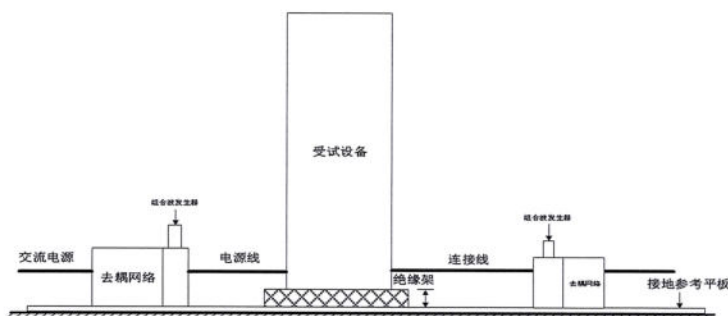

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2023103201

共 12 页第 9 页


电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电压跌落模拟系统	PFS503	合格

测试软件名称及版本号：电压暂降、短时中断和电压变化试验测试软件，V4.01


2、被测设备连接图、工作状态：

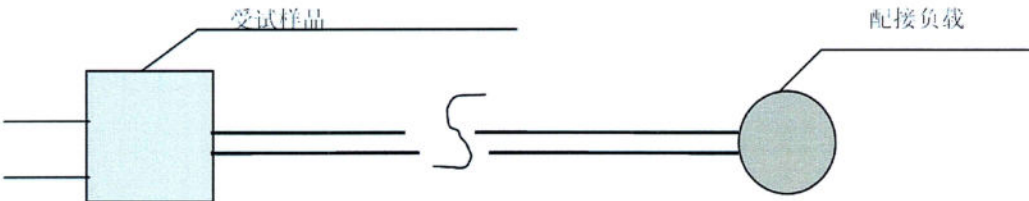

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：J-D-0.25KVA-08 型应急照明集中电源、J-ZFJC-E3W-17Q1A 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LE II 0.3W-11B1ZA 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、J-ZFJC-E5W-17B1 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M5X 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具。

4、试验布置图：

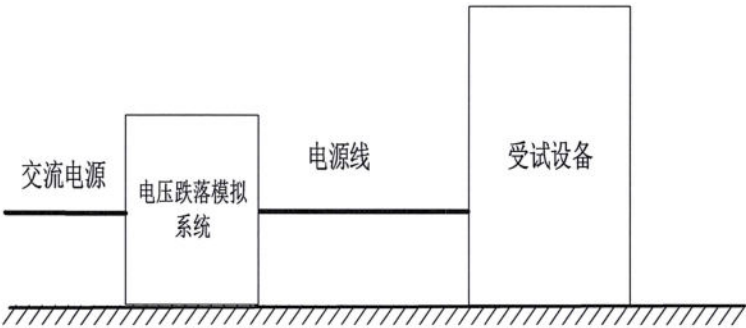

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023103201

共 12 页第 10 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号: Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38


2、被测设备连接图、工作状态:

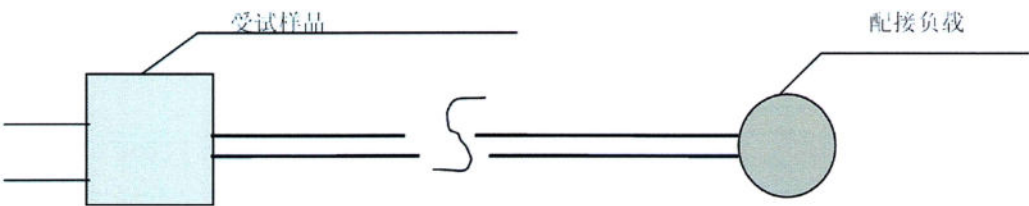

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: J-D-0.25KVA-08 型应急照明集中电源、J-ZFJC-E3W-17Q1A 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LE II 0.3W-11B1ZA 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、J-ZFJC-E5W-17B1 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M5X 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具。

4、试验布置图:

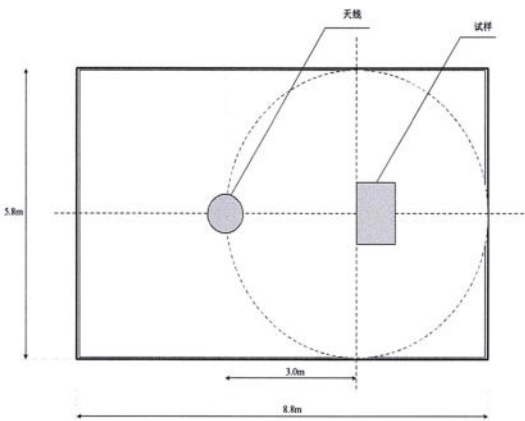

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2023103201

共 12 页第 11 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号: 传导骚扰抗扰度测试软件, V1.30



2、被测设备连接图、工作状态:

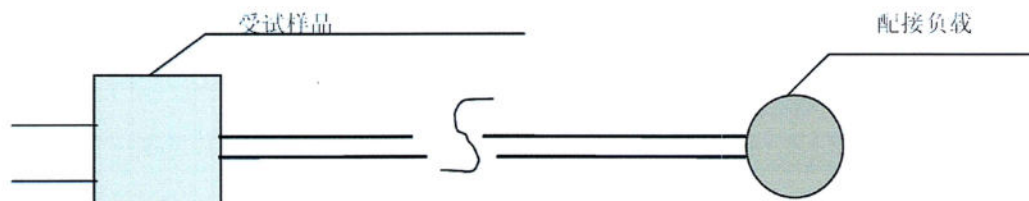

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: J-D-0.25KVA-08 型应急照明集中电源、J-ZFJC-E3W-17Q1A 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LE II 0.3W-11B1ZA 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、J-ZFJC-E5W-17B1 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M5X 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具。

4、试验布置图:

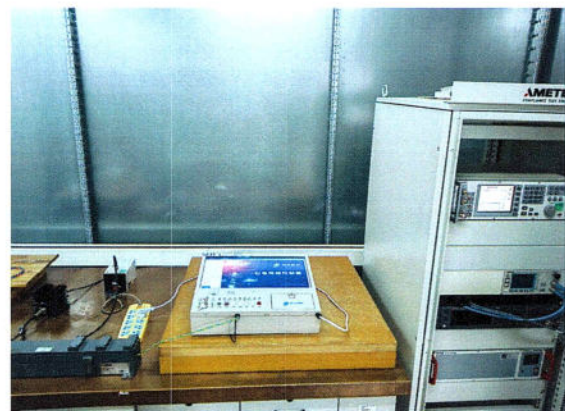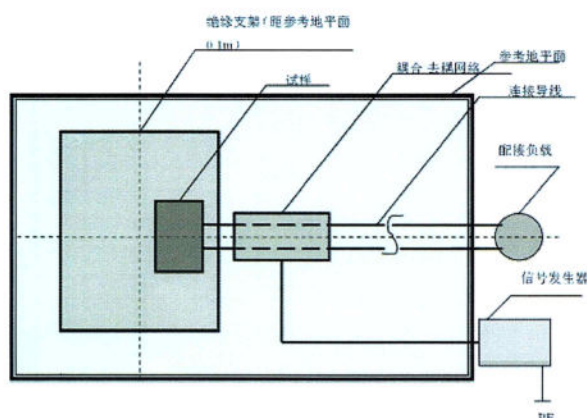

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023103201

共 12 页第 12 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件

2、被测设备连接图、工作状态：

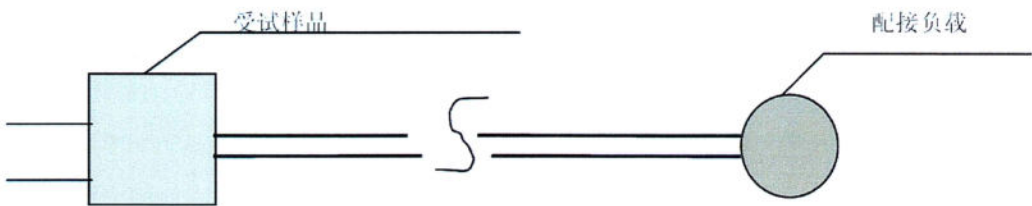

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：J-D-0.25KVA-08 型应急照明集中电源、J-ZFJC-E3W-17Q1A 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LE II 0.3W-11B1ZA 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、J-ZFJC-E5W-17B1 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具、J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M5X 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具。

4、试验布置图：

