


No: Dz2021100591



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产品型号名称: J-PD-1KVA-01 型应急照明配电箱

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R. China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2021100591

共 5 页 第 1 页

产品名称	应急照明配电箱	型 号	J-PD-1KVA-01		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验		
生产者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2020 年 11 月		
生产企业	北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 3 月 16 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2021 年 3 月 18 日 至 2021 年 4 月 28 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2021 年 5 月 7 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准:

(Signature)

审核:

(Signature)

编制:

(Signature)


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021100591

共 5 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产 品 照 片

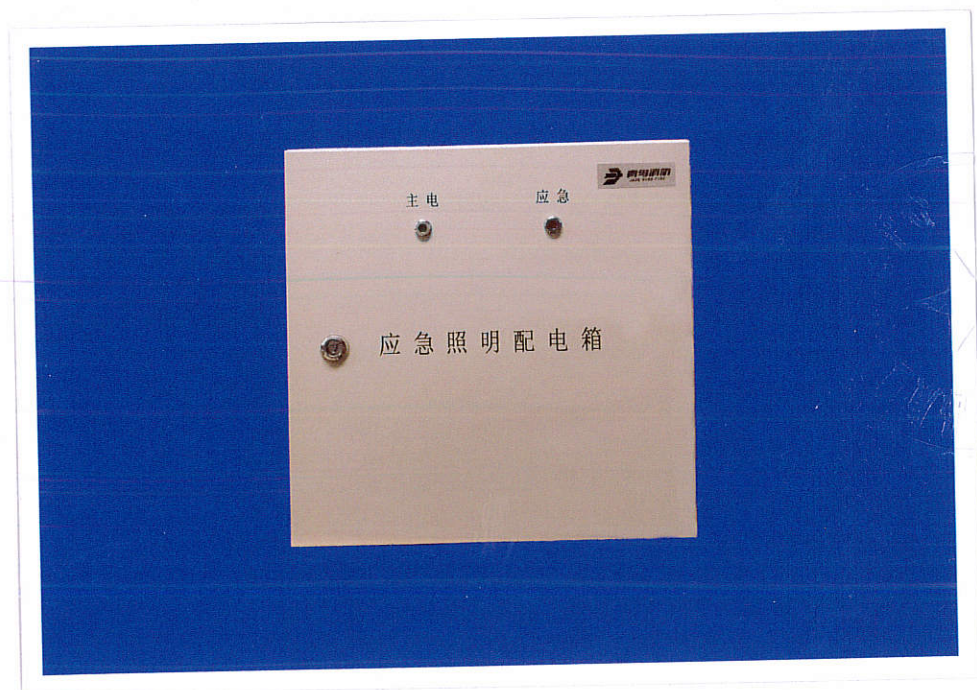


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021100591

共 5 页 第 3 页

产品内部照片

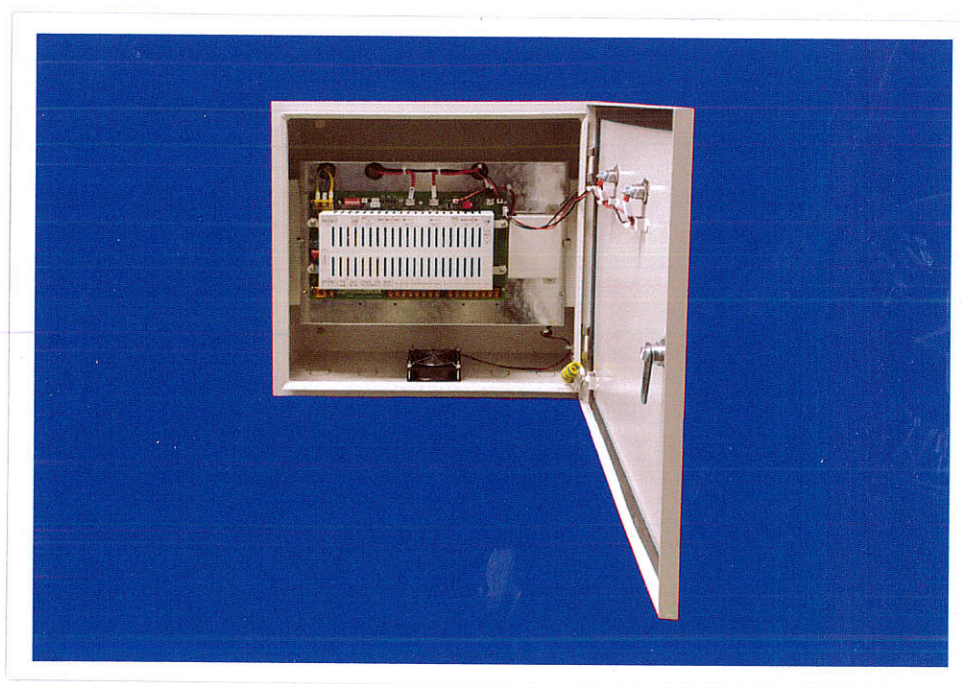

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021100591

共 5 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 应急照明配电箱
- 2) 型号: J-PD-1KVA-01
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
- 6) 生产地址: 上海市青浦区久业路 1188 号 3 幢 3 层、4 层
- 7) 外壳防护等级: IP33
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 输出参数: DC36V、1kW
- 11) 主电功耗: 30W
- 12) 警告用语: 无
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 440mm×200mm×440mm;
- 2) 过电流保护器件参数: 额定电流 5A;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 输入回路数量: 1 个;
- 5) 输出回路数量: 8 个;
- 6) 与以下产品配接工作:

北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的应急照明控制器、集中控制型消防应急照明灯具和集中控制型消防应急标志灯具(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者青鸟消防股份有限公司)。

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
产品型号：J-PD-1KVA-01

No: Dz2021100591
共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.5	满足标准要求。	合 格	/
3	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合 格	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	绝缘电阻试验	7.8	外部带电端子与壳体间测得绝缘电阻值： 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体间测得绝缘电阻值： 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合 格	/
6	接地电阻试验	7.9	接地电阻（ Ω ）： 1# 0.03 2# 0.03	合 格	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
8	高温试验	7.11	功能正常。	合 格	/
9	低温试验	7.12	功能正常。	合 格	/
10	恒定湿热试验	7.13	功能正常。	合 格	/
11	振动试验	7.14	功能正常。	合 格	/
12	冲击试验	7.15	—	—	试样质量大于 5kg
13	外壳防护等级试验	7.23	符合 IP33 的要求。	合 格	/
以下空白。					

