

No.XF2303999



210020349096



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



201719002006

检 验 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称 防火门闭门器

型 号 规 格 XF 93-3PI (JBF-BM02C)

认 证 委 托 人 深圳市明安伟业科技有限公司

检 验 类 别 型式试验



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家消防产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告



报告随机号：ADH8353

第1页 共4页

产品名称	防火门闭门器	型 号	XF 93-3PI (JBF-BM02C)
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	深圳市明安伟业科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	深圳市明安伟业科技有限公司	生产日期	2023.8
生产企业	深圳市明安伟业科技有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	2 件	抽样日期	——
样品状态	完好	受理日期	2023.8.14
检验依据	XF 93-2004《防火门闭门器》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 XF 93-2004《防火门闭门器》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）		
备注	检验单号：YFM23/004433。		



签发日期：2023年10月8日

批准：

审核：

主检：

检 验 报 告

第 2 页共 4 页

序号	检验项目/条款	检 验 与 判 定 依 据 要 求	实 测 结 果	分 项 判 断
1	使用寿命/6.2.1	使用寿命次数应 ≥ 30 万次。寿命试验过程中,防火门闭门器应无破损和漏油现象。	符合要求	合格
2	使用寿命试验后的运转性能/6.2.2.1	防火门闭门器使用时应运转平稳、灵活,其贮油部件不应有渗漏油现象。	符合要求	合格
3	使用寿命试验后的开启力矩/6.2.2.2	使用寿命试验后的开启力矩不应大于表 3 开启力矩值的 80% (即 $\leq 36\text{N}\cdot\text{m}$)。	18.6N·m	合格
4	使用寿命试验后的最大关闭时间/6.2.2.3	使用寿命试验后的最大关闭时间应符合表 4 的规定 (即 $\geq 8\text{s}$)。	23.7s	合格
5	使用寿命试验后的最小关闭时间/6.2.2.4	使用寿命试验后的最小关闭时间不应大于 3s。	1.3s	合格
6	使用寿命试验后的关闭力矩/6.2.2.5	使用寿命试验后的关闭力矩不应小于表 3 关闭力矩值的 80% (即 $\geq 12\text{N}\cdot\text{m}$)。	14.5N·m	合格
7	使用寿命试验后的闭门复位偏差/6.2.2.6	使用寿命试验后的闭门复位偏差不应大于 0.15° 。	0.03°	合格
8	高温下的开启力矩/6.3.1	高温下的开启力矩应符合表 5 的规定 (即 $\leq 36\text{N}\cdot\text{m}$)。	17.1N·m	合格
9	高温下的最大关闭时间/6.3.2	高温下的最大关闭时间应符合表 6 的规定 (即 $\geq 6\text{s}$)。	15.1s	合格
10	高温下的最小关闭时间/6.3.3	高温下的最小关闭时间不应大于 3s。	1.3s	合格
11	高温下的关闭力矩/6.3.4	高温下的关闭力矩应符合表 7 的规定 (即 $\geq 10\text{N}\cdot\text{m}$)。	12.4N·m	合格
12	高温下的闭门复位偏差/6.3.5	高温下的闭门复位偏差不应大于 0.15° 。	0.02°	合格
13	高温下的完好性/6.3.6	在高温试验过程中,防火门闭门器应无破损和漏油。	符合要求	合格



检 验 报 告

第 3 页 共 4 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 防火门闭门器;

型号规格: XF 93-3PI (JBF-BM02C);

生产者: 深圳市明安伟业科技有限公司;

生产企业: 深圳市明安伟业科技有限公司。

二、产品特性参数:

关闭力矩: $\geq 15\text{N}\cdot\text{m}$ 。

三、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 全部项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。

监
测
(F)

产品特性文件表

(防火门闭门器)

填表时间: 2023 年 8 月 3 日

产品名称、型号规格	防火门闭门器、XF93-3PI(JBF-BM02C)		
项 目	内 容	备 注	
一、铭牌标志 产品名称、型号规格、 生产者和/或生产企业 名称、标志、警告用语 (适用时)、产品使用 说明书等	产品名称: 防火门闭门器 型号规格: XF93-3PI(JBF-BM02C) 生产者: 深圳市明安伟业科技有限公司 标志: 有 警告用语: / 产品使用说明书: 有		
二、产品特性参数 关闭力矩	关闭力矩: $\geq 15\text{N} \cdot \text{m}$		
三、指定检验机构确认 意见	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 ☒ 符合 ☐ 不符合 2、相关型式试验报告编号: XF2303999		
认证委托人	生产者	生产企业	指定检验机构
			

注: 本表随申请认证样品一并提交指定检验机构。


《产品特性文件表》附页

第 1 页共 2 页


认证委托人	深圳市明安伟业科技有限公司
产品名称	防火门闭门器
产品型号	XF93-3PI (JBF-BM02C)

附件内容：

产品铭牌：

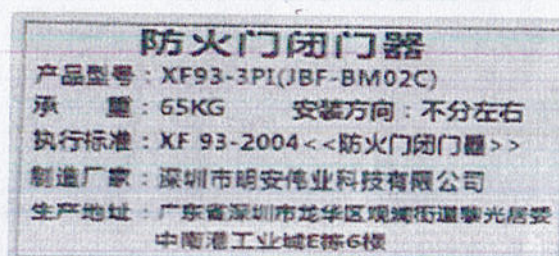

产品实物照片

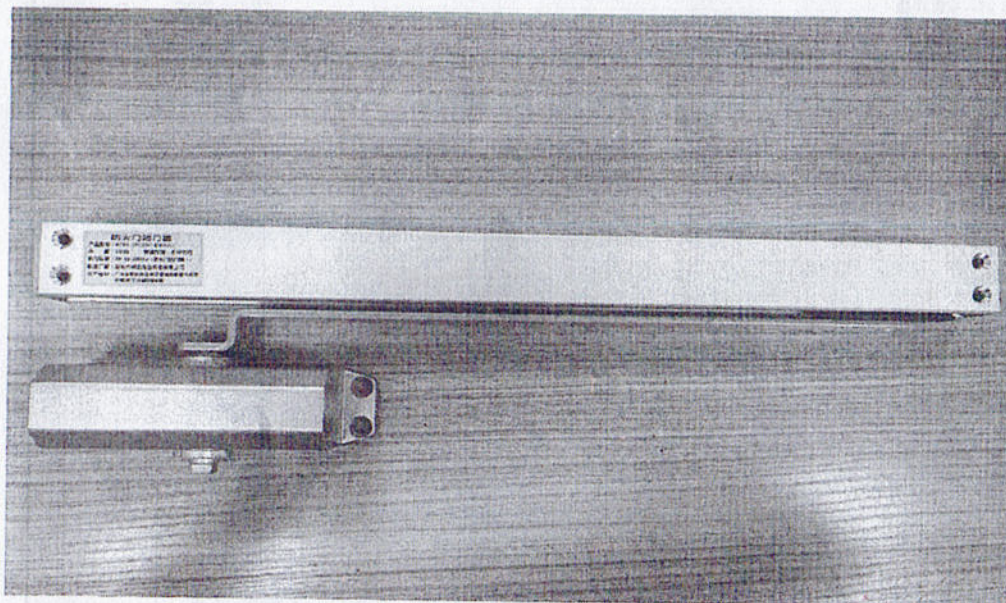

《产品特性文件表》附页

第 2 页共 2 页

认证委托人	深圳市明安伟业科技有限公司
产品名称	防火门闭门器
产品型号	XF93-3PI (JBF-BM02C)


附件内容：

XF 93-3PI(JBF-BM02C)防火门闭门器安装使用说明书

防火门闭门器在产品安装、使用或维修前，请完整阅读及理解本手册中的内容，特别是警告和注意事项。

1. 安装在钢制门上需预埋加强板，用钻孔器钻 4.0 的安装孔，金属门时须用攻牙；木质门可用自攻螺丝直接固定。
2. 推门面与拉门面安装位置，特殊情况下提前与厂家专业人员沟通。


产品介绍：

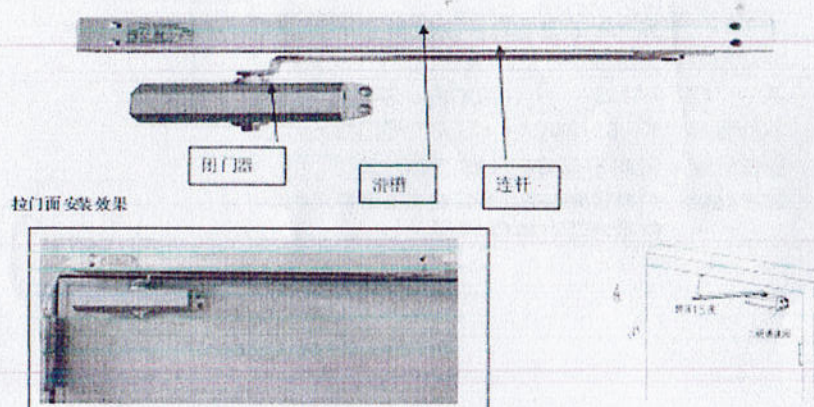

拉门面安装-安装注意事项

1. 滑槽不区分左右门。
2. 搬动连杆进行预压，与门面成 45° 夹角（如右图），并用螺丝将其固定。
3. 用螺丝将连杆与滑槽连接。
4. 液压缸调速时，调整螺丝不得旋出机体平面，否则会导致漏油，失去缓冲功能。
5. 液压缸安装时，带有调速阀的一端，偏向较链一侧。
6. 适当调节“调速阀”调整闭门速度。
7. 安装完成后，将门开启至最大角度，检查开门过程中连杆与门框是否存在干涉。

推门面安装效果/预埋尺寸表

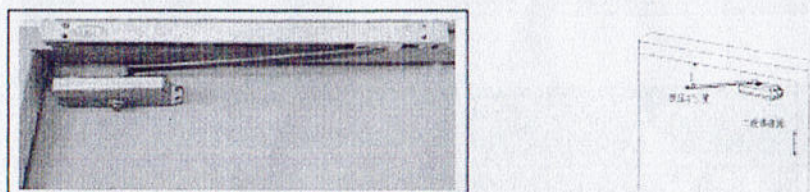

开启角度调节

1. 打开门扇至所需的角度，将滑槽内的定位器移至滑块处，用十字螺丝刀将定位器用螺丝刀拧紧在滑槽内。

常见故障排除

现象	排除办法
门扇无法定位	检查是不是每次开启后有复位，如没有复位，门将不能定位保持常开
	检查定位器限位是否紧固
	检查闭门器是否安装反，接线头应靠侧门一侧
门未关/关不到位	检查连杆的安装角度是否正确
	检查门扇是否有障碍物

注：深圳市明安伟业科技有限公司对以上资料所含文字、数据、图片保留更改权利，如不一致，以实物为准。