




2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

产品型号名称：JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器(联动型)

检 验 类 别：型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 如对本报告有意见或需解释,请与我中心检验管理部联系。

单位名称: 国家消防电子产品质量监督检验中心
地 址: 沈阳市皇姑区文大路218-20号甲
检验管理部 电话: (86) 24-31535801/5915
 传真: 31535850/5806
技术发展部 电话: (86) 24-31535958/5968/5916
 传真: 31535967
邮政编码: 110034
网 址: <http://www.efire.cn>
电子信箱: webmaster@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: webmaster@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201510530

共 11 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器（联动型）	型 号	JB-TG-JBF-11SF
认证委托人	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	生产日期	2015 年 1 月
生产企业	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 2 月 10 日
检验依据	GB 4717-2005《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期：2015 年 7 月 14 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：刘秉华

审核：石瘦

编制：王鹤桥


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510530

共 11 页 第 2 页

认证委托人	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888-6046	传 真	010-62755692

产品照片

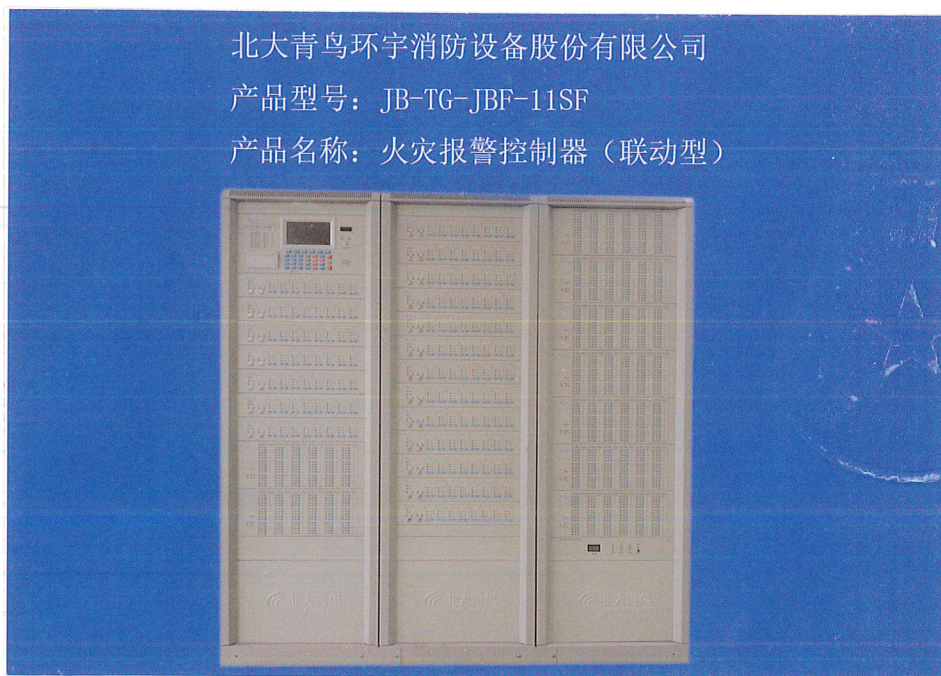

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510530

共 11 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510530

共 11 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾报警控制器 (联动型)
- 2) 型号: JB-TG-JBF-11SF
- 3) 执行标准号: GB 4717-2005、GB 16806-2006
- 4) 生产者: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
- 5) 生产企业: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
- 6) 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园
- 7) 主要技术参数: 工作电压 AC220V 50Hz
- 8) 软件版本号: V1.0.0.0
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 警告用语: 有
- 11) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 主机柜外形尺寸为 550mm×480mm×1770mm;
扩展柜 (2 个) 外形尺寸为 550mm×480mm×1770mm;
- 2) 设备容量: 具有 16 个回路, 每个回路 200 个地址点;
- 3) 手动直接控制输出数量: 160 组;
- 4) 手动总线联动控制输出数量: 810 组;
- 5) 电池: 单节容量: 12V 24Ah、电池节数: 4 节; 生产企业: 泉州市凯鹰电源电器有限公司、型号: 6FM24 (KS24-12S);
- 6) 外壳材质为金属;
- 7) 集中区域兼容型火灾报警控制器。(联动型);
- 8) 具有火灾报警历史事件和信息记录功能;
- 9) 具有控制输出延时功能;
- 10) 具有屏蔽功能, 能屏蔽部位和火灾声光警报器;
- 11) 具有监管功能;
- 11) 通过软件实现控制功能;
- 12) 采用总线通讯方式;
- 13) 配有打印机;
- 14) 液晶显示器: 生产企业: 北京海迅华田电子有限公司、型号: HT800070DP;
- 15) 与以下产品配接工作: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司生产的 JTY-GD-JBF-3100 型、JTY-GD-JBF-3100-Ex 型、JTY-GD-JBF-4100 型点型光电感烟火灾探测器, JYW-ZD-JBF-3110 型、JTW-ZD-JBF-3110-Ex 型、JTW-ZD-JBF-3110/C 型、JTW-ZD-JBF-4110 型点型感温火灾探测器, JTF-GOM-JBF-4000 型点型复合式感烟感温火灾探测器, J-SAP-JBF-301 型、J-SAP-JBF-301-Ex 型、J-SAP-JBF-301/P 型手动火灾报警按钮, JBF-3333A 型、JBF-3332A 型消火栓按钮, JBF-VM3372B 型、JBF-3372D 型火灾声光警报器, JBF-VDP3060B 型、JBF-VDP3061B 型火灾显示盘, JBF-137D 型、JBF4137 型中继模块, JBF-3141 型、JBF4141 型、JBF5155 型输入/输出模块, JBF-3131 型输入模块, JBF-143F 型、JBF4143 型输出模块。

三、产品关键件描述:

电源

型号: YJG5221 型、YJG5120A 型

生产者: 北京原杰电子有限责任公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

No: Dz201510530

产品型号：JB-TG-JBF-11SF

共 11 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	外观检查	GB 4717-2005 6.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	主要部（器）件检查	GB 4717-2005 6.1.5	满足标准要求。	合 格	/
3	试验前检查	GB 16806-2006 5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
4	火灾报警功能试验	GB 4717-2005 6.2	功 能 正 常。	合 格	/
5	火灾报警控制功能试验	GB 4717-2005 6.3	功 能 正 常。	合 格	/
6	控制功能试验	GB 16806-2006 5.2.1	功 能 正 常。	合 格	/
7	故障报警功能试验	GB 4717-2005 6.4 GB 16806-2006 5.2.2	功 能 正 常。	合 格	/
8	屏蔽功能试验	GB 4717-2005 6.5 GB 16806-2006 5.2.3	功 能 正 常。	合 格	/
9	监管功能试验	GB 4717-2005 6.6	功 能 正 常。	合 格	/
10	自检功能试验	GB 4717-2005 6.7 GB 16806-2006 5.2.4	功 能 正 常。	合 格	/
11	信息显示与查询功能试验	GB 4717-2005 6.8 GB 16806-2006 5.2.5	功 能 正 常。	合 格	/
12	系统兼容功能试验	GB 4717-2005 6.9	功 能 正 常。	合 格	/
13	电源功能试验	GB 4717-2005 6.10 GB 16806-2006 5.2.6	功 能 正 常。	合 格	/
14	软件控制功能试验	GB 4717-2005 6.11	功 能 正 常。	合 格	/
15	绝缘电阻试验	GB 4717-2005 6.12 GB 16806-2006 5.13	大于 1000 MΩ。	合 格	/
16	泄漏电流试验	GB 4717-2005 6.13 GB 16806-2006 5.14	1#试样总泄漏电流值为 0.475 mA。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

No: Dz201510530

产品型号：JB-TG-JBF-11SF

共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备注
17	电气强度试验	GB 4717-2005 6.14 GB 16806-2006 5.15	功 能 正 常。	合 格	/
18	射频电磁场辐射抗扰度试验	GB 4717-2005 6.15 GB 16806-2006 5.16	功 能 正 常。	合 格	/
19	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	GB 4717-2005 6.16 GB 16806-2006 5.17	功 能 正 常。	合 格	/
20	静电放电抗扰度试验	GB 4717-2005 6.17 GB 16806-2006 5.18	功 能 正 常。	合 格	/
21	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB 4717-2005 6.18 GB 16806-2006 5.19	功 能 正 常。	合 格	/
22	浪涌（冲击）抗扰度试验	GB 4717-2005 6.19 GB 16806-2006 5.20	功 能 正 常。	合 格	/
23	电源瞬变试验	GB 4717-2005 6.20 GB 16806-2006 5.21	功 能 正 常。	合 格	/
24	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB 4717-2005 6.21 GB 16806-2006 5.22	功 能 正 常。	合 格	/
25	低温（运行）试验	GB 4717-2005 6.22 GB 16806-2006 5.23	功 能 正 常。	合 格	/
26	恒定湿热（运行）试验	GB 4717-2005 6.23 GB 16806-2006 5.24	功 能 正 常。	合 格	/
27	恒定湿热（耐久）试验	GB 4717-2005 6.24 GB 16806-2006 5.25	功 能 正 常。	合 格	/
28	振动（正弦）（运行）试验	GB 4717-2005 6.25 GB 16806-2006 5.26	功 能 正 常。	合 格	/
29	振动（正弦）（耐久）试验	GB 4717-2005 6.26 GB 16806-2006 5.27	功 能 正 常。	合 格	/
30	碰撞试验	GB 4717-2005 6.27 GB 16806-2006 5.28	功 能 正 常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510530

共 11 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	AM9144	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3) 受试设备连接图

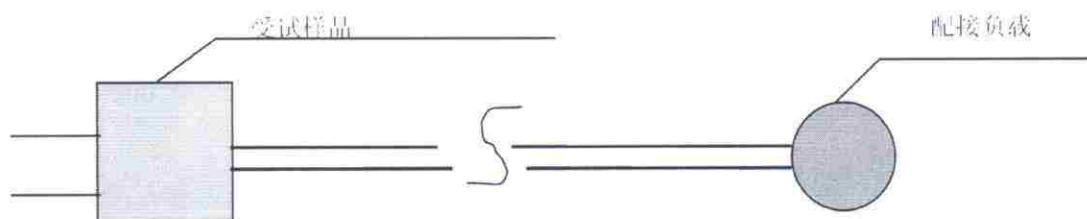

4) 试验布置示意图

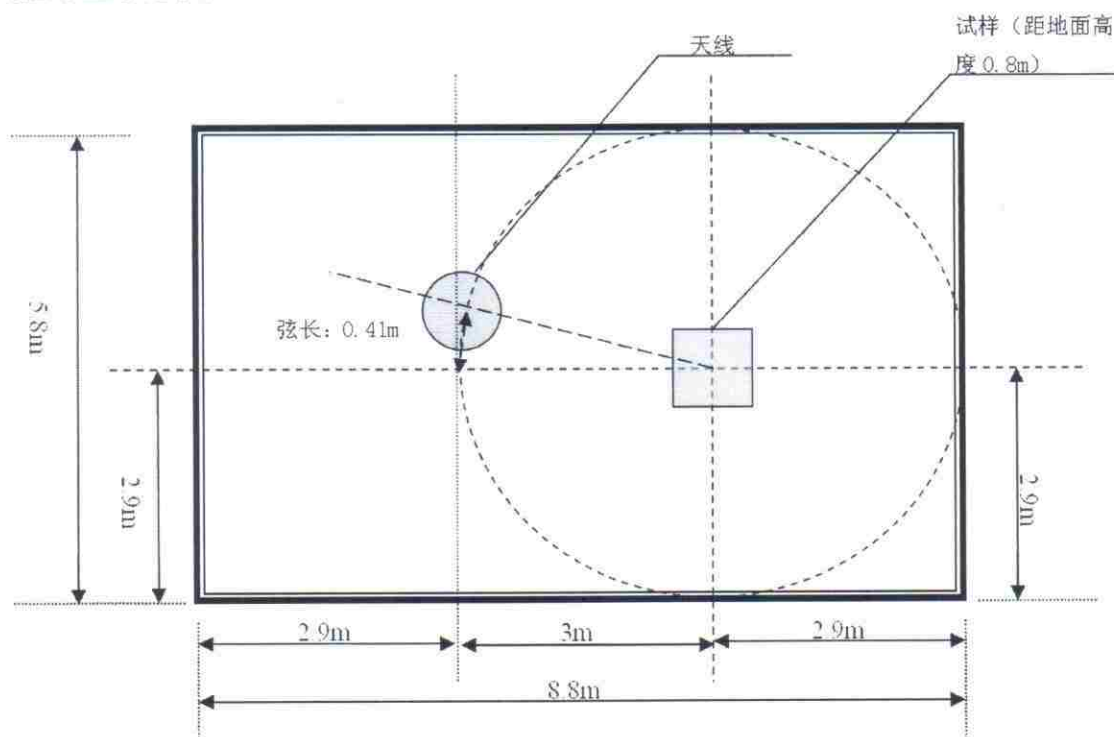

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510530


共 11 页 第 8 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 电磁屏蔽室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

- 3) 受试设备连接图

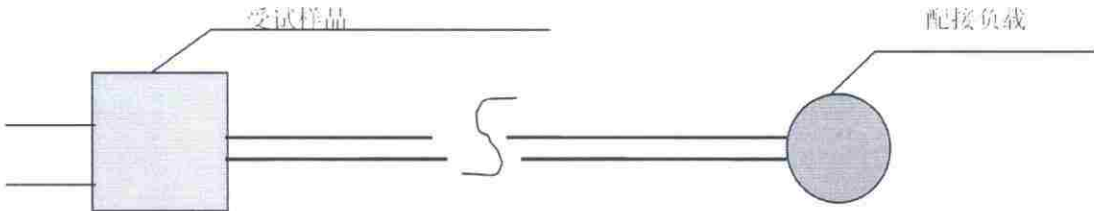

- 4) 试验布置示意图

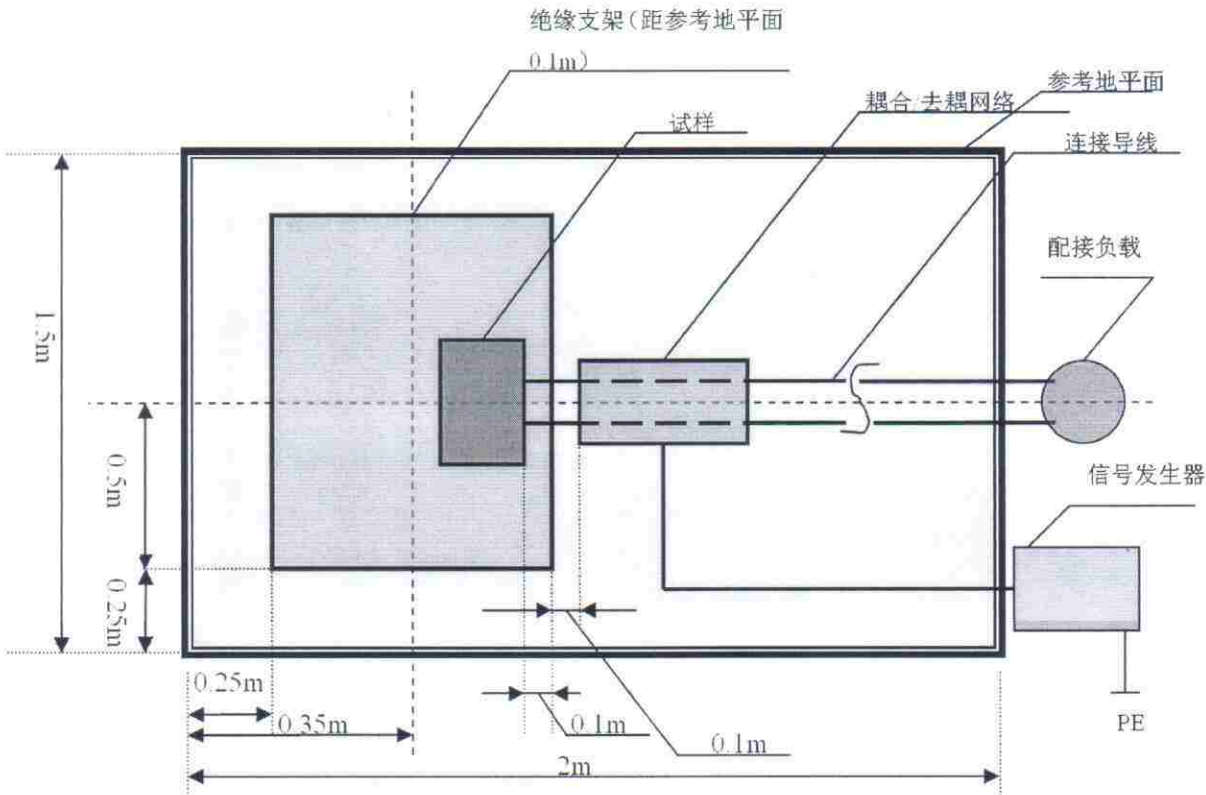

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510530


共 11 页 第 9 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图

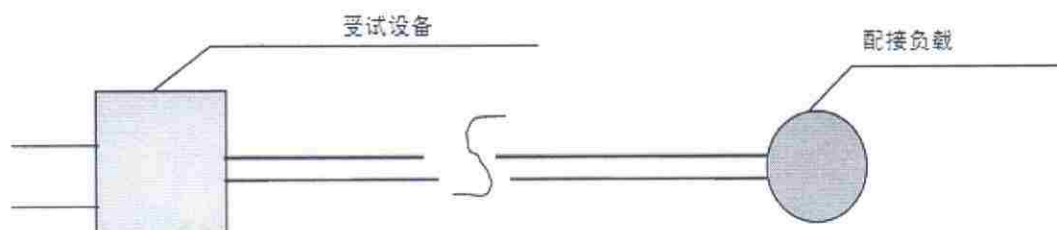

- 4) 试验布置示意图

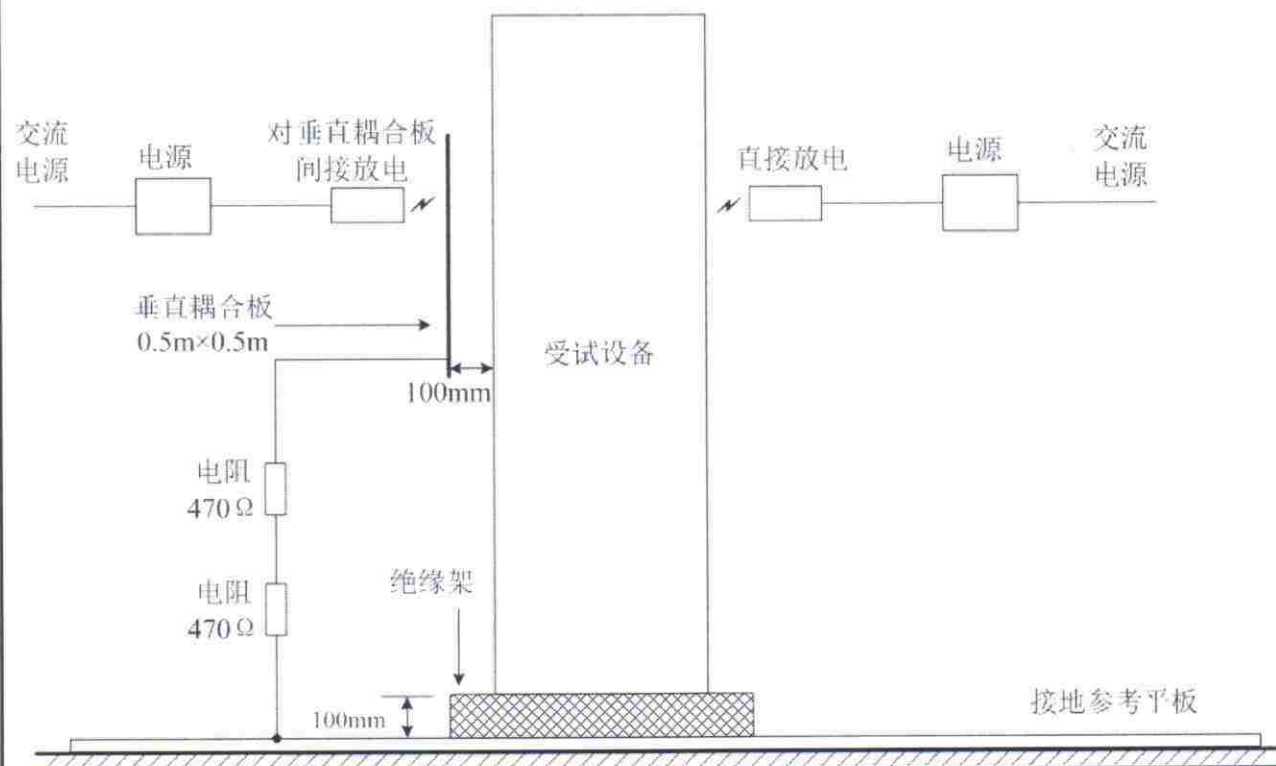

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

No： Dz201510530


共 11 页 第 10 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合 格

- 3) 受试设备连接图

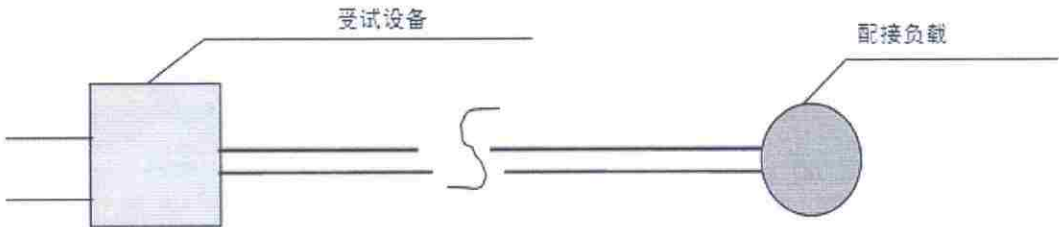

- 4) 试验布置示意图

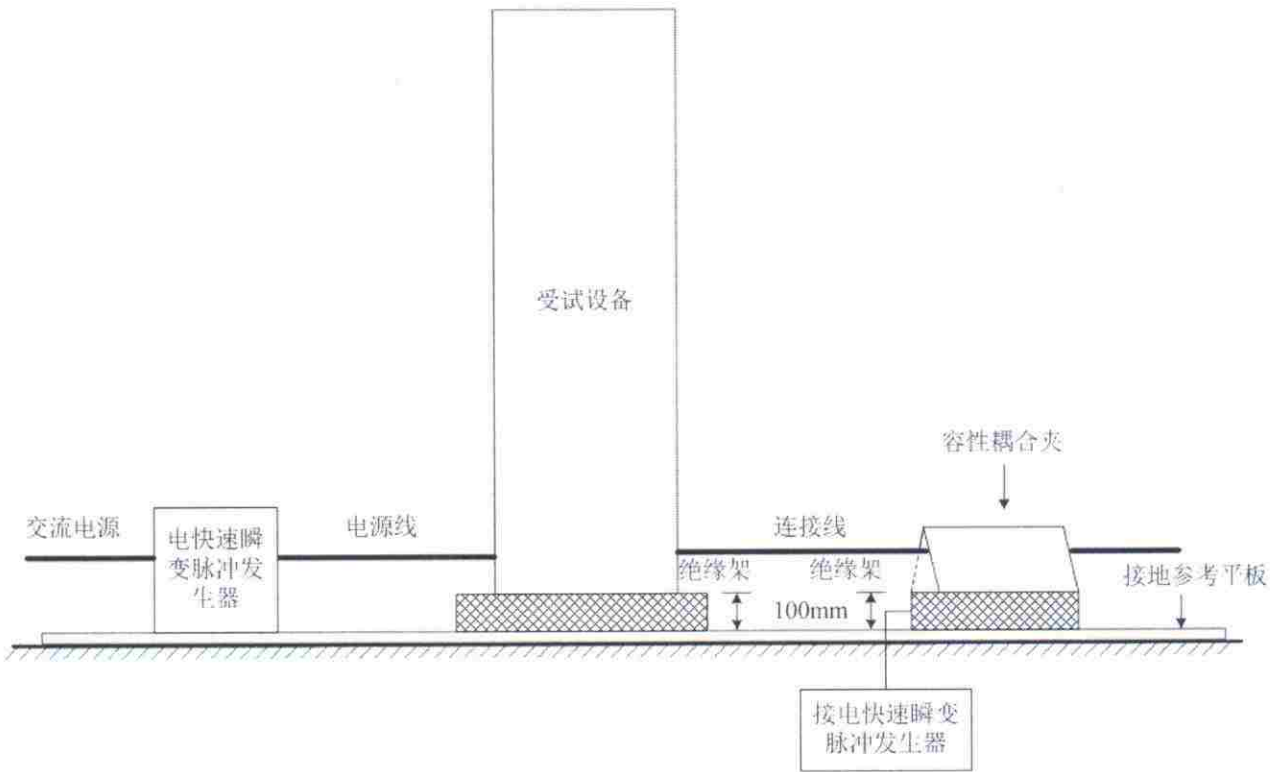

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz201510530

共 11 页 第 11 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

3) 受试设备连接图

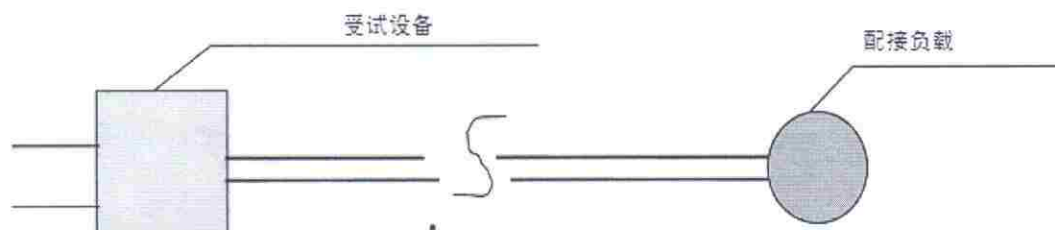


4) 试验布置示意图

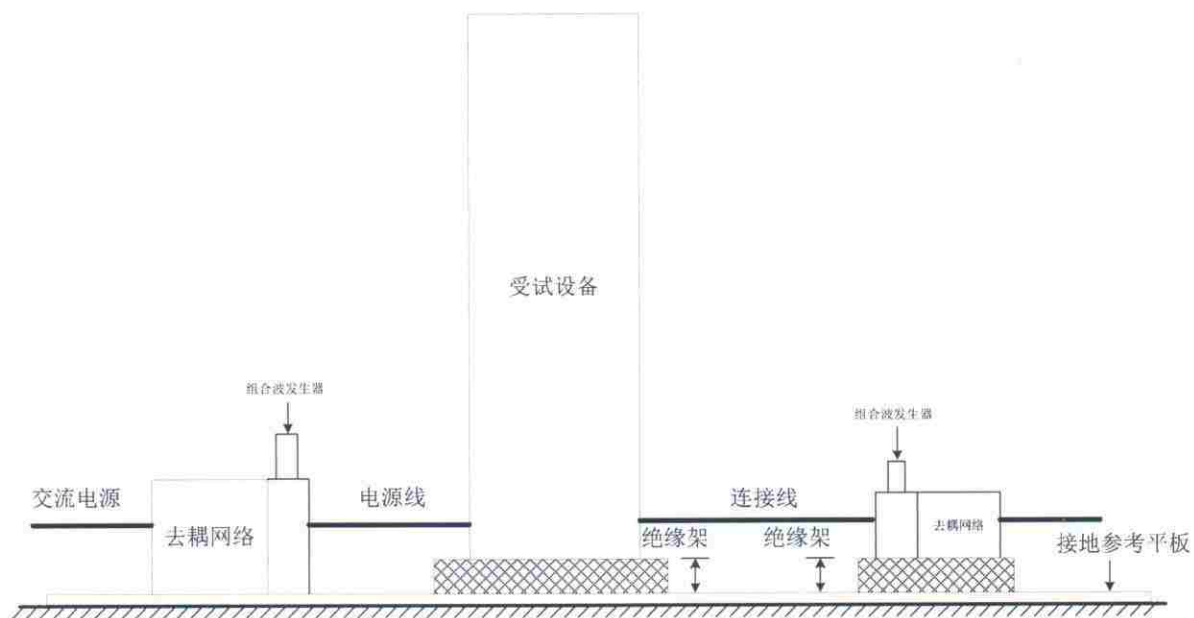



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

产品型号名称：JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）

检 验 类 别：变更确认检验

国家消防电子产品质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>


E-mail: jyglb@efire.cn


国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


№: Dz2017104248

共 12 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器（联动型）	型 号	JB-TG-JBF-11SF
认证委托人	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	检验类别	变更确认检验
生 产 者	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	生产日期	2017 年 8 月
生产企业	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 9 月 12 日
检验依据	GB 4717-2005《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	GB 4717-2005: 外观检查、主要部（器）件检查、火灾报警功能试验、火灾报警控制功能试验、故障报警功能试验、屏蔽功能试验、监管功能试验、自检功能试验、电源功能试验、信息显示与查询功能试验、系统兼容功能试验、软件控制功能试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验、电气强度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、电源瞬变试验、电压暂降短时中断和电压变化的抗扰度试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验；GB 16806-2006: 试验前检查、控制功能试验、故障报警功能试验、屏蔽功能试验、自检功能试验、电源功能试验、信息显示与查询功能试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验、电气强度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、电源瞬变试验、电压暂降短时中断和电压变化的抗扰度试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验		
检 论 验 结	经检验，所检验项目符合 GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2017 年 10 月 30 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104248

共 12 页 第 2 页

认证委托人	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片

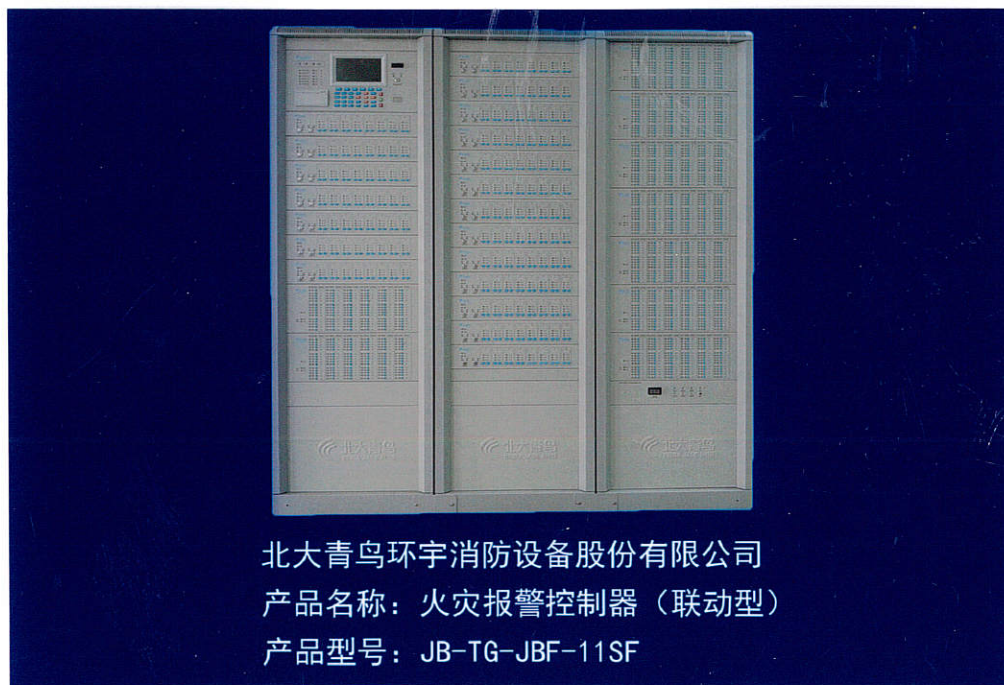

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104248

共 12 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104248

共 12 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾报警控制器 (联动型)
- 2) 型号: JB-TG-JBF-11SF
- 3) 执行标准号: GB 4717-2005、GB 16806-2006
- 4) 生产者: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
- 5) 生产企业: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
- 6) 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: AC220V 50Hz
- 8) 软件版本号: V1.0.0.0
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 警告用语: 有
- 11) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 主机柜外形尺寸为 550mm×480mm×1770mm;
扩展柜 (2 个) 外形尺寸为 550mm×480mm×1770mm;
- 2) 设备容量: 具有 16 个回路, 每个回路 200 个地址点;
- 3) 手动直接控制输出数量: 160 组;
- 4) 手动总线联动控制输出数量: 810 组;
- 5) 电池: 单节容量: 12V 24Ah、电池节数: 2 节 (主机柜);
单节容量: 12V 24Ah、电池节数: 2 节 (扩展柜 1);
- 6) 外壳材质为金属;
- 7) 集中区域兼容型火灾报警控制器 (联动型);
- 8) 具有火灾报警历史事件和信息记录功能;
- 9) 具有控制输出延时功能;
- 10) 具有屏蔽功能, 能屏蔽部位、火灾声光警报器;
- 11) 具有监管功能;
- 12) 通过软件实现控制功能;
- 13) 采用总线通讯方式;
- 14) 配有打印机;
- 15) 采用液晶显示器显示信息;
- 16) 与以下产品配接工作:

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司生产的 JTY-GD-JBF-3100 型、JTY-GD-JBF-3100-Ex 型、JTY-GD-JBF-4100 型、JBF4101 型、JBF4101-Ex 型、JBF4101-Bp 型点型光电感烟火灾探测器; JBF4102 型点型家用感烟火灾探测器; JTW-ZD-JBF-3110 型、JTW-ZD-JBF-4110 型、JBF4111 型、JBF4111-Ex 型、JTW-ZD-JBF-3110-Ex 型、JBF4111-Bp 型、JTW-ZD-JBF-3110/C 型点型感温火灾探测器; JBF4112 型点型家用感温火灾探测器; JTF-GOM-JBF-4000 型点型复合式感烟感温火灾探测器; J-SAP-JBF-301 型、J-SAP-JBF-301-Ex 型、J-SAP-JBF-301/P 型、JBF4121 型、JBF4121-Ex 型、JBF4121-P 型手动火灾报警按钮; JBF-3333A 型、JBF-3332A 型、JBF4122 型、JBF4123 型消火栓按钮; JBF4137 型中继模块; JBF-3141 型、JBF4141 型输入/输出模块; JBF-3131 型、JBF4131 型输入模块; JBF4143 型输出模块; JBF-3372D 型、JBF4372E 型、JBF4372E1 型火灾声光警报器; JBF-VDP3060B 型、JBF-VDP3061B 型火灾显示盘。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104248

共 12 页 第 5 页

三、产品关键件描述:

电源

型号: BYF-PC20 型 (主机柜)

型号: BYF-PC20M 型 (扩展柜 1)

生产者: 柏宜照明 (上海) 股份有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JB-TG-JBF-11SF

№：Dz2017104248
共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	外观检查	GB 4717-2005 6.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	主要部（器）件检查	GB 4717-2005 6.1.5	满足标准要求。	合 格	/
3	试验前检查	GB 16806-2006 5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
4	火灾报警功能试验	GB 4717-2005 6.2	功 能 正 常。	合 格	/
5	火灾报警控制功能试验	GB 4717-2005 6.3	功 能 正 常。	合 格	/
6	控制功能试验	GB 16806-2006 5.2.1	功 能 正 常。	合 格	/
7	故障报警功能试验	GB 4717-2005 6.4 GB 16806-2006 5.2.2	功 能 正 常。	合 格	/
8	屏蔽功能试验	GB 4717-2005 6.5 GB 16806-2006 5.2.3	功 能 正 常。	合 格	/
9	监管功能试验	GB 4717-2005 6.6	功 能 正 常。	合 格	/
10	自检功能试验	GB 4717-2005 6.7 GB 16806-2006 5.2.4	功 能 正 常。	合 格	/
11	信息显示与查询功能试验	GB 4717-2005 6.8 GB 16806-2006 5.2.5	功 能 正 常。	合 格	/
12	系统兼容功能试验	GB 4717-2005 6.9	功 能 正 常。	合 格	/
13	电源功能试验	GB 4717-2005 6.10 GB 16806-2006 5.2.6	功 能 正 常。	合 格	/
14	软件控制功能试验	GB 4717-2005 6.11	功 能 正 常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

№：Dz2017104248

产品型号：JB-TG-JBF-11SF

共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	绝缘电阻试验	GB 4717-2005 6.12 GB 16806-2006 5.13	1#试样电源输入端与机壳之间的绝缘电阻值：大于 1000 M Ω 。	合 格	/
16	泄漏电流试验	GB 4717-2005 6.13 GB 16806-2006 5.14	1#试样总泄漏电流值为 0.220 mA。	合 格	/
17	电气强度试验	GB 4717-2005 6.14 GB 16806-2006 5.15	功 能 正 常。	合 格	/
18	射频电磁场辐射抗扰度试验	GB 4717-2005 6.15 GB 16806-2006 5.16	功 能 正 常。	合 格	/
19	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	GB 4717-2005 6.16 GB 16806-2006 5.17	功 能 正 常。	合 格	/
20	静电放电抗扰度试验	GB 4717-2005 6.17 GB 16806-2006 5.18	功 能 正 常。	合 格	/
21	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB 4717-2005 6.18 GB 16806-2006 5.19	功 能 正 常。	合 格	/
22	浪涌（冲击）抗扰度试验	GB 4717-2005 6.19 GB 16806-2006 5.20	功 能 正 常。	合 格	/
23	电源瞬变试验	GB 4717-2005 6.20 GB 16806-2006 5.21	功 能 正 常。	合 格	/
24	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB 4717-2005 6.21 GB 16806-2006 5.22	功 能 正 常。	合 格	/
25	低温（运行）试验	GB 4717-2005 6.22 GB 16806-2006 5.23	功 能 正 常。	合 格	/
26	恒定湿热（运行）试验	GB 4717-2005 6.23 GB 16806-2006 5.24	功 能 正 常。	合 格	/

检验报告

No: Dz2017104248

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	AM9144	合 格

3) 受试设备连接图

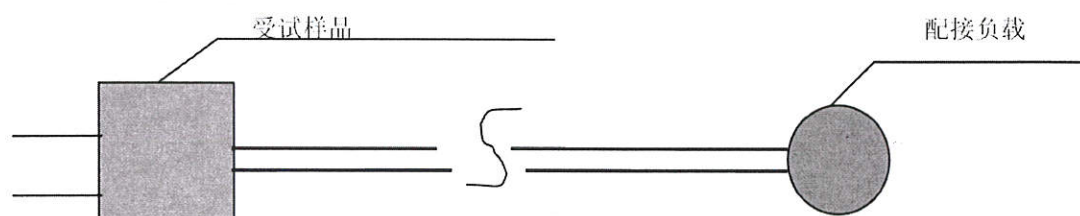

4) 试验布置示意图

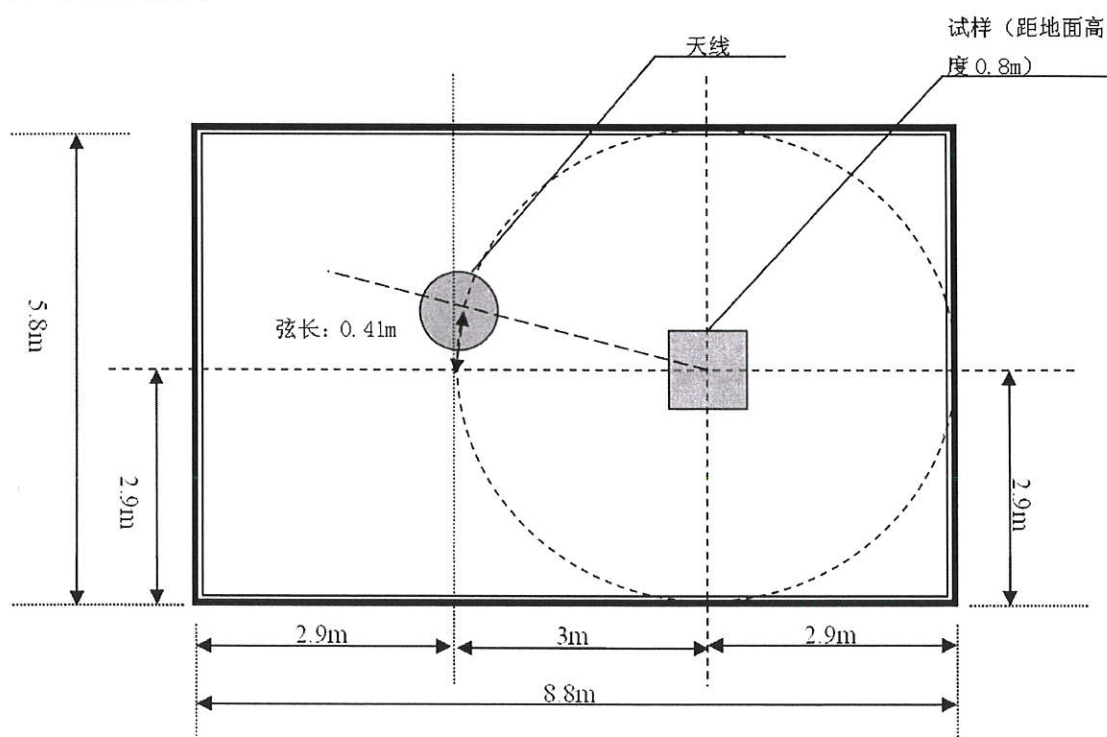

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

N₀: Dz2017104248

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

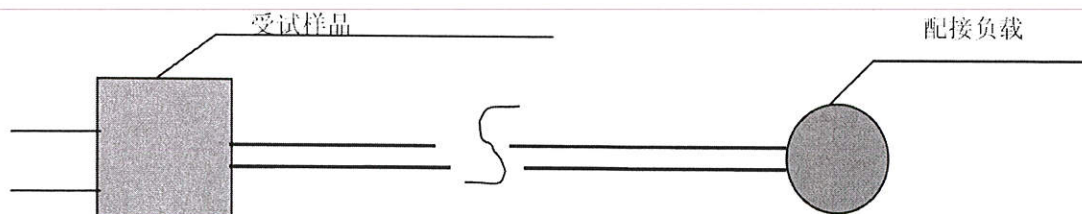

4) 试验布置示意图

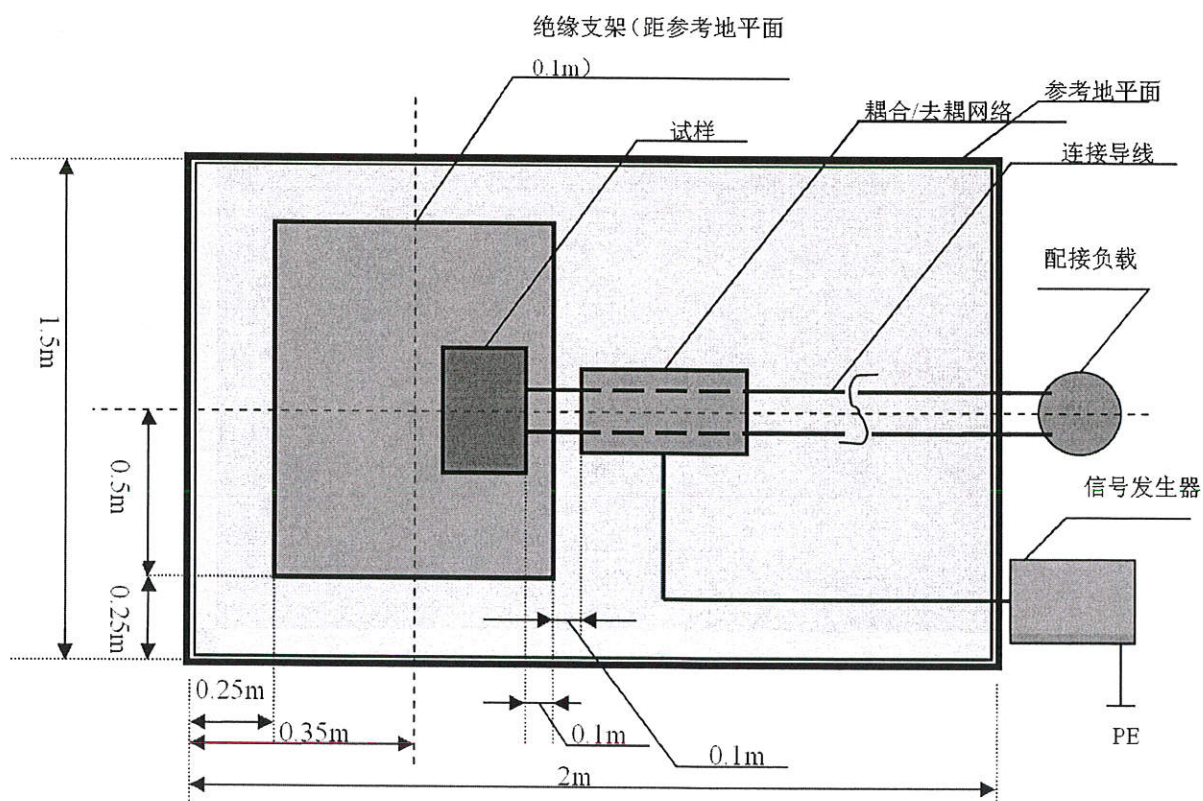

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2017104248

共 12 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图:

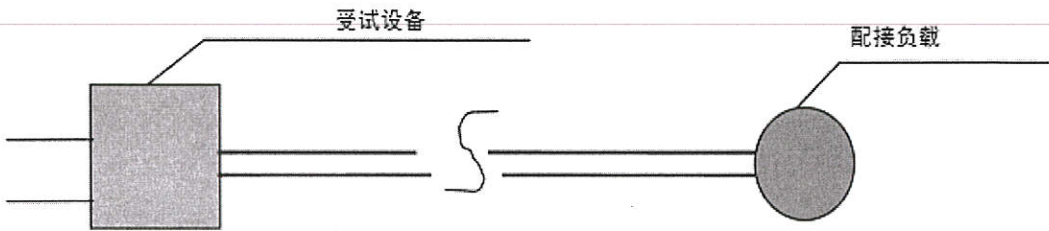

4) 试验布置示意图:

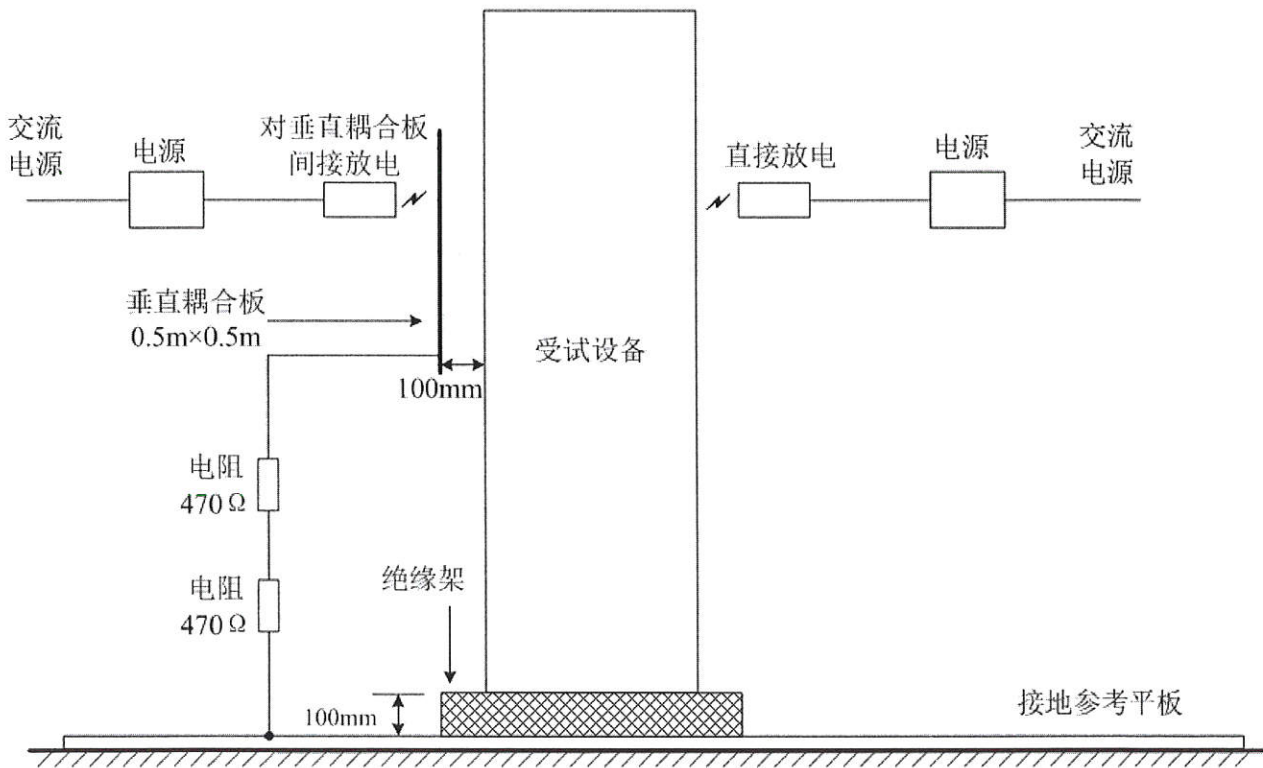

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2017104248

共 12 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

3) 受试设备连接图:

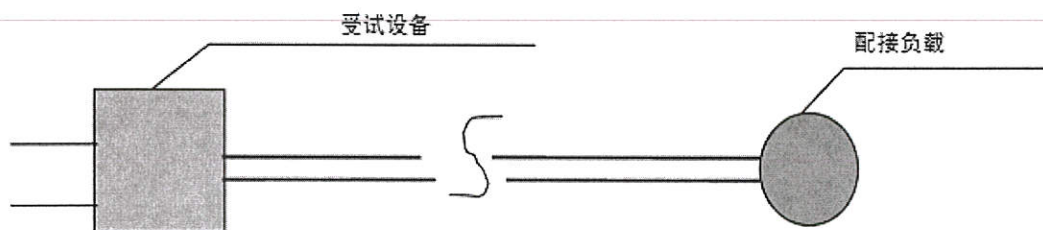

4) 试验布置示意图:

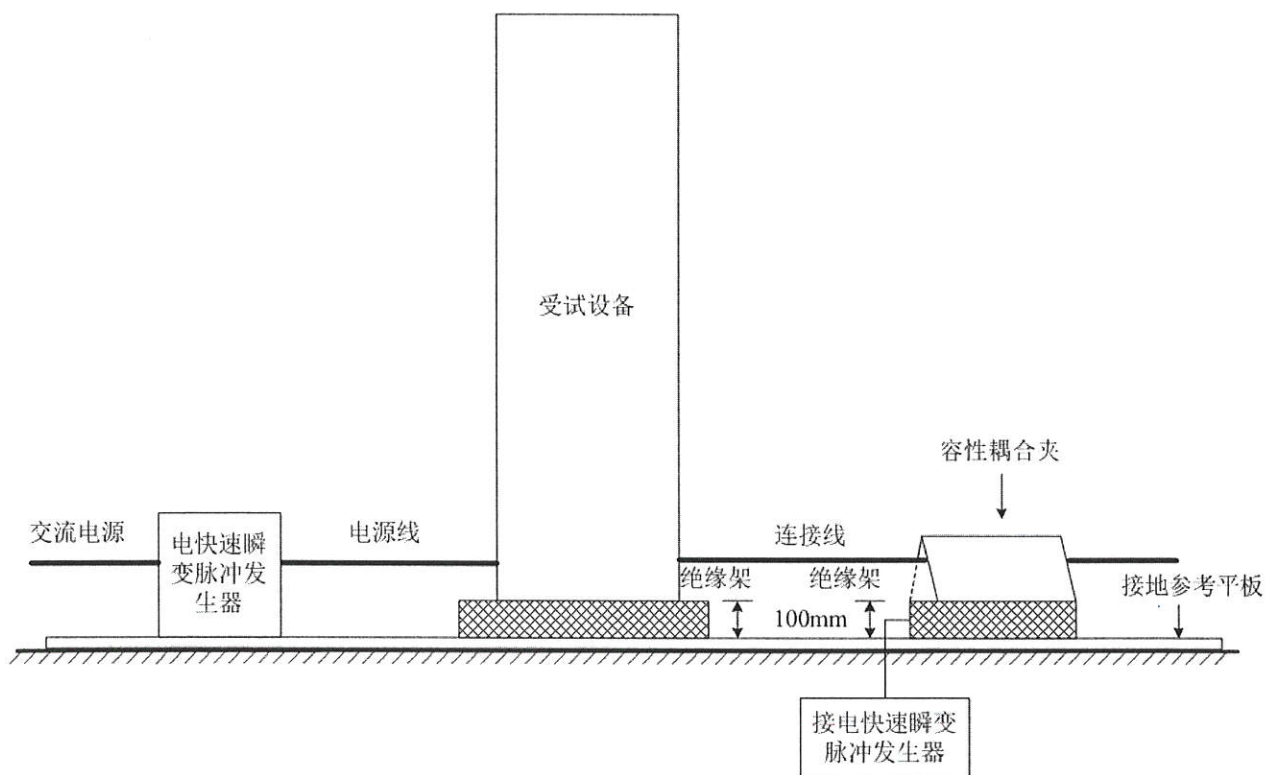

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104248

共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

3) 受试设备连接图：

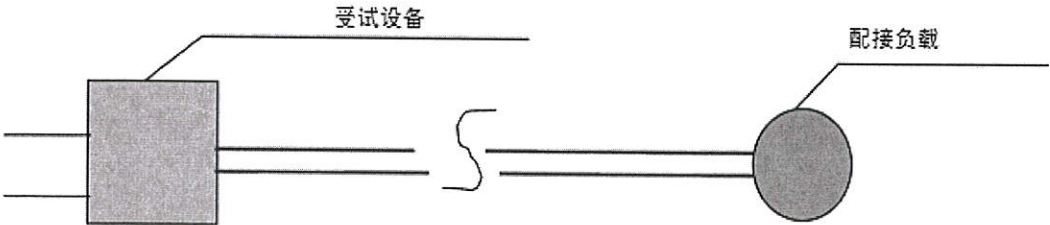

4) 试验布置示意图：

