


集中电源集中控制型消防应急标志灯具使用说明书

欢迎使用我公司生产的集中电源集中控制型消防应急标志灯具，安装之前请阅读此说明书，敬请保留，以备参考。

适用产品及产品型号对照表

		
J-BLJC-2LRE II 0.3W-11S1XA 双面双向（吊装）	J-BLJC-1LRE II 0.3W-11B1XA 单面双向（壁挂）	J-BLJC-1XE II 0.3W-11B2XA 单面前后（吊装）
		
J-BLJC-1XE II 0.3W-12D6XA 单面前后（吊装）	J-BLJC-1OE II 0.3W-11B4A 单面可变状态出口（壁挂）	

一、概述:


集中电源集中控制型消防应急标志灯具，是采用 LED 为光源的集中电源持续型标志灯具，其设计满足 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求。其特点为：

1. 远程指令控制、亮灯、灭灯功能；
2. 电路短路自恢复保护；
3. LED 为光源，能耗极低；
4. 恒流 LED 驱动，发光稳定；
5. 应急闪烁功能；
6. 完备的自动检测功能。


二、主要技术参数:

1. 额定电压: DC24V 或 DC36V
2. 主电功耗: 0.3W
3. 光源类型: LED
4. 光源参数: DC3.0V; 0.02W;
DC3.0V; 0.02W;
5. 应急工作时间: $\geq 90\text{min}$
6. 表面亮度: $50\text{cd/m}^2 - 300\text{cd/m}^2$;
7. 工作方式: 持续型;
8. 安装方式: 吊装、壁挂;
9. 防护等级: IP30

三、工作原理:

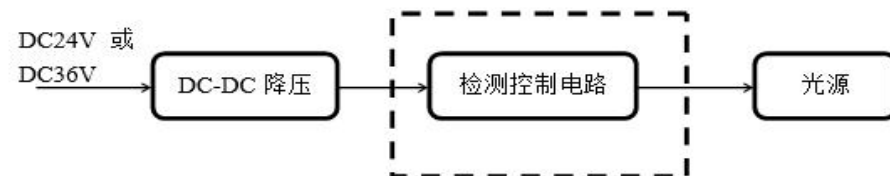

四、型号说明:

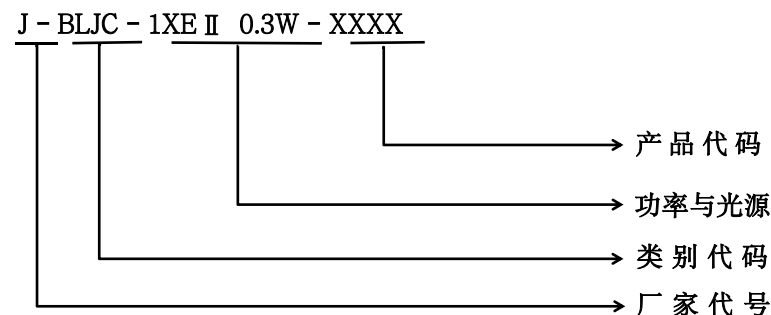

五、使用说明:


1. 工作状态: 标志灯正常处于常亮状态，当发生紧急情况时，灯具转入应急状态，应急时闪亮，双向标志灯默认指向就近安全出口。
2. 本系列应急灯具为功率总线专用灯具，采用低电压供电，需配套我司的 A 型应急照明集中电源使用，严禁接入 AC220V/DC216V 强电，接入强电将造成灯具损毁。
3. 本系列灯具受应急照明控制器控制与管理，可接收由应急照明控制器发来的指令改变灯具的工作状态。

六、灯具地址

1. 出厂地址: 我司灯具出厂前已写入出厂地址，地址码见灯具二维码标签 (8 位)
 2. 编码地址: 需现场编址，使用编码器编入 1-999 (详细操作请参考 JBF 编码器说明书)
- 按实际需求记录出厂地址或编码地址，并记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试。

- 注:
1. 禁止安装未记录地址码的灯具;
 2. 灯具的编码操作需要与我司配套产品使用;
 3. 使用编码器编址时，同一电源下，灯具编址不可重复。


七、灯具接线图:

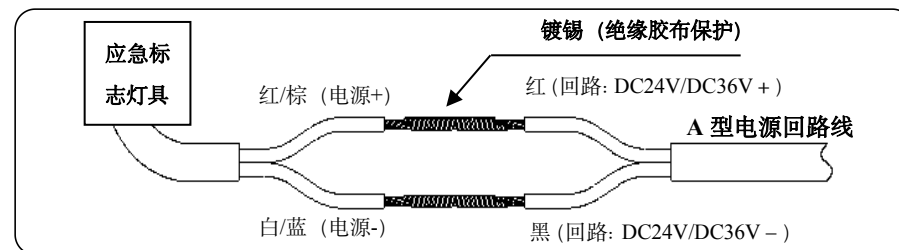


C1935001

八、灯具外形尺寸与安装示意图：

a) 双面吊装灯具

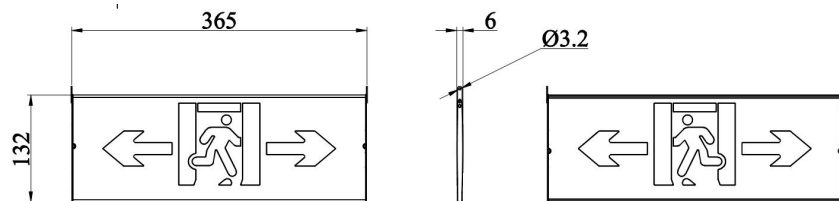


b) 单面壁挂灯具

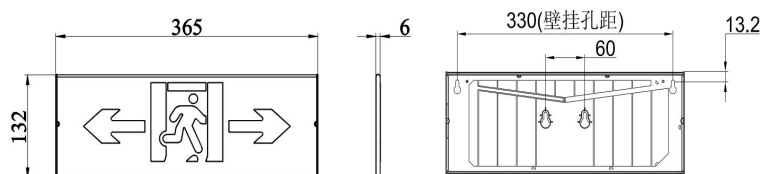


九、安装方法：

警告：安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理。

1. 参照灯具的吊装孔距、壁挂孔距、预埋底座尺寸，根据实际安装位置，测量打孔。
2. 安装固定端子、吊链（吊杆）、预埋盒、膨胀螺钉等配件（需要另购）；
3. 依照接线标签示意，将灯具引出线与电源线连接好，固定牢靠。

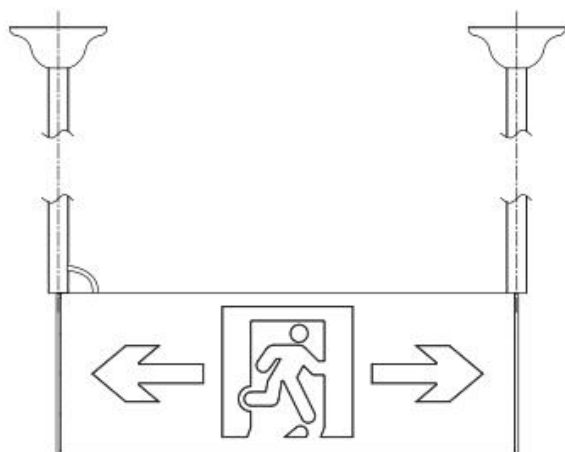

吊装灯具安装示意图

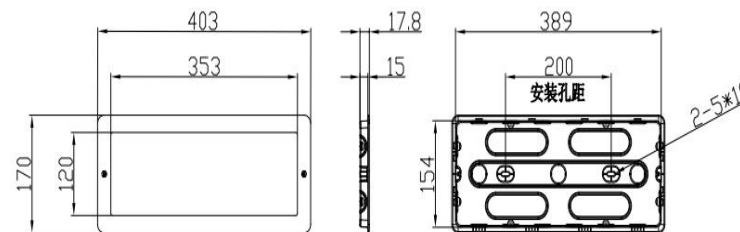

壁挂灯具暗装示意图（J-YMH14 标志灯预埋盒（薄款））

十、维护保养：

1. 本系列产品为消防产品，应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修；非专业人员请勿拆开灯具，以防止发生意外。
2. 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

十一、常见故障及处理方法：

故障现象	原因分析	排除方法
灯具接入两线系统后不亮	1、线路故障、供电电源故障 2、灯具设置成了非持续型	1、检查灯具接线、测量接线处电压是否为DC24V 或 DC36V； 2、将灯具类型改为持续型
单台灯具通讯故障	1、供电电源原因 2、ID 号错误	1、检查灯具是否正常点亮，测量接线处电压是否正常； 2、检查系统中录入的 ID 号码是否正确。
应急启动后，疏散灯具不闪烁	应急闪烁功能未开启	在主机设置中将应急闪烁功能打开

十二、安全使用注意事项

1. 使用前，请您务必详细阅读此说明书，方可接通电源。
2. 安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理。
3. 本系列消防应急灯具为 IP30 消防应急标志灯具，请按照实际使用环境选择相匹配 IP 防护等级的产品；安装环境不匹配导致的产品性能问题，本公司不负任何责任。
4. 如果您对安装或使用还有疑问，请向销售商咨询。

青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编：100871

服务热线：400 0089 119

传 真：010-62755692

网 址：<http://www.jbufa.com>

