

(2003)国认监认字(001)号



(2003)量认(国)字(L0170)号



No. L0259

No. Q20060066

# 检 验 报 告

受检单位名称 深圳市中天明科技有限公司

产品型号名称 DC-X 型消防电磁门吸

检 验 类 别 型 式 检 验

# 中天明

国家消防电子产品质量监督检验中心



## 注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 如对本报告有意见或需解释，请与我中心检验管理部联系。

# 中天明

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：辽宁省沈阳市皇姑区蒲河街七号

检验管理部 电话：(86) 24 86807982 86120996(传真)

技术发展部 电话/传真：(86) 24 86116303

邮政编码：110031

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：[webmaster@efire.cn](mailto:webmaster@efire.cn)

Name: China National Supervision and Test Centre  
for Fire Electronic Product Quality

Address: 7, Puhe Street, Huanggu District, Shenyang,  
P. R. China 110031

Tel: (86) 24 86807982 86116303

Fax: (86) 24 86120996

website: <http://www.efire.cn>

E-mail: [webmaster@efire.cn](mailto:webmaster@efire.cn)


# 国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No Q20060066

共 4 页 第 1 页

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--|--|
| 产品名称             | 消防电磁门吸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 型 号  | DC-X                                  |  |  |
| 受检单位             | 深圳市中天明科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 商 标  |                                       |  |  |
| 生产单位             | 深圳市中天明科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 检验类别 | 型式检验                                  |  |  |
| 抽样地点             | 国家消防电子产品质量监督检验中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 抽样基数 | 80 套                                  |  |  |
| 抽 样 者            | 国家消防电子产品质量监督检验中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 抽样日期 | 2006 年 7 月 25 日                       |  |  |
| 送 样 者            | 自送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 到样日期 | 2006 年 7 月 31 日                       |  |  |
| 样品数量             | 3 套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生产日期 | 2006 年 7 月                            |  |  |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 检验日期 | 自 2006 年 8 月 1 日<br>至 2006 年 8 月 17 日 |  |  |
| 检验依据             | Q/SZTM01-2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |  |  |
| 检验项目             | 全项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |  |  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>我中心按深圳市中天明科技有限公司企业标准 Q/SZTM01-2006《常开式防火门电磁门吸》的要求，对深圳市中天明科技有限公司生产的 DC-X 型消防电磁门吸样品进行了型式检验。</p> <p>该送检样品满足深圳市中天明科技有限公司企业标准 Q/SZTM01-2006《常开式防火门电磁门吸》的技术要求，判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: center;">  <p>(检验专用章)</p> </div> <p style="text-align: right;">签发日期：二〇〇六 年 八 月 二十五 日</p> |      |                                       |  |  |
| 备<br>注           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |  |  |


批准:



审核:




编制:



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No Q20060066

共 4 页 第 2 页
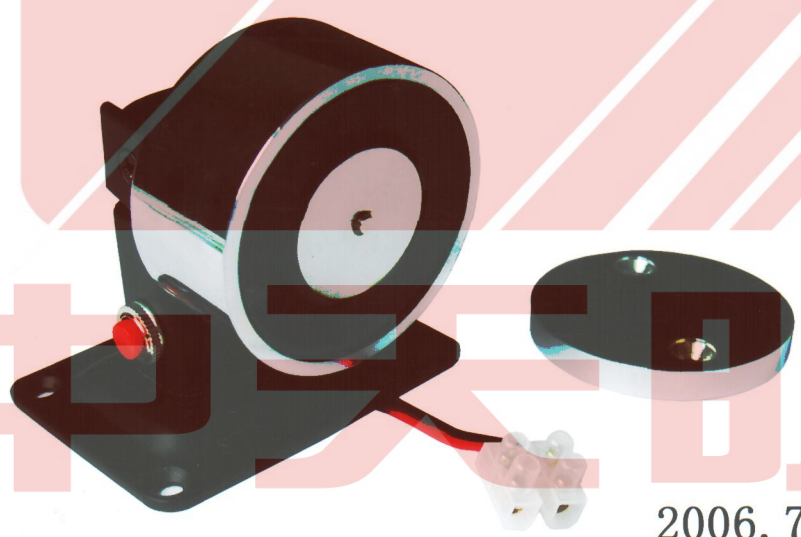
|                                                                                                         |                          |      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------|
| 受检单位                                                                                                    | 深圳市中天明科技有限公司             |      |               |
| 通信地址                                                                                                    | 深圳市南山区创业路中兴工业城综合楼 13 层南侧 |      |               |
| 法人代表                                                                                                    | 刘洪麟                      | 邮政编码 | 518000        |
| 传 真                                                                                                     | 0755-82044218            | 联系电话 | 0755-82048119 |
| 产品照片                                                                                                    |                          |      |               |
|  <p>2006. 7. 22</p> |                          |      |               |

产品  
用

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No Q20060066

共 4 页 第 3 页

产品描述:

DC-X 型消防电磁门吸:

1. 由电磁体、支架、吸板三部分构成;
2. 外壳材质: 金属;
3. 电磁体外形尺寸: 直径为 59.1mm, 高度为 28.6mm;
4. 工作电压: DC24V。

中天明

消防电磁门吸检验结果汇总表

受检单位：深圳市中天明科技有限公司  
产品型号：DC-X

No： Q20060066  
共 4 页 第 4 页

| 序号    | 检 验 项 目     | 标准条款号 | 检 验 结 果                                                 | 结 论 | 备 注 |
|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1     | 外 观 检 测 试 验 | 5. 2  | 满足标准要求。                                                 | 合 格 |     |
| 2     | 基 本 功 能 试 验 | 5. 3  | 满足标准要求。                                                 | 合 格 |     |
| 3     | 电 源 电 压 试 验 | 5. 4  | 满足标准要求。<br>1#试样工作电流：55mA。                               | 合 格 |     |
| 4     | 吸 合 力 试 验   | 5. 5  | DC24V 供电时，1#试样吸合力为 273N；<br>在 90%额定电压供电时，1#试样吸合力为 256N。 | 合 格 |     |
| 5     | 外 壳 温 度 试 验 | 5. 6  | 3#试样外壳表面最高温度为 43℃。                                      | 合 格 |     |
| 6     | 稳 定 性 试 验   | 5. 7  | 性能正常。                                                   | 合 格 |     |
| 7     | 自 由 跌 落 试 验 | 5. 8  | 性能正常。                                                   | 合 格 |     |
| 8     | 高 温 试 验     | 5. 9  | 性能正常。                                                   | 合 格 |     |
| 9     | 低 温 试 验     | 5. 10 | 性能正常。                                                   | 合 格 |     |
| 10    | 恒 定 湿 热 试 验 | 5. 11 | 性能正常。                                                   | 合 格 |     |
| 以下空白。 |             |       |                                                         |     |     |
| 中天明   |             |       |                                                         |     |     |