



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：JBF5060 型火灾显示盘

检 验 类 别：型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2019103487

共 12 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	JBF5060
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2019 年 8 月
生产企业	四川久远智能监控有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 8 月 28 日
检验依据	GB 17429-2011《火灾显示盘》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除泄漏电流试验、振动（正弦）（耐久）试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17429-2011《火灾显示盘》要求， 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 2019年10月30日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 姜华

审核: 谢峰

编制: 刘子巍

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2019103487

共 12 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片




国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103487

共 12 页 第 3 页

产品内部照片

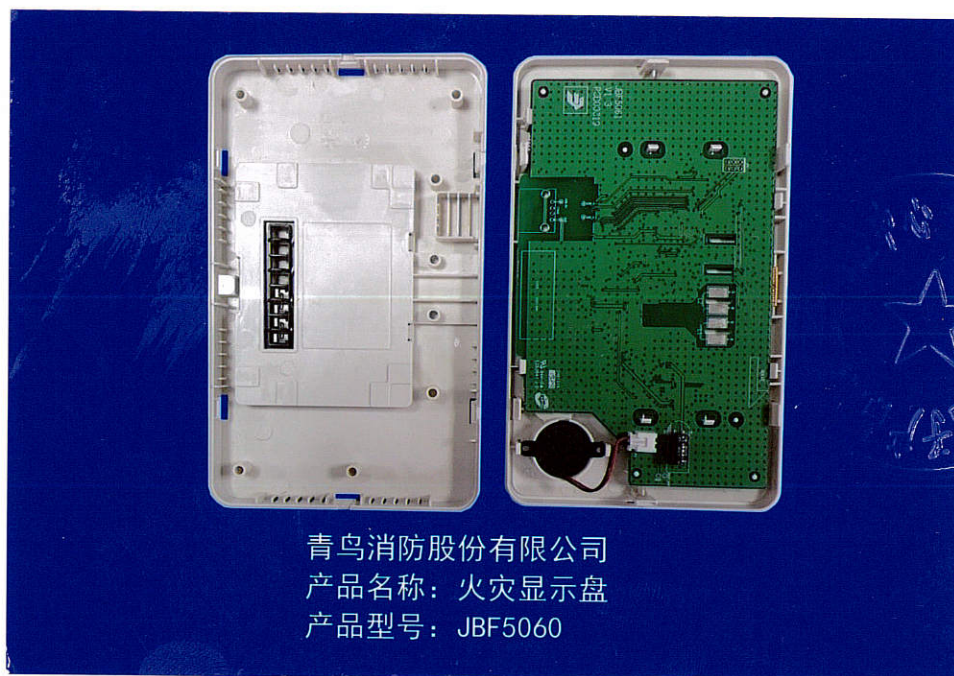

青鸟消防股份有限公司
产品名称：火灾显示盘
产品型号：JBF5060

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103487

共 12 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾显示盘
- 2) 型号: JBF5060
- 3) 执行标准号: GB 17429-2011
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能监控有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳市安州工业园区创业路 4 号
- 7) 软件版本号: V1.0
- 8) 主要技术参数: 工作电压: DC17V~28V
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 180mm×29mm×110mm;
- 2) 外壳材质为塑料;
- 3) 供电方式: 由火灾报警控制器的总线供电;
- 4) 通过总线与火灾报警控制器连接;
- 5) 与以下产品配接工作:

青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF5009 型、JB-QB-JBF5011 型、JB-QB-JBF5012 型、JB-QB-JBF5010 型、JB-TG-JBF-11SF-H 型、JB-TT-JBF-11SF-H 型、JB-TB-JBF-11SF 型、JB-QB-JBF5014 型、JB-TG-JBF-11SF 型、JB-TT-JBF-11SF 型、JB-TB-JBF-11SF-S 型、JB-TB-JBF-11SF-S8 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述:

显示器件

型号: CGS235A00-THW-R

生产者: 深圳秋田微电子股份有限公司

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能监控有限责任公司
产品型号：JBF5060

No: Dz2019103487
共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.5	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾报警控 制器。
2	基本功能试验	4.2	功 能 正 常。	合 格	/
3	绝缘电阻试验	4.3	2#试样有绝缘要求的 外部带电端子与 机壳间的绝缘电阻 值：大于 1000 M Ω ；	合 格	/
4	电气强度试验	4.5	—	—	总线供电
5	射频电磁场辐射 抗扰度试验	4.6	功 能 正 常。	合 格	/
6	射频场感应的传 导骚扰抗扰度试 验	4.7	功 能 正 常。	合 格	/
7	静电放电抗扰度 试验	4.8	功 能 正 常。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	4.9	功 能 正 常。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗 扰度试验	4.10	功 能 正 常。	合 格	/
10	电压暂降、短时 中断和电压变化 的抗扰度试验	4.11	—	—	总线供电
11	电源瞬变试验	4.12	—	—	总线供电
12	低温（运 行）试 验	4.13	功 能 正 常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能监控有限责任公司
产品型号：JBF5060

No: Dz2019103487
共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	恒定湿热(运行) 试验	4.14	功 能 正 常。	合 格	/
14	振动(正弦)(运 行)试验	4.15	功 能 正 常。	合 格	/
15	碰撞试验	4.17	功 能 正 常。	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能监控有限责任公司
产品型号：JBF5060

№：Dz2019103487
共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5009 型火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型 火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型 火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型 火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S 型火灾报警控制器。
		4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S8 型火灾报警控制器。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103487

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图:

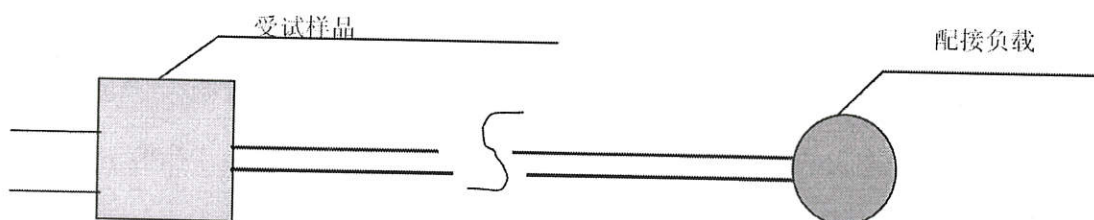

4) 试验布置示意图:

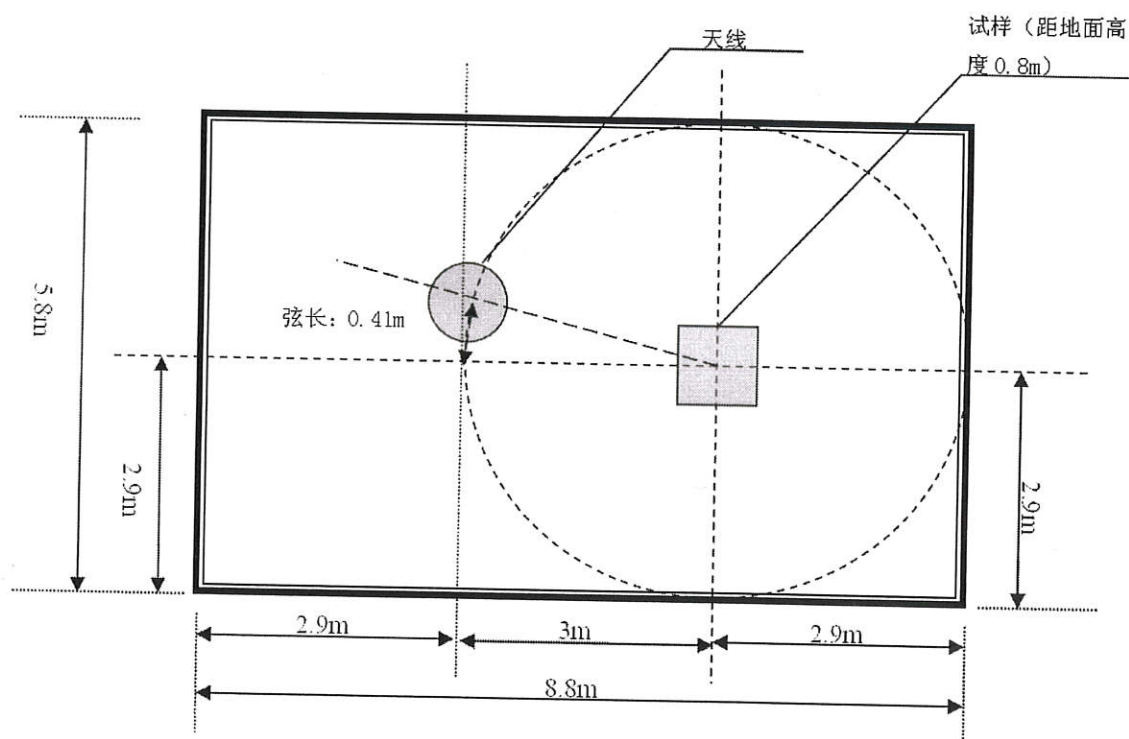

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103487


共 12 页 第 9 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 电磁屏蔽室
2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

- 3) 受试设备连接图:

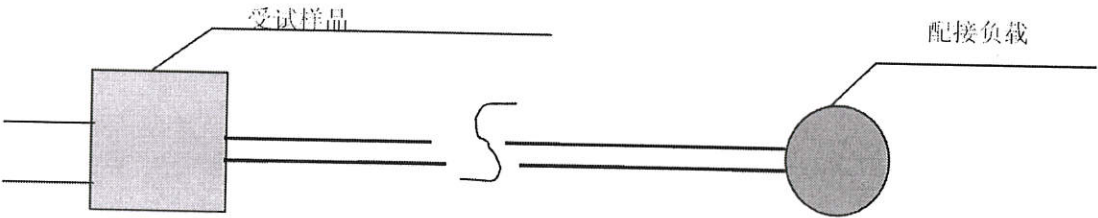

- 4) 试验布置示意图:

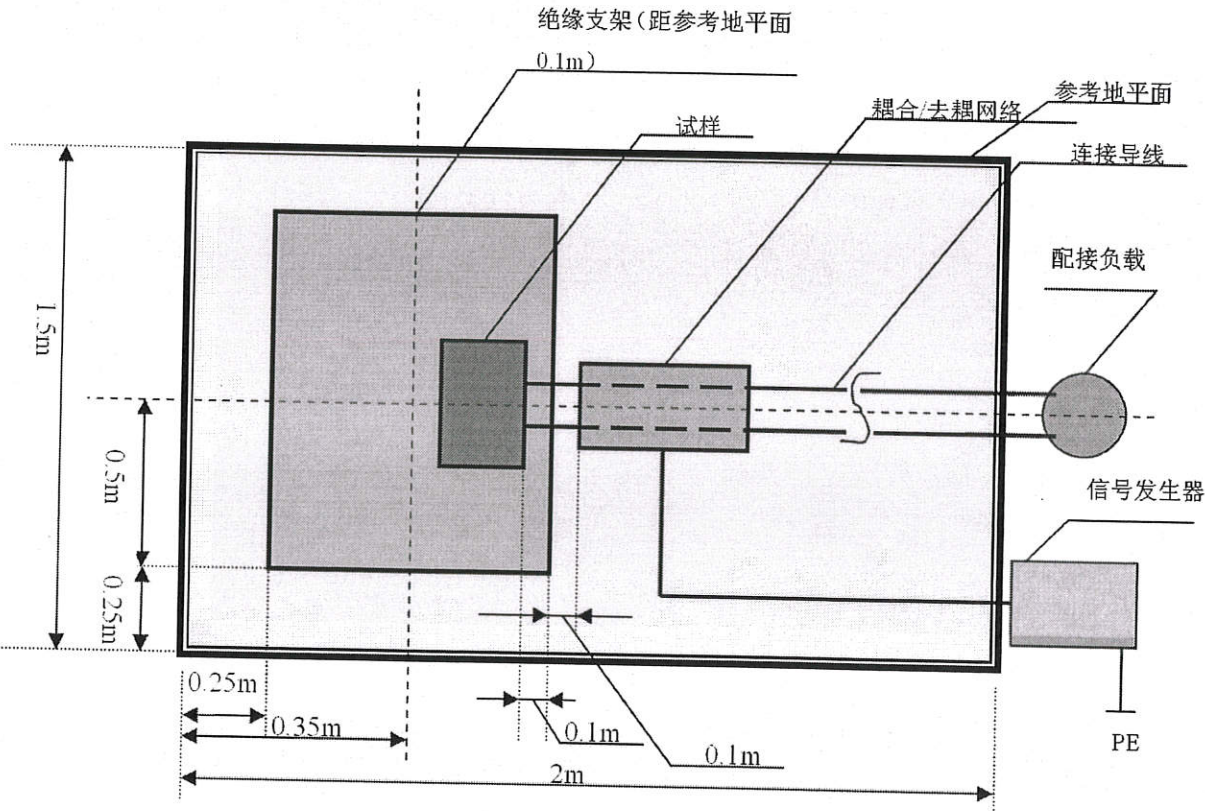

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103487


共 12 页 第 10 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图:

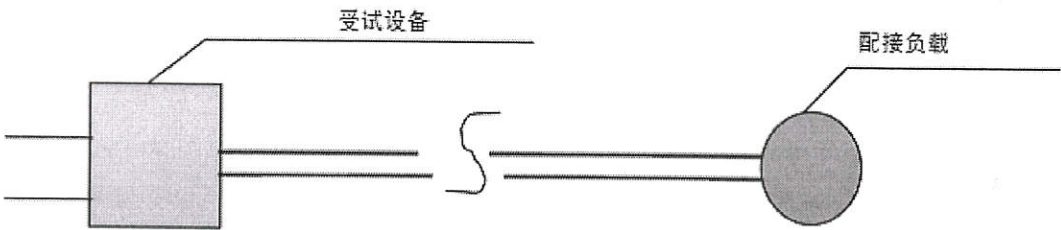

- 4) 试验布置示意图:

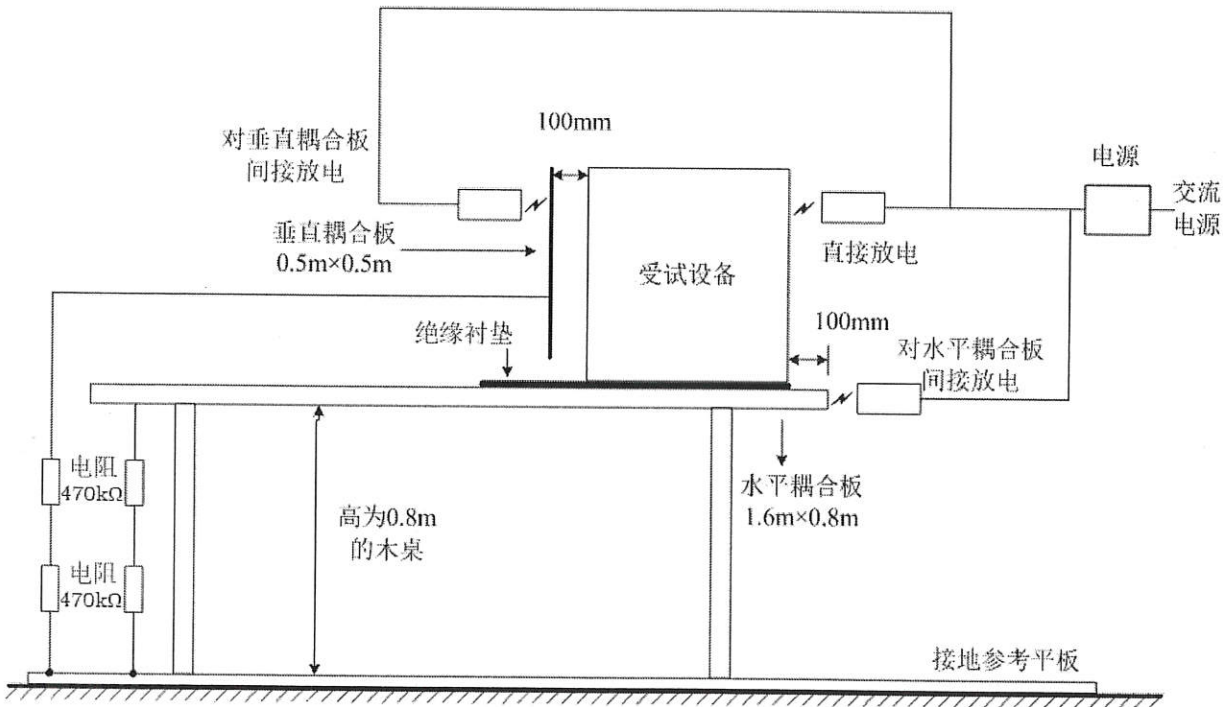

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

NoDz2019103487


共 12 页 第 11 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格

- 3) 受试设备连接图：

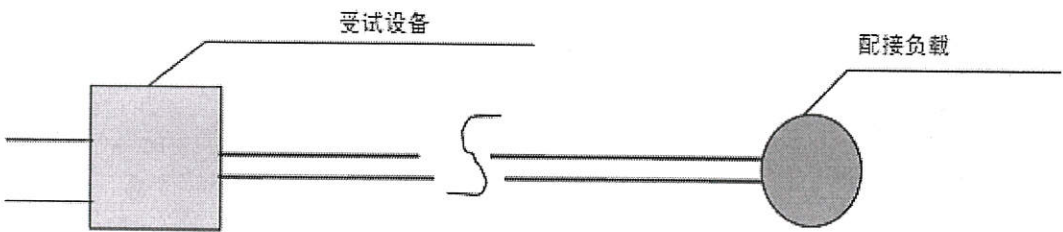

- 4) 试验布置示意图：

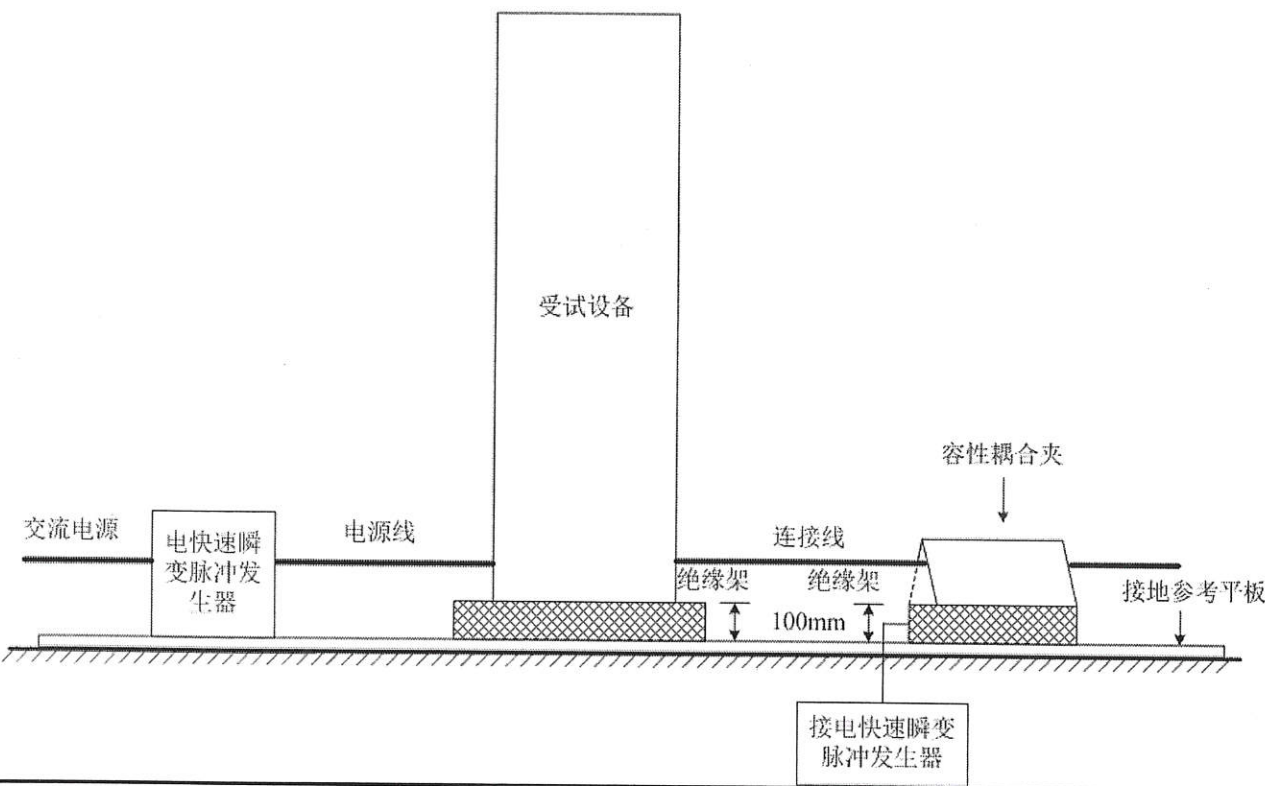

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103487


共 12 页 第 12 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

- 3) 受试设备连接图：

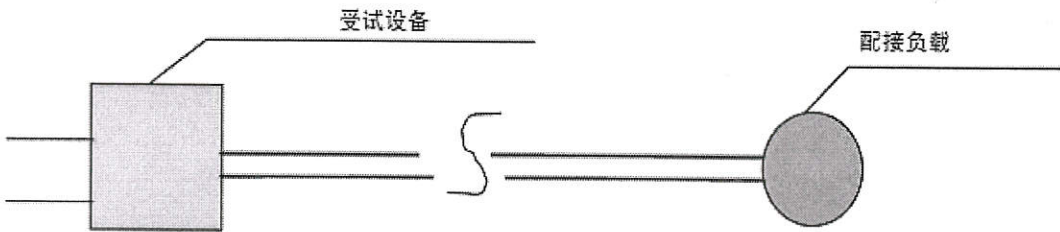

- 4) 试验布置示意图：

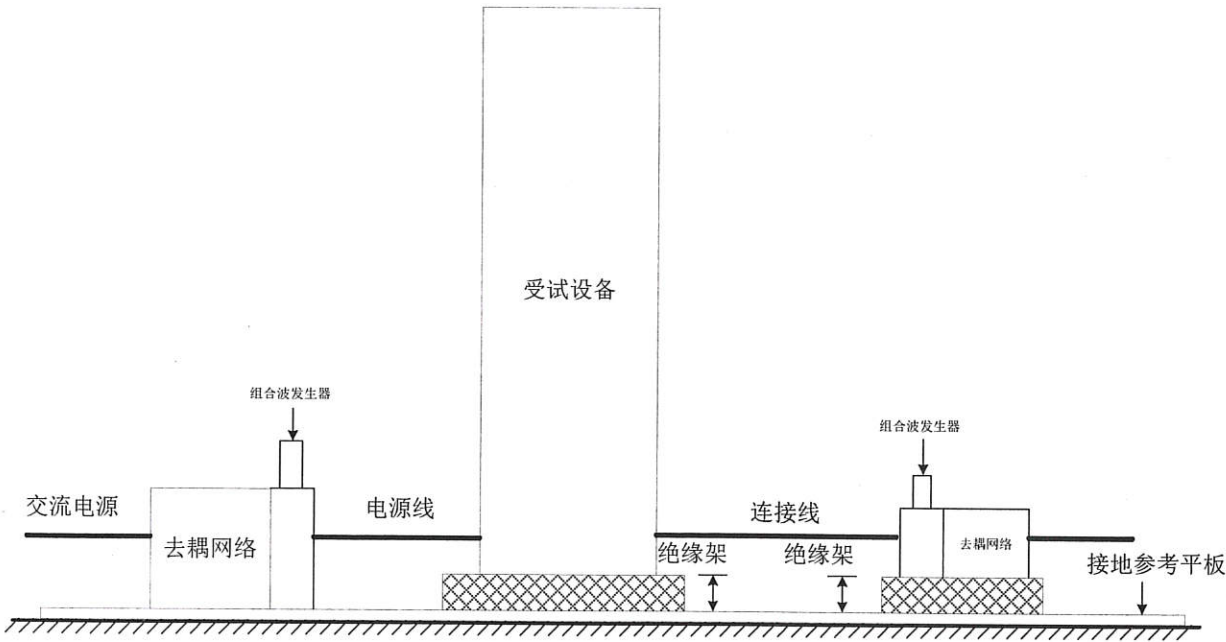



No: Dz2024101592



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: JBF5060 型火灾显示盘

检 验 类 别: 变更确认检验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024101592

共 12 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	JBF5060
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	变更确认检验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2024 年 7 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024 年 8 月 8 日
样品数量	2 台	检验日期	自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 9 月 14 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17429-2011《火灾显示盘》 CNCA-C18-01：2024《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-I《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验、电气强度试验、 射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗 扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、低温（运 行）试验、恒定湿热（运行）试验		
检 论 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17429-2011《火灾显示盘》要求， 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 9 月 20 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来 审核：谢峰 编制：刘森

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024101592

共 12 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片




应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024101592

共 12 页 第 3 页

产品内部照片

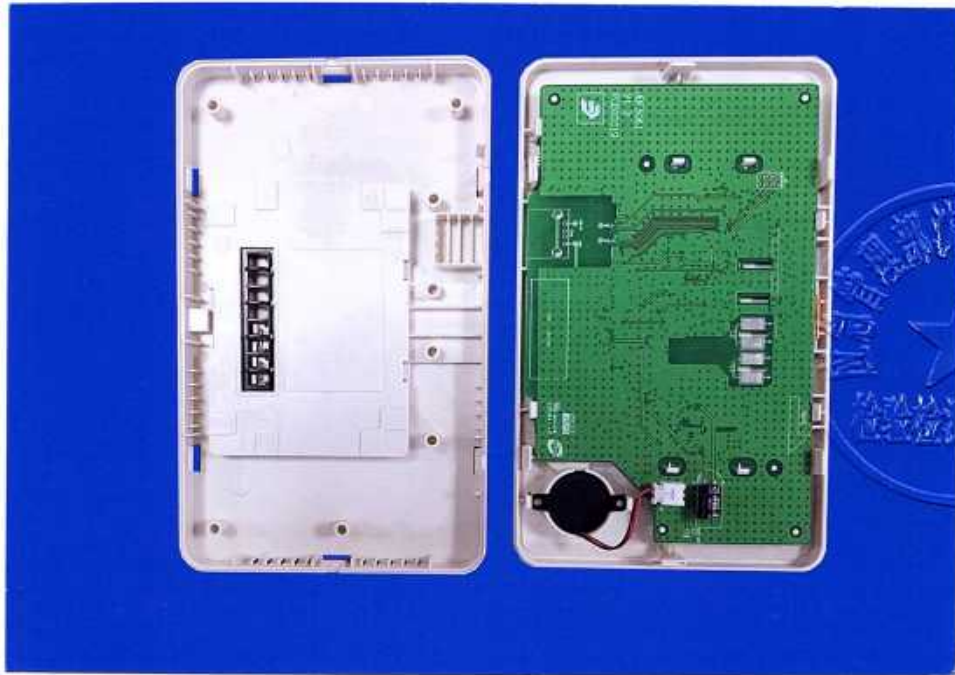

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024101592

共 12 页 第 4 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：火灾显示盘
- 2) 型号：JBF5060
- 3) 执行标准号：GB 17429-2011
- 4) 生产者：青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号
- 7) 软件版本号：V1.0
- 8) 主要技术参数：额定工作电压：总线 24V
- 9) 接线端子标注：有
- 10) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外形尺寸为 180mm×110mm×29mm；
- 2) 外壳材质为塑料；
- 3) 供电方式：由火灾报警控制器的总线供电；
- 4) 通过总线与火灾报警控制器连接；
- 5) 与以下产品配接工作：

青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF-51S01 型、JB-QB-JBF-51S02 型、JB-QB-JBF-51S04 型、JB-TG-JBF-11SF-C 型、JB-TT-JBF-11SF-C 型、JB-TB-JBF-11SF-C4 型、JB-TB-JBF-11SF-C8 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述：

显示器件

型号：FD-0832-TBWB-B-G-A

生产者：广东盛锋科技有限公司

型号：FS-8901895012

生产者：深圳晶华显示电子股份有限公司

一致性核查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF5060

No：Dz2024101592
共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.5	1#试样满足标准要求。	合 格	采用深圳晶华显示电子股份有限公司的显示器件； 配接 JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器
2	基本功能试验	4.2	1#试样功能正常。	合 格	/
3	绝缘电阻试验	4.3	1#试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值：大于1000 M Ω ；	合 格	/
4	泄漏电流试验	4.4	—	—	总线供电
5	电气强度试验	4.5	—	—	总线供电
6	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.6	1#试样功能正常。	合 格	/
7	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.7	1#试样功能正常。	合 格	/
8	静电放电抗扰度试验	4.8	1#试样功能正常。	合 格	/
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.9	1#试样功能正常。	合 格	/
10	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.10	1#试样功能正常。	合 格	/
11	低温（运行）试验	4.13	1#试样功能正常。	合 格	/
12	恒定湿热（运行）试验	4.14	1#试样功能正常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF5060

№：Dz2024101592
共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.5	2#试样满足标准要求。	合 格	采用广东盛锋科技有限公司的显示器件； 配接 JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器
2	基本功能试验	4.2	2#试样功能正常。	合 格	/
3	绝缘电阻试验	4.3	2#试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值：大于1000 M Ω ；	合 格	/
4	泄漏电流试验	4.4	—	—	总线供电
5	电气强度试验	4.5	—	—	总线供电
6	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.6	2#试样功能正常。	合 格	/
7	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.7	2#试样功能正常。	合 格	/
8	静电放电抗扰度试验	4.8	2#试样功能正常。	合 格	/
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.9	2#试样功能正常。	合 格	/
10	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.10	2#试样功能正常。	合 格	/
11	低温（运行）试验	4.13	2#试样功能正常。	合 格	/
12	恒定湿热（运行）试验	4.14	2#试样功能正常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告
 检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
 产品型号：JBF5060
 No：Dz2024101592
共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	4.2	1#试样功能正常。	合 格	配接 JB-QB-JBF-51S02 型火灾报警制器
			1#试样功能正常。	合 格	配接 JB-QB-JBF-51S04 型火灾报警制器
			1#试样功能正常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-C 型火灾报警制器
			1#试样功能正常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-C 型火灾报警制器
			1#试样功能正常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C4 型火灾报警制器
			1#试样功能正常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C8 型火灾报警制器

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2024101592共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38

2、被测设备连接图、工作状态：

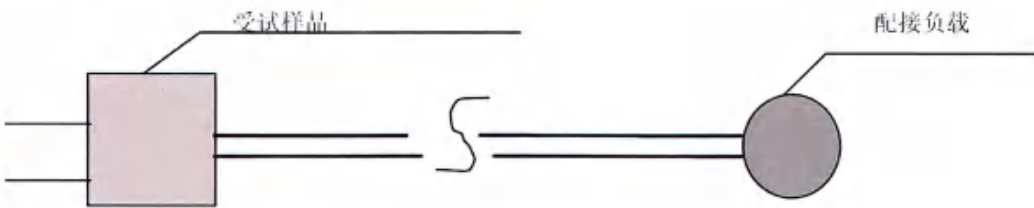

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：



应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2024101592

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30


2、被测设备连接图、工作状态：

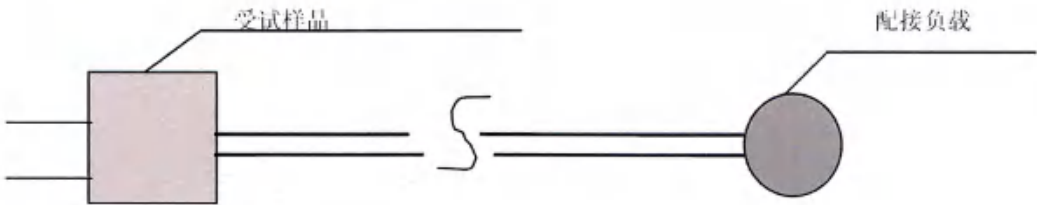

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

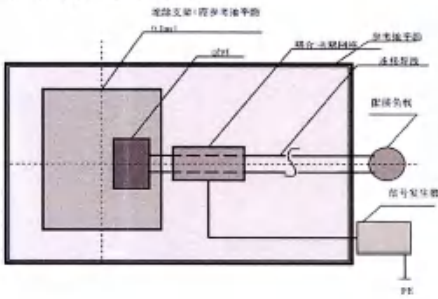

1#试样



2#试样

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2024101592

共 12 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

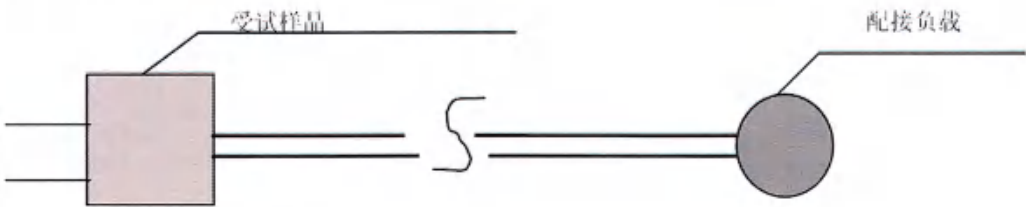


工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。

4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
25	45	100.1

5、试验布置图：

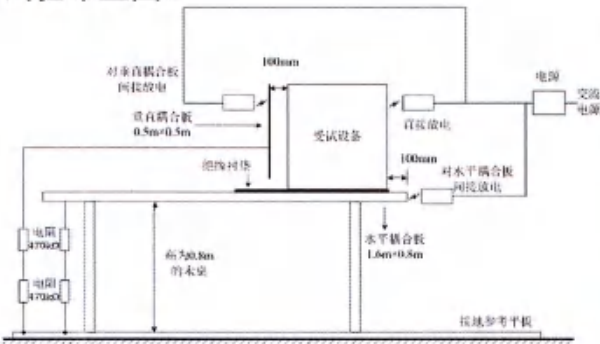

1#试样



2#试样

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2024101592

共 12 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

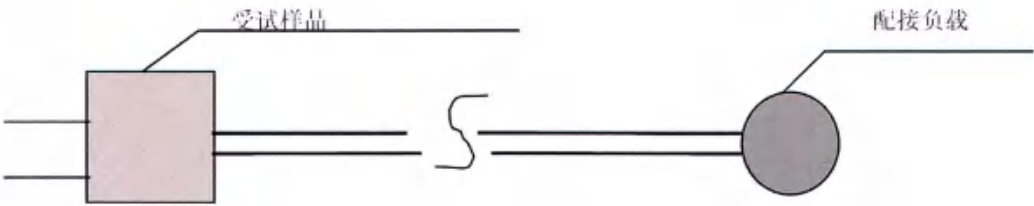

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

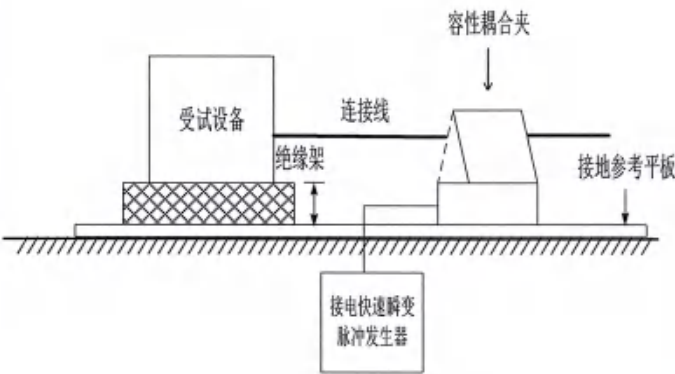

1#试样



2#试样

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2024101592
 共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

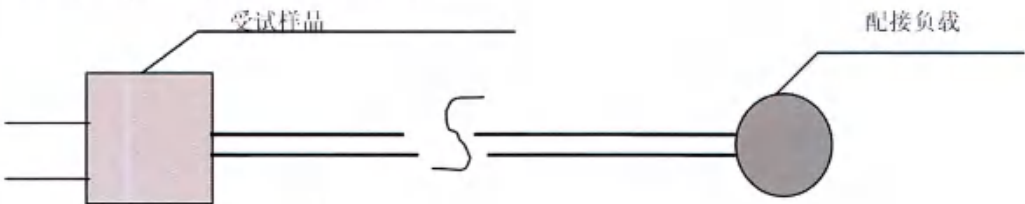

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

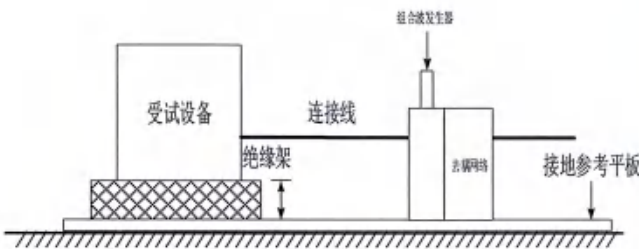

1#试样
 2#试样

